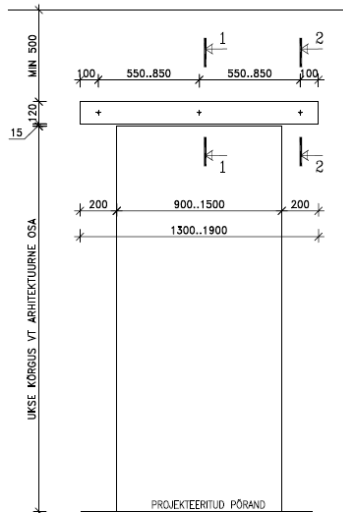


MÄRKUSED:

1. TERASE KLASS S355
2. KESKKONNAKLASS C1 (EVS-EN 12944-2)
3. TULEKAITSE R60 TAGATAKSE BETOONIKIHIGA MIN 15...20 MM
4. TERASKONSTRUKTSIOONIDE VALMISTAMISE JA MONTAAŽITOLERANTSID VASTAVALT STANDARDILE EVS 1090-2
5. SILLUSE MIN TOETUSPIKKUS TELLISSENALE 200 MM
6. KUI PANEELIDENI JAAB SILLUSE PEALT MIN 500 MM POLE PANEELUDE TUGISTAMINE VAJALIK

TÖÖDE JÄRJEKORD

1. MÕLEMALLE POOLE LÕIGATA SEINA SÖVENDID LAIUSEGA 150 MM JA SÖGAVUSEGA 80 MM. PIKKUS VASTAVALT SILLUSE PIKKUSELE
2. SÖVENDISSE PAIGALDADA PEENBETON JA ASETATAKSE ÕIGELE KÕRGUSMÄRGILE SILLUSED
3. SILLUSED SIDUDA OMAVAHEL KEERMELATTIDEGA #10
4. PEALE PEENBETOONI KIVINEMIST (~ 3 PÄEVA MÕÖDUDES) LÕIGATA SEINA ÕIGES MÕÖDUS UKSEAVA
5. PEALE AVA LÕIKAMIST PUHASTADA PINNAD TOLMUST, NISUTADA JA VIIMISTLEDA SILLUSED PEEN- VÕI JOOTEBETOONIGA

SPETSIFIKATSIOON (Ühele avale)

POS	NIMETUS, RISTLÖIGE mm	TERASE KLASS	PIKKUS mm	HULK tk	EL MASS kg	MÄRKUSED
1	KARPPROFIL UNP120	S355	1300..1900	2	.	.
2	KEERMELATT #10	8.8	~300..450	3	.	.
3	MUTTER M10	8		6	.	.
Kokku					.	

