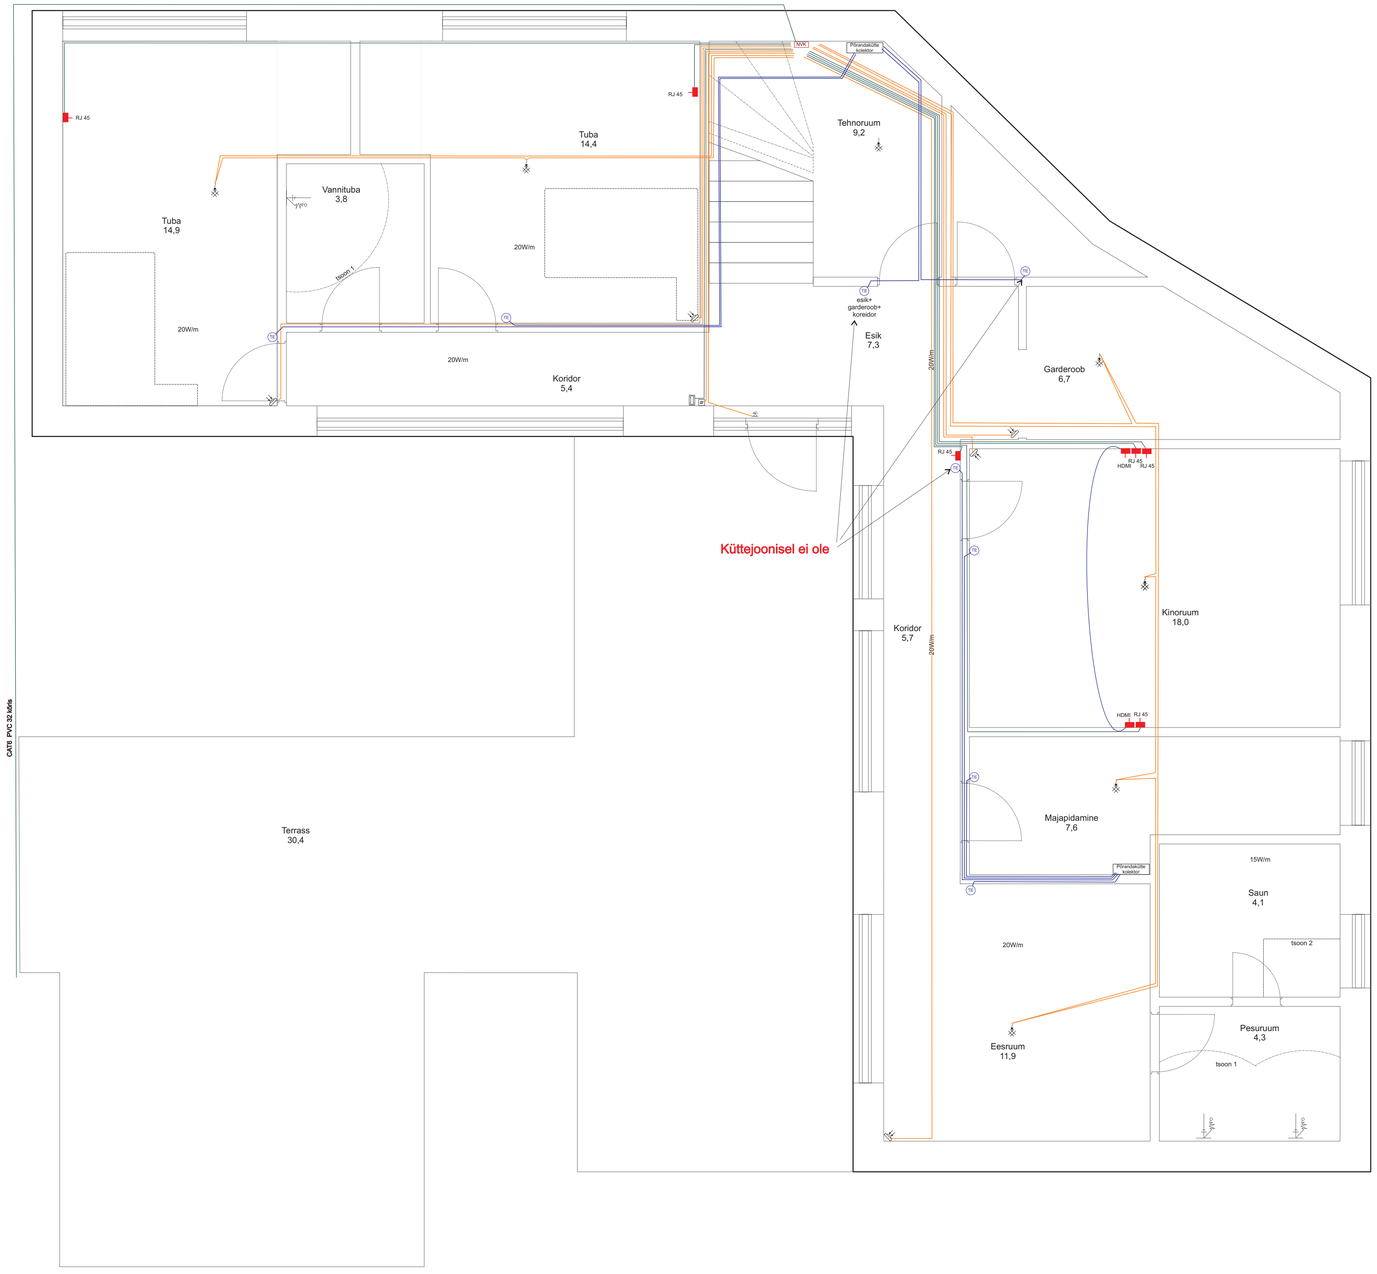

- TS termostaat õhuanduriga
- TSP termostaat põrandaanduriga
- uksemagnetkontakt
- Wi-Fi antenn
- infrapunane liikumisandur
- suitsuandur (min kaugus veribaast 600)
- kõlarite pjr
- data pistikupesa 1xRJ 45
- fotolukk
- koodisisestus sõrmeluk
- klõksmeen ukkunga
- turvakaamera

NVK võrkvoolu kaskus

andmesiide pistikupesa RJ 45, kaabel CAT 5E , (ix2922/4 C3x, CAT 6
signalisatsioonikaabel seadmete juhtimisotsese Suom CAT 24 C6
signalisatsioonikaabel seadmete juhtimisotsese CQR 645 22 (Y-kaap-ava) (Polyeriran signaalkaabel 2200-6x0,8
ukseemagnet kaabel HO3VV-F 3x0,75
kõlarikaabel LSP-950 OFS; HO3VV-F 2x2,5
toitekaabel ühefaasiline HO5VV-F 3x1,5 MSX 450,75 300/500V; FOQR Pure 300/500V 4x1
kõrvaraldik andurikaabel HO3VV-F 2x0,75; HO3VVH2-F 2x0,75; KLM -HF D 2x0,8
koaksiaalkaabel RG 6; TELLU-HF D

Kütteregulaatorite paigalduskõrgus h-1500mm, kui ei ole märgitud teisiti.
Uste juures olev pistikupesa paigaldada lüliti ja kütteregulaatoriga vertikaalselt samale joonele