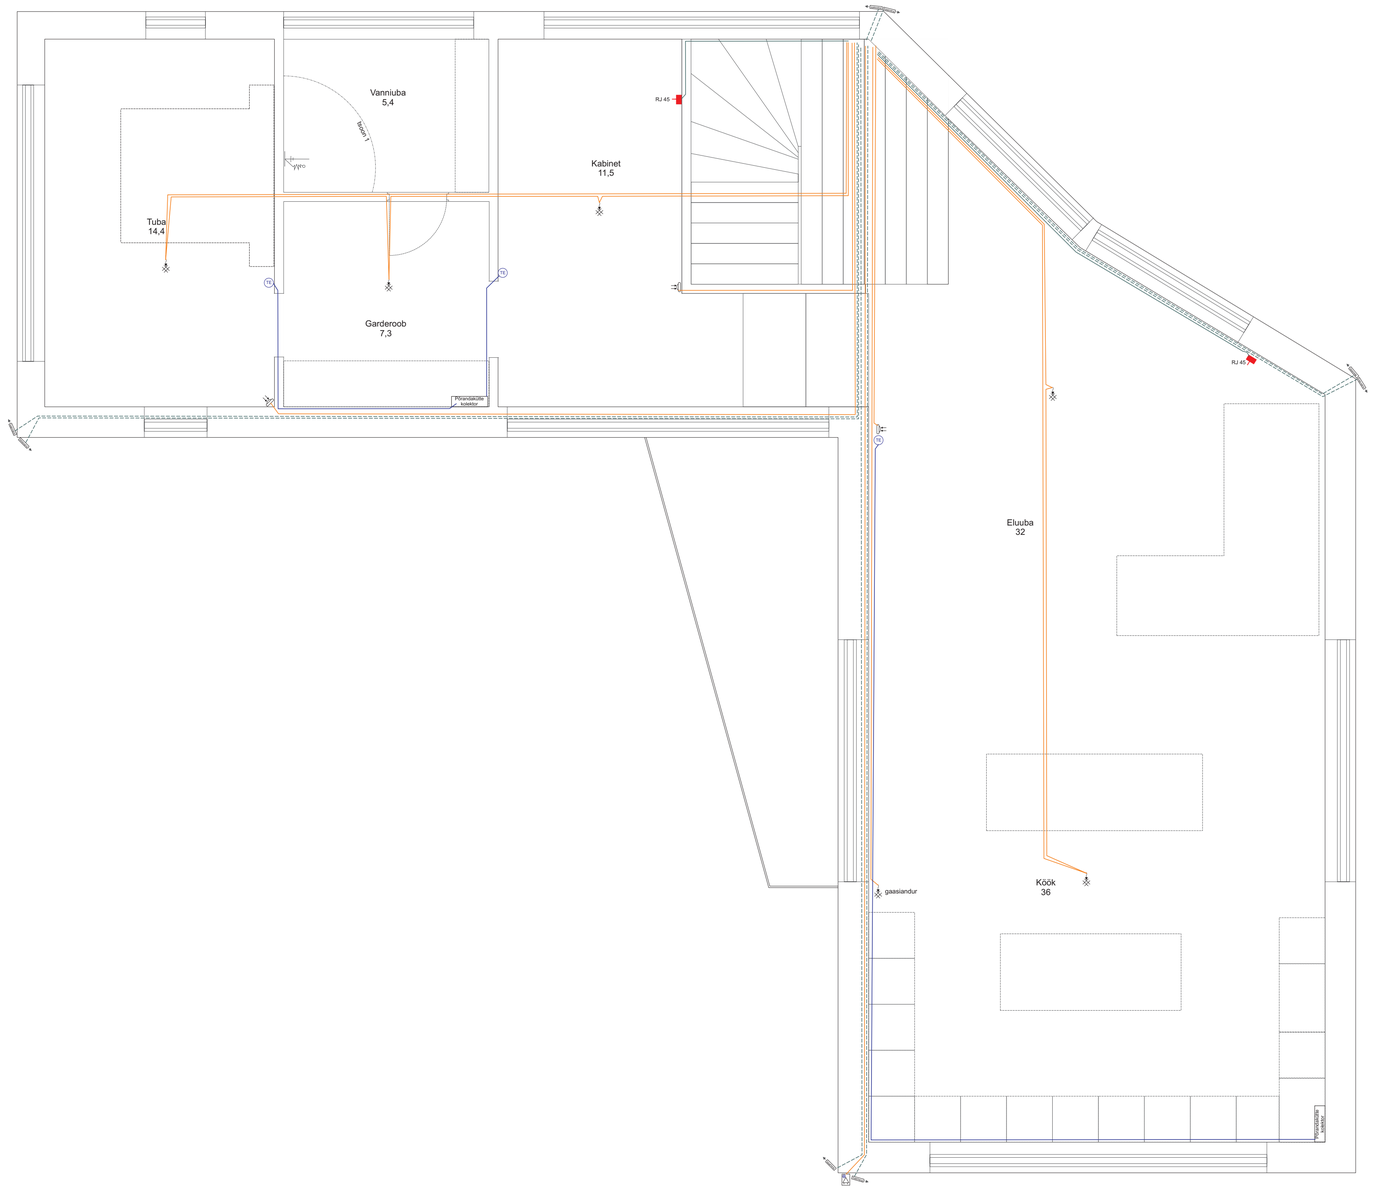

termostaat õhuanduriga

termostaat põrandaanduriga

ukseemaglekontakt

Wi-Fi anteen

vihkpuna liikumisandur

suitsuanduri (min kaugus veriseadi 600)

kitlerite pilp

data pistikupesa 1xRJ 45

torubuss

koodisisestus sõrmeiltlõ

valisseineni viikuriga

turvakaamera

NOK nõrkvoolu keskus

andmeside pistikupesa RJ 45; kaabel CAT 5E ; UL/30024 Cfw, CAT 6

signaalikaablid valitsejaruudustes Supern CAT 2X CX

signaalikaablid/kaablid sisekirjmoldes CQR 16/L22 (7 Yoga-soon) ;Pryaman signaalkaabel 2200 6x0,8

ukseemaglekaablid HO3VVF 3x0,75

kõlarikaablid LSP-050 OFS; HO05VV-F 2x2,5

põrandakütte termostaadi kaablid HSSVF-MSX 4G0,75 300/500V; FIGOR Pure 300/500V 4x1

hälmeratõlli andurkaablid HO3VV-F 2x0,75; HO3VVH2-F 2x0,75; KLM -HF D 2x0,8

koaksiaalkaablid RG 6; TELLU-HF D

Kütteregulaatorite paigalduskõrgus h-1500mm, kui ei ole märgitud teisiti.
Üste juures olev pistikupesa paigaldada lülliti ja kütteregulaatoriga vertikaalselt samale joonele

EL-9

Nõrkvool II korrus