




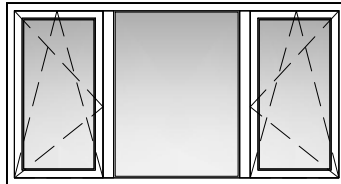






AKENDE SPETSIFIKATSIOON									
M1:50		Lengi mõõt LxH		Märkus					
A-1		950x1500mm	2	PVC plastikust raamil, avatav: pöörd-kald 3 x klaaspakett 48mm, (sel4mm+4mm+sel4mm) klaaspaketi soojusjuhtivus U < 0,53 W/m²K päikesefaktor 53% Akna U < 0,8 W/m²K R`w > 32 dB	A-7		780x1400mm	2	Puidust raamil katuseaken, avatav: kald 3 x klaaspakett 48mm, (sel4mm+4mm+sel4mm) klaaspaketi soojusjuhtivus U < 0,53 W/m²K päikesefaktor 53% Akna U < 0,8 W/m²K R`w > 32 dB
A-2		1200x1400mm	6	PVC plastikust raamil, avatav: pöörd-kald 3 x klaaspakett 48mm, (sel4mm+4mm+sel4mm) klaaspaketi soojusjuhtivus U < 0,53 W/m²K päikesefaktor 53% Akna U < 0,8 W/m²K R`w > 32 dB	A-8		950x1500mm	1	PVC plastikust raamil, avatav: pöörd-kald 3 x klaaspakett 48mm, (sel4mm+4mm+sel4mm) klaaspaketi soojusjuhtivus U < 0,53 W/m²K päikesefaktor 53% Akna U < 0,8 W/m²K R`w > 32 dB
A-2/1		1200x1400mm	6	PVC plastikust raamil, avatav: pöörd-kald 3 x klaaspakett 48mm, (sel4mm+4mm+sel4mm) klaaspaketi soojusjuhtivus U < 0,53 W/m²K päikesefaktor 53% Akna U < 0,8 W/m²K R`w > 32 dB	MÄRKUSED: 1. Amortiseerunud puitaknad ja sobimatud plastik aknad tuleb ehitustööde käigus asendada ühtse välisilmega plastik akende vastu. Kuna hoone on ajalooline kaaluda avatäidete asendamist puidust, hoonega sobiva suuruse, kujunduse, jaotuse, profiilide ja avanemissuundadega akende vastu! 2. Uued aknad paigaldada olemasolevate sobilike plastik akendega samasse tasapinda. Võimalusel tagada krohvipinnas olevate aknapõskede maksimaalseks sügavuseks 100mm. 3. Juhul kui hoone algupärased aknalengid on ühtlasi ka tenderpiidad, tuleb neid avasid vajadusel laiendada, et uute akende proportsioonid oleksid samsugused. Tanderpiitasid eemaldada ei tohi! 4. Kõikidele akendele paigaldada pulbervärvitud veeplekid paksusega 0.7mm. Veeplekid paigaldada aknalengi plekivaltsi. Veeplekk peab ulatuma fassaadi pinnast vähemalt 30mm kaugemale. Veepleki kalle (min 8 kraadi). 5. Olemasolevate avade mõõdud on ligikaudsed. Akende mõõdud, arv ja avamine täpsustada. Antud spetsifikatsioon ei ole aluseks toodete tellimiseks. Tellimise aluseks on tootejoonised. 6. Akende helipidavuse valikul arvestada liiklusrütmiga, vajadusel tellida täiendavad uuringud. 7. Avatäited paigaldada ilmastikukindla mastiksi ja tihendusvillaga või elastse paigaldusvahuga koos vastavate tihendusdetailidega või muul moel, mis tagab kestva tihenduse				
A-3		2250x1200mm	2	PVC plastikust raamil, avatav: pöörd-kald 3 x klaaspakett 48mm, (sel4mm+4mm+sel4mm) klaaspaketi soojusjuhtivus U < 0,53 W/m²K päikesefaktor 53% Akna U < 0,8 W/m²K R`w > 32 dB					
A-4		1100x1200mm	5	PVC plastikust raamil, avatav: pöörd-kald 3 x klaaspakett 48mm, (sel4mm+4mm+sel4mm) klaaspaketi soojusjuhtivus U < 0,53 W/m²K päikesefaktor 53% Akna U < 0,8 W/m²K R`w > 32 dB					
A-4/1		1100x1200mm	5	PVC plastikust raamil, avatav: pöörd-kald 3 x klaaspakett 48mm, (sel4mm+4mm+sel4mm) klaaspaketi soojusjuhtivus U < 0,53 W/m²K päikesefaktor 53% Akna U < 0,8 W/m²K R`w > 32 dB					
A-6		1700x1400mm	8	PVC plastikust raamil, avatav: pöörd-kald 3 x klaaspakett 48mm, (sel4mm+4mm+sel4mm) klaaspaketi soojusjuhtivus U < 0,53 W/m²K päikesefaktor 53% Akna U < 0,8 W/m²K R`w > 32 dB					
A-6/1		1700x1400mm	8	PVC plastikust raamil, avatav: pöörd-kald 3 x klaaspakett 48mm, (sel4mm+4mm+sel4mm) klaaspaketi soojusjuhtivus U < 0,53 W/m²K päikesefaktor 53% Akna U < 0,8 W/m²K R`w > 32 dB					

Joonise nr. 130420_EP_AR-8-01			Objekti nimetus: KORTERELAMU REKONSTRUEERIMISE EHITUSPROJEKT		
Asukoht: HARJU MAAKOND TALLINNA LINN KRISTIINE LINNAOSA KOTKA TN. 28					
PROJEKTIJUHT:	E.KALLAS	/ALLKIRJASTATUD DIGITAALSELT/	Tellija: KÜ KOTKA TN. 28		
EEP 000859			REG.NR. 11284360		
KUUPÄEV:	13.04.2020	TEL:52 56 994	Joonis: AKENDE SPETSIFIKATSIOON		

OÜ VISAHING DESIGNER AGENCY
KAUNA 3 TALLINN 10138