



2.KORRUS



1.KORRUS

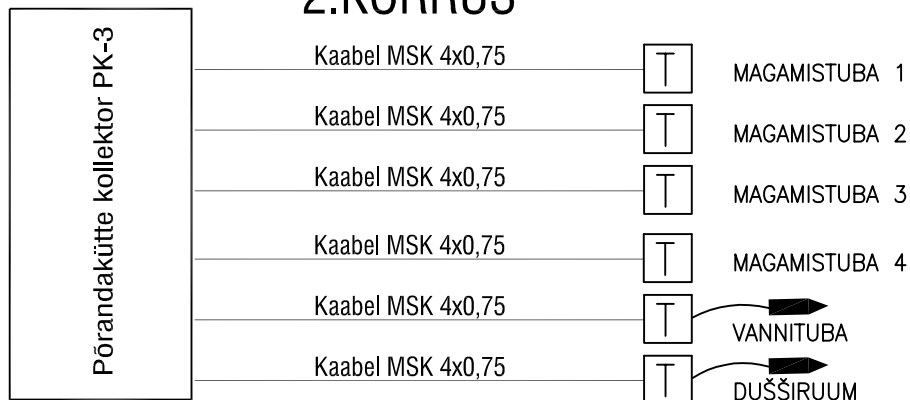

1.KORRUS

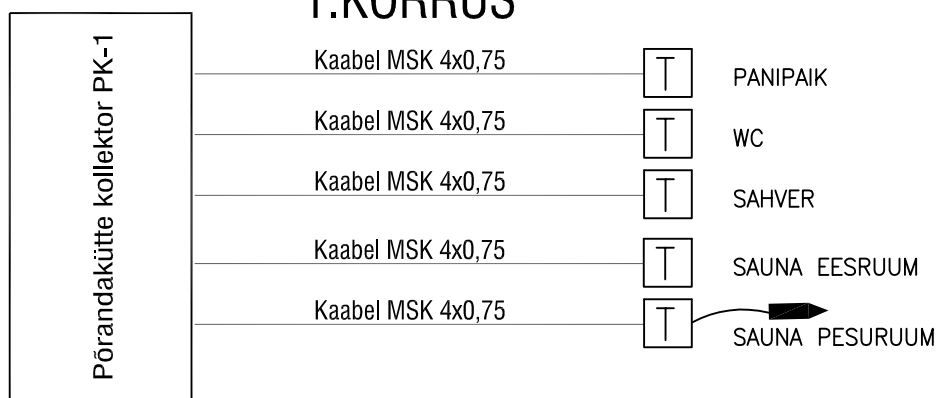

Tingmärgid:

 - vesipõrandakütte ruumitermostaat seinal + põrandaandur

 - vesipõrandakütte ruumitermostaat seinal

Märkused:

1. Skeem on põhimõtteline ja kuulub täpsustamisele enne seadmete tarnimist kooskõlas Tellijaga, põrandakütte ehitajaga ja paigaldatava pistikupesade-lüliti sarja ruumitermostaatidega.
2. Enne ehitust täpsustada ruumitermostaatide pinge (230V või 24V) ja funktsionaalsus (temp. alandus jne.)
3. Enne seadmete tellimist täpsustada tellitavad seadmed, nende tööpõhimõtted ja ühilduvus Tellijaga ning teiste eriosadega.
4. Kaablid paigaldada põrandas plasttorudesse.