


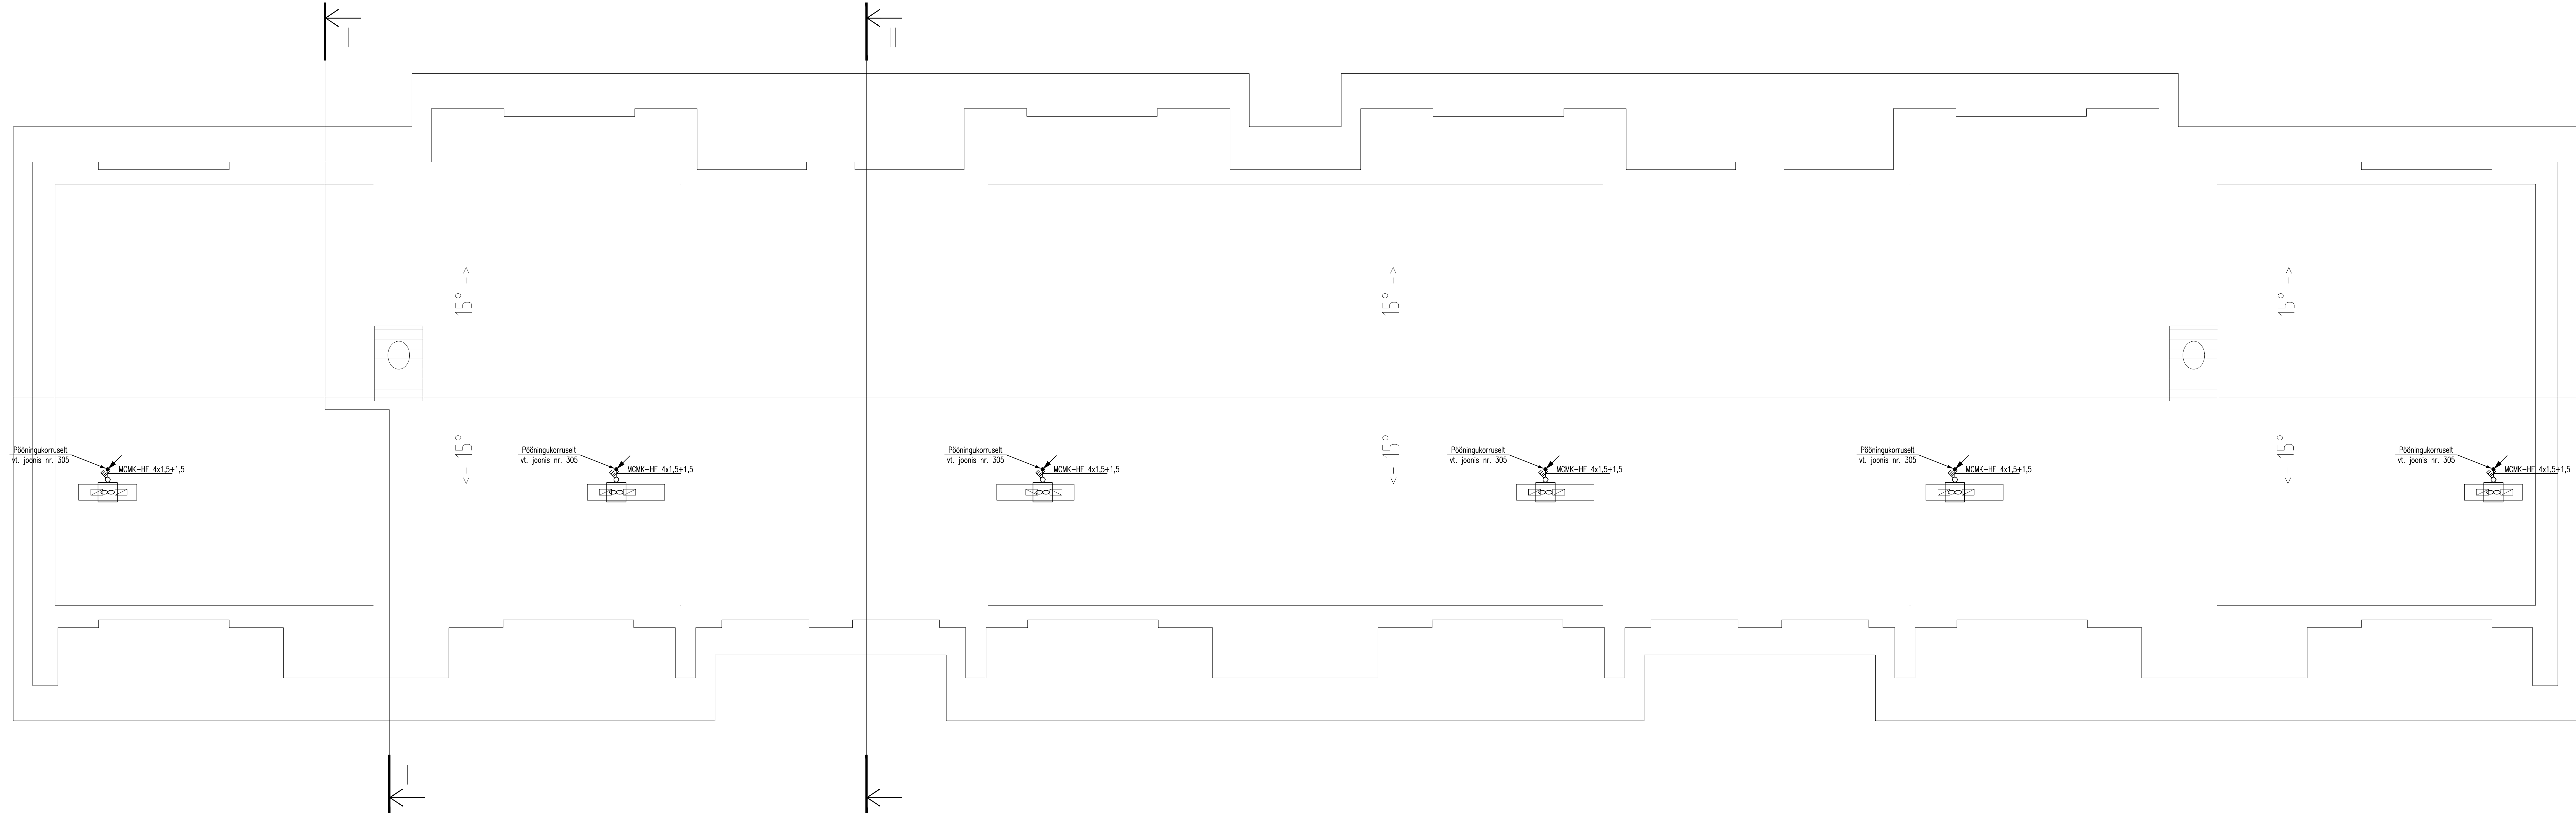

- MÄRKUSED:
1. Kõik liinid teostada pinnapealselt.
 2. Seadmete otse alusühendavatele laetekaabitele jätta pikkusevaru 2000.
 3. Potentsiaalvõratus teostada vastavalt joonisele nr. 601.
 4. Seadmete liigsed osakohad lõigustada dijkilä.

Tingmäärgid

o turvalüüti IP65, pinnapealne

o väljatõmbe ventilaator