


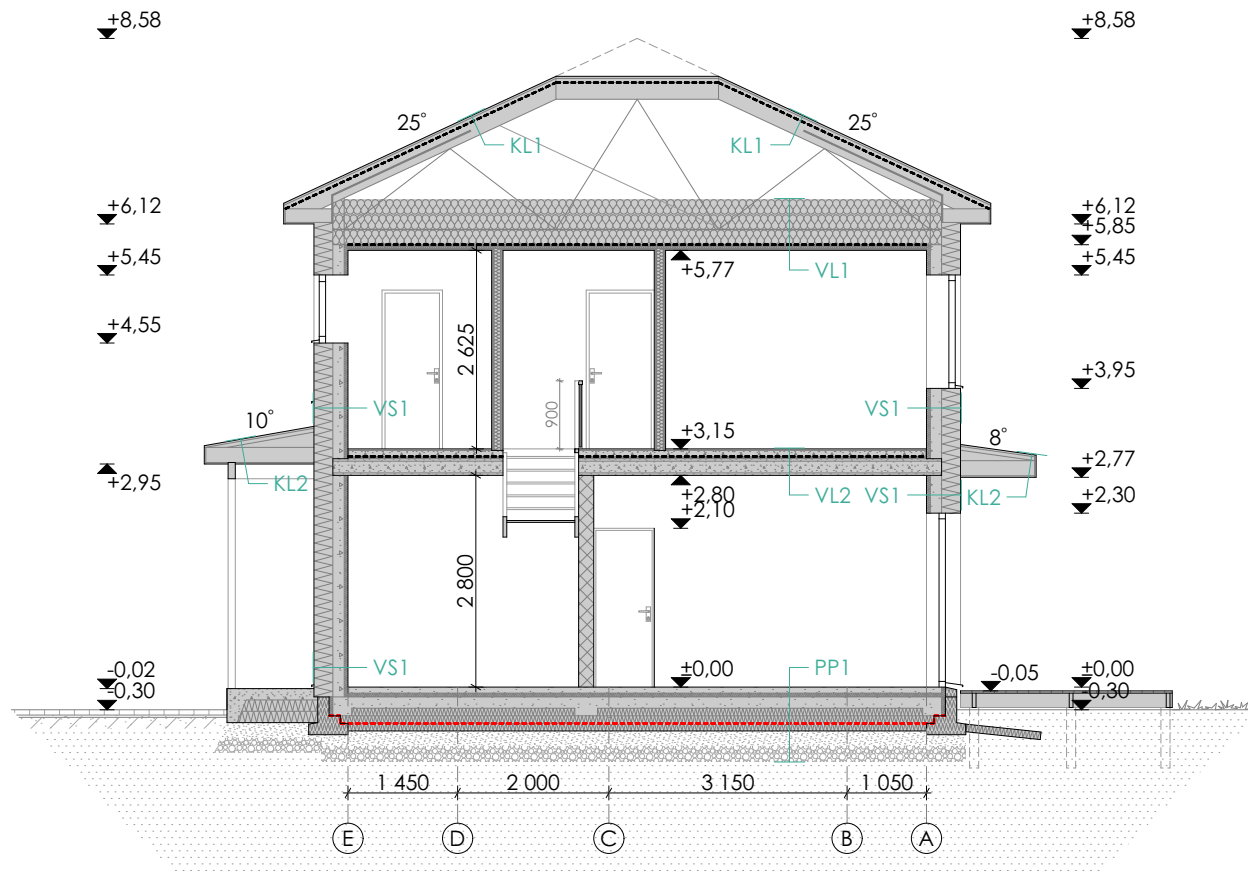

KL1 - KATUSLAGI

Valtsplekk;	
Roovlatt	25x100mm;
Õhkvahe / puidust roovlatt	50mm;
Hingav aluskate;	
Puidust sarikad	50x200mm;
NB! paigaldada tuuletõkkeplaat fermide vahele 1,5m kõrguseni	

KL2 - VARIKATUS

Valtsplekk;	
Roovlatt	25x100mm;
Õhkvahe / puidust roovlatt	50mm;
Hingav aluskate;	
Niiskuskindelvineer	18mm;
Puitpruss	50x200mm;
Puitlaudis	20mm;

VL1 - VAHELAGI

Puidust laetala/penn	50x200mm;
vahel soojustus	600mm;
Aurutõkkepaber;	
Puitroov / soojustus	50mm;
2 x kipsplaat	2 x 12,5mm;
Viimistlus;	
$U=0,054W/m^2K$	

VL2 - VAHELAGI

Viimistlus (keraamiline plaat, parkett);	
Betoon (põrandaküte)	80mm;
Villaplaat + ehituskile	30mm;
R/B õõnespaneel / monoliitne R/B;	
Viimistlus;	

PP1 - põrand pinnasel Paigaldada radoonikile!

R/B kütetorustikuga	80mm;
Soojustus EPS	50mm;
R/B plaatvundament	150mm;
Soojustus EPS120	100mm;
Radoonikile;	
Soojustus EPS120	200mm;
Tihendatud liivalus;	
Geotekstiil;	
Tihendatud killustikalus fr 16/32;	
Tihendatud pinnas;	
$U=0,11W/m^2K$	

VS1 - VÄLISSEIN

Krohv;	
Thermoplokk	450mm;
soojustus 50mm	
betoon 200mm	
soojustus 200mm	
Krohv / laudis;	
$U=0,09W/m^2K$	