

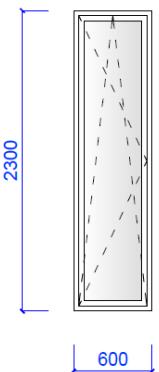


TÄHIS	SKEMAATILINE JOONIS (VÄLISVAADE)	SEINAAVA MÕÖT		HULK KOKKU	MÄRKUSED
		LAIUS	KÕRGUS		
A 1		800	1200	2	uus 3-väljaline kaheraamiline puitprofiilaken välimises raamis ühekordne klaas sisemises raamis klaaspakett avanemine - välimised väljapoole sisemised sissepoole raam - seest ja väljast loodusvalge 372x leng - loodusvalge 372x klaas - kirkas
A 2	 NB! Täpsustada avanemiste käelisus	500	1200	5	uus 1-väljaline kaheraamiline puitprofiilaken välimises raamis ühekordne klaas sisemises raamis klaaspakett avanemine - välimised sissepoole sisemised sissepoole raam - seest ja väljast loodusvalge 372x leng - loodusvalge 372x klaas - kirkas NB! Täpsustada avanemiste käelisus
A 3	 NB! Täpsustada avanemiste käelisus	600	2300	3	uus 1-väljaline üheraamiline saksa tüüpi puitprofiilaken kolmekordne klaaspakett avanemine - sissepoole ja pöördavatav raam - seest loodusvalge linaõlivärv 372x väljast mahekollane linaõlivärv 301x leng - seest loodusvalge linaõlivärv 372x väljast mahekollane linaõlivärv 301x klaas - kirkas (lõunapoolse akna välimine klaas päikesekaitsega) NB! Täpsustada avanemiste käelisus

Märkused:

1. Avatäidet töövõtja peab tagama valitud konstruktsioonitüübi tugevuse ja kestvuse.
2. Aknad valmistada kvaliteetsest, täisliikuvast AB-klassi kvaliteetse nõuetele vastavast tüüpitudurikast männipuidust.
3. Ajustatruu kujundusega akendel klaaside kinnitamisel kasutada linaõli-aknakliiti.
4. Olemasolevatel akendel välimisel raamil kasutada originaalklaasi või uute akende puhul tavalist klaasi paksusega 3 mm.
5. Metallsulused (hinged, käepidemed jne) valida säilinud originaalide eeskujul.
6. Nn kuusekujulise silikoontihendi kinnitamiseks sisemisse aknavatsi freesida lengi sisse kinnitustsoon.
7. Paigaldamisel kasutada konstruktsioonide vahel linatokku.
8. Joonisel on antud avatäidet teoreetilised mõõdud, mis tuleb töövõtjal täpsustada kohapeal, olemasolevate akende järgi. Enne avatäidet valmistamist tuleb töövõtjal kontrollida olemasolevate avade mõõte.
9. Lõplik tellimus koostatakse tegeleike mõõtude alusel, kohapeal, olemasolevate akende järgi.
10. Uued aknad valmistada sisse ja välja avanevatena. Akende osad, mis pole avatavad teha sama profiili ja tegumoeaga nagu avatavad aknad.
11. Uute raamide valmistamisel võtta aluseks olemasolevate akende konstruktsioonide mõõdud ja profiilid. Kõik muudatused profiilide valikul kooskõlastatakse projekteerijaga.
12. Aknad avatäidet spetsifikatsioonis on esitatud vaadatuna hoone fassaadi väljastpoolt.
13. Akna veepelekid valmistada heledakollasest plekist RR 24.
14. Sisemised aknalaudad valmistada ajaloost aknalaudade traditsioonilise kujundusi aluseks võttes kvaliteetsest männipuidust.
15. Akende piiridelistudeks valida lihtsa ajaloost profiiliga liistud. Piiridelistud värvida fassaadiga sama värviga (mahekollane linaõlivärv 301x).
16. Uute akende välimised piiridelistud valmistada seinaga risti paigaldatud lihtsast serviti lauast. Ülemisele ja alumisele lauale anda minimaalne kalle vihmavee ärajuhtimiseks.