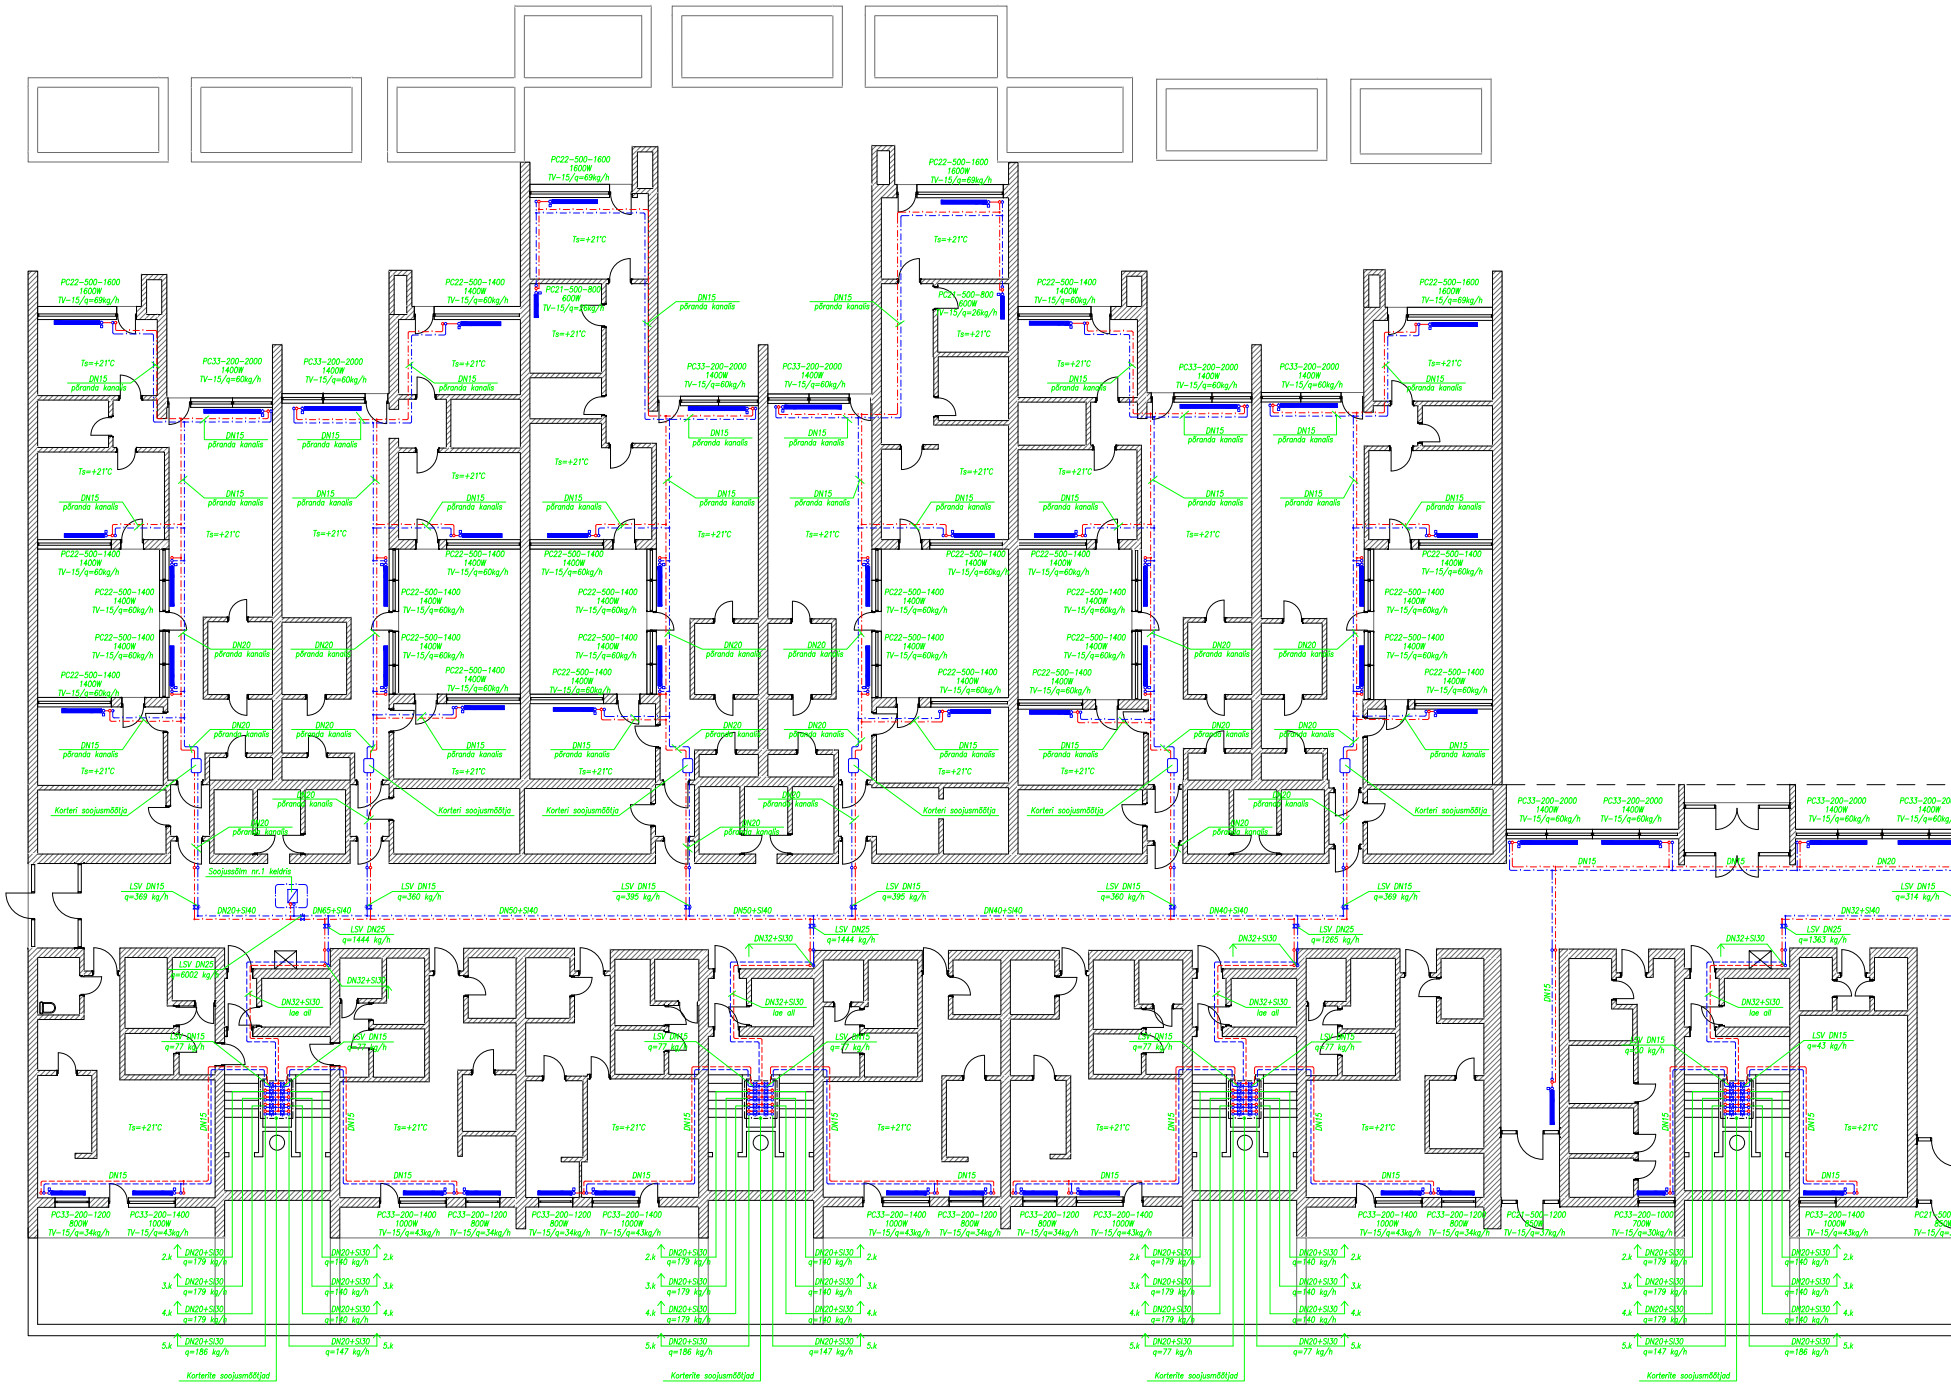
PC22-500-1600
1600W
TV-15/q=69kg/h
Ts=+21°C
PC21-500-800
600W
TV-15/q=26kg/h
DN15
põranda kanalis
PC22-500-1400
1400W
TV-15/q=60kg/h
PC33-200-2000
1400W
TV-15/q=60kg/h
DN20
põranda kanalis
Korteri soojusmõõtja
Soojussõlm nr.1 keldris
LSV DN15
q=369 kg/h
q=360 kg/h
q=395 kg/h
q=314 kg/h
DN20+SI40
DN65+SI40
DN50+SI40
DN40+SI40
DN32+SI40
LSV DN25
q=1444 kg/h
q=1265 kg/h
q=1363 kg/h
q=6002 kg/h
DN32+SI30
DN32+SI30
lae all
LSV DN15
q=77 kg/h
q=30 kg/h
q=43 kg/h
DN15
DN20
PC33-200-1200
800W
TV-15/q=34kg/h
PC33-200-1400
1000W
TV-15/q=43kg/h
PC21-500-1200
850W
TV-15/q=37kg/h
PC33-200-1000
700W
TV-15/q=30kg/h
2.k
3.k
4.k
5.k
DN20+SI30
q=179 kg/h
q=140 kg/h
q=186 kg/h
q=147 kg/h
q=77 kg/h
Korterite soojusmõõtjad

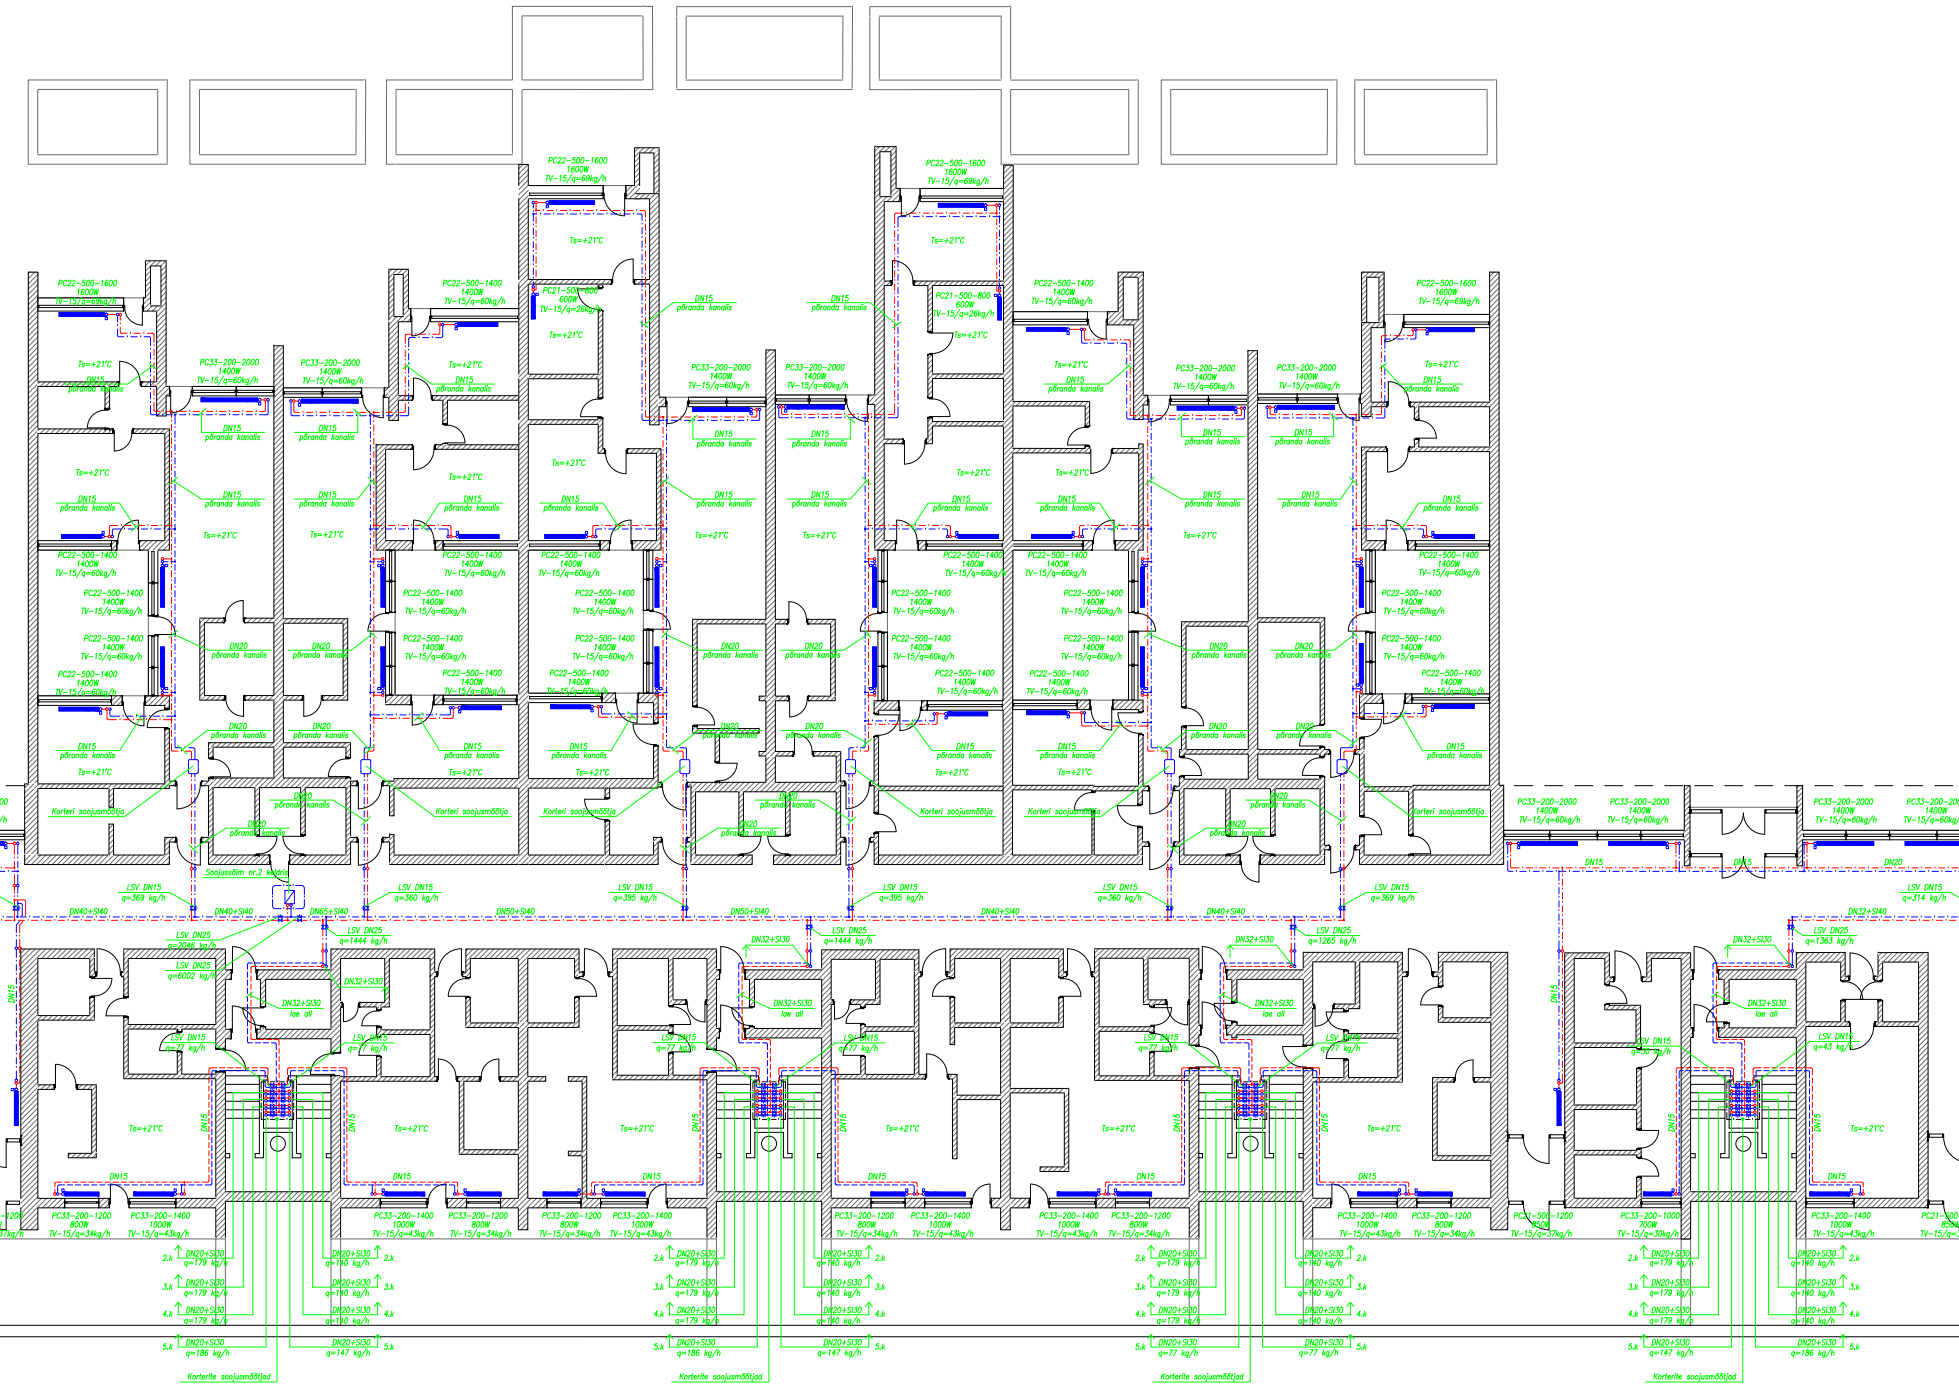

PC22-500-1600
1600W
TV-15/q=69kg/h
Ts=+21°C
DN15
põranda kanalis
PC33-200-2000
1400W
TV-15/q=60kg/h
PC22-500-1400
1400W
TV-15/q=60kg/h
PC21-500-800
600W
TV-15/q=26kg/h
PC33-200-2000
1400W
TV-15/q=60kg/h
DN20
põranda kanalis
Korteri soojusmõõtja
Soojussõlm nr.2 keldris
LSV DN15
q=369 kg/h
LSV DN15
q=360 kg/h
LSV DN15
q=395 kg/h
LSV DN15
q=314 kg/h
DN40+SI40
DN65+SI40
DN50+SI40
DN32+SI40
LSV DN25
q=2046 kg/h
LSV DN25
q=6002 kg/h
LSV DN25
q=1444 kg/h
LSV DN25
q=1265 kg/h
LSV DN25
q=1363 kg/h
DN32+SI30
DN32+SI30
lae all
LSV DN15
q=77 kg/h
LSV DN15
q=43 kg/h
Ts=+21°C
DN15
PC33-200-1200
800W
TV-15/q=34kg/h
PC33-200-1400
1000W
TV-15/q=43kg/h
PC33-200-1000
700W
TV-15/q=30kg/h
PC21-500-1200
850W
TV-15/q=37kg/h
2.k
DN20+SI30
q=179 kg/h
q=140 kg/h
3.k
4.k
5.k
q=186 kg/h
q=147 kg/h
q=77 kg/h
Korterite soojusmõõtjad

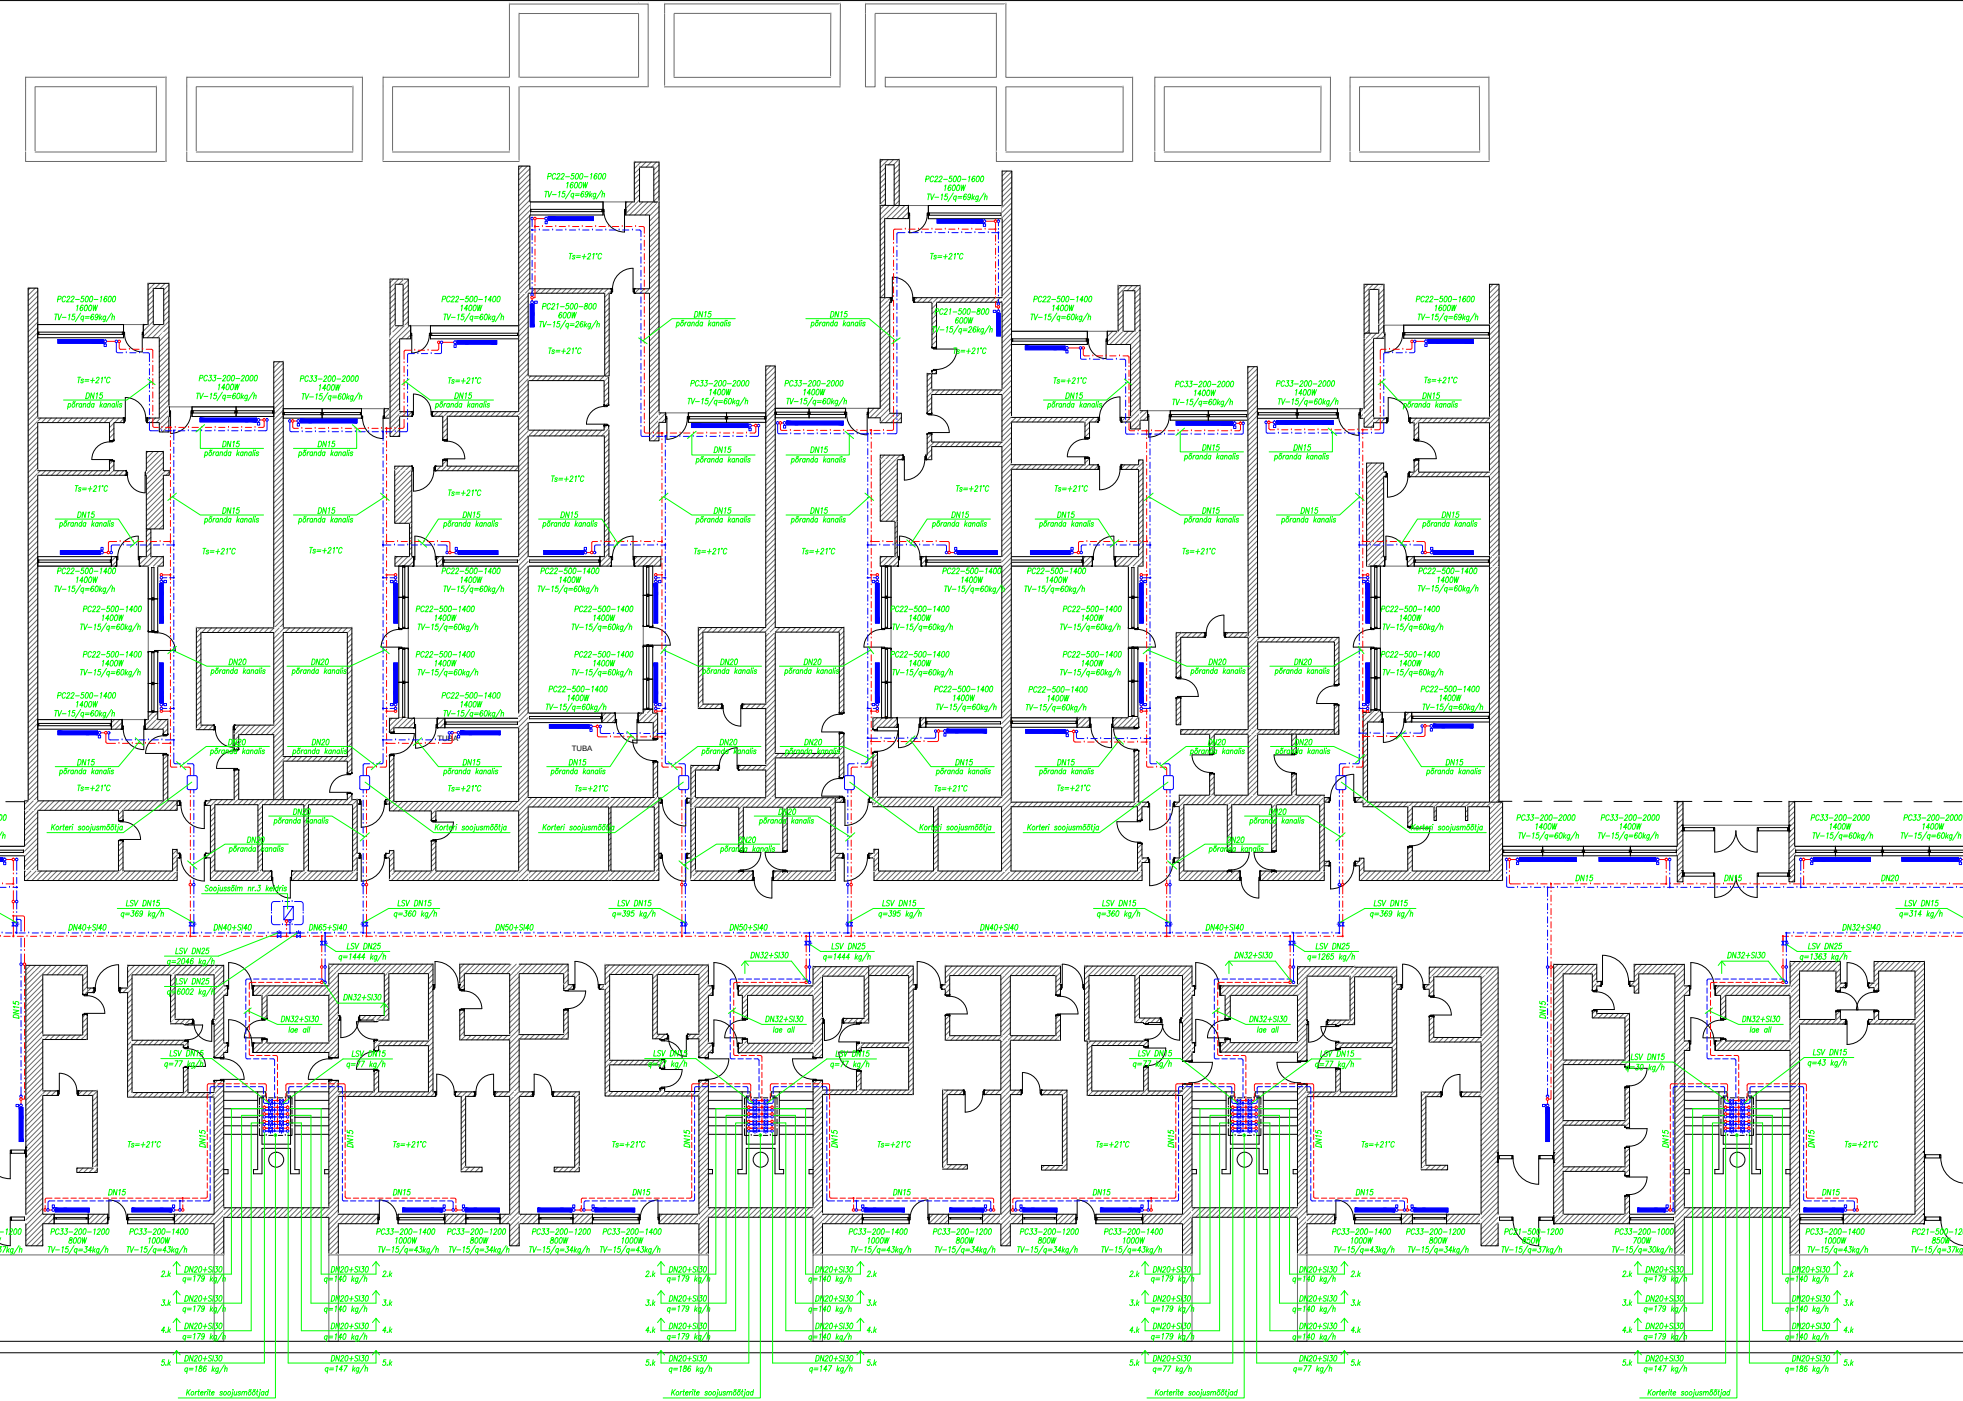
PC22-500-1600
1600W
TV-15/q=69kg/h
PC22-500-1400
1400W
TV-15/q=60kg/h
PC21-500-800
800W
TV-15/q=26kg/h
PC33-200-2000
1400W
TV-15/q=60kg/h
PC33-200-1200
800W
TV-15/q=34kg/h
PC33-200-1400
1000W
TV-15/q=43kg/h
PC33-200-1000
700W
TV-15/q=30kg/h
PC21-500-1200
850W
TV-15/q=37kg/h
Ts=+21°C
DN15
põranda kanalis
DN20
põranda kanalis
TUBA
Korteri soojusmõõtja
Soojussõlm nr.3 korrus
LSV DN15
q=369 kg/h
LSV DN15
q=360 kg/h
LSV DN15
q=395 kg/h
LSV DN15
q=314 kg/h
LSV DN25
q=1444 kg/h
LSV DN25
q=1265 kg/h
LSV DN25
q=1363 kg/h
LSV DN25
q=2046 kg/h
LSV DN15
q=77 kg/h
LSV DN15
q=43 kg/h
DN40+SI40
DN50+SI40
DN65+SI40
DN32+SI40
DN32+SI30
DN32+SI30
lae all
2.k
3.k
4.k
5.k
DN20+SI30
q=179 kg/h
DN20+SI30
q=140 kg/h
DN20+SI30
q=186 kg/h
DN20+SI30
q=147 kg/h
DN20+SI30
q=77 kg/h
Korterite soojusmõõtjad

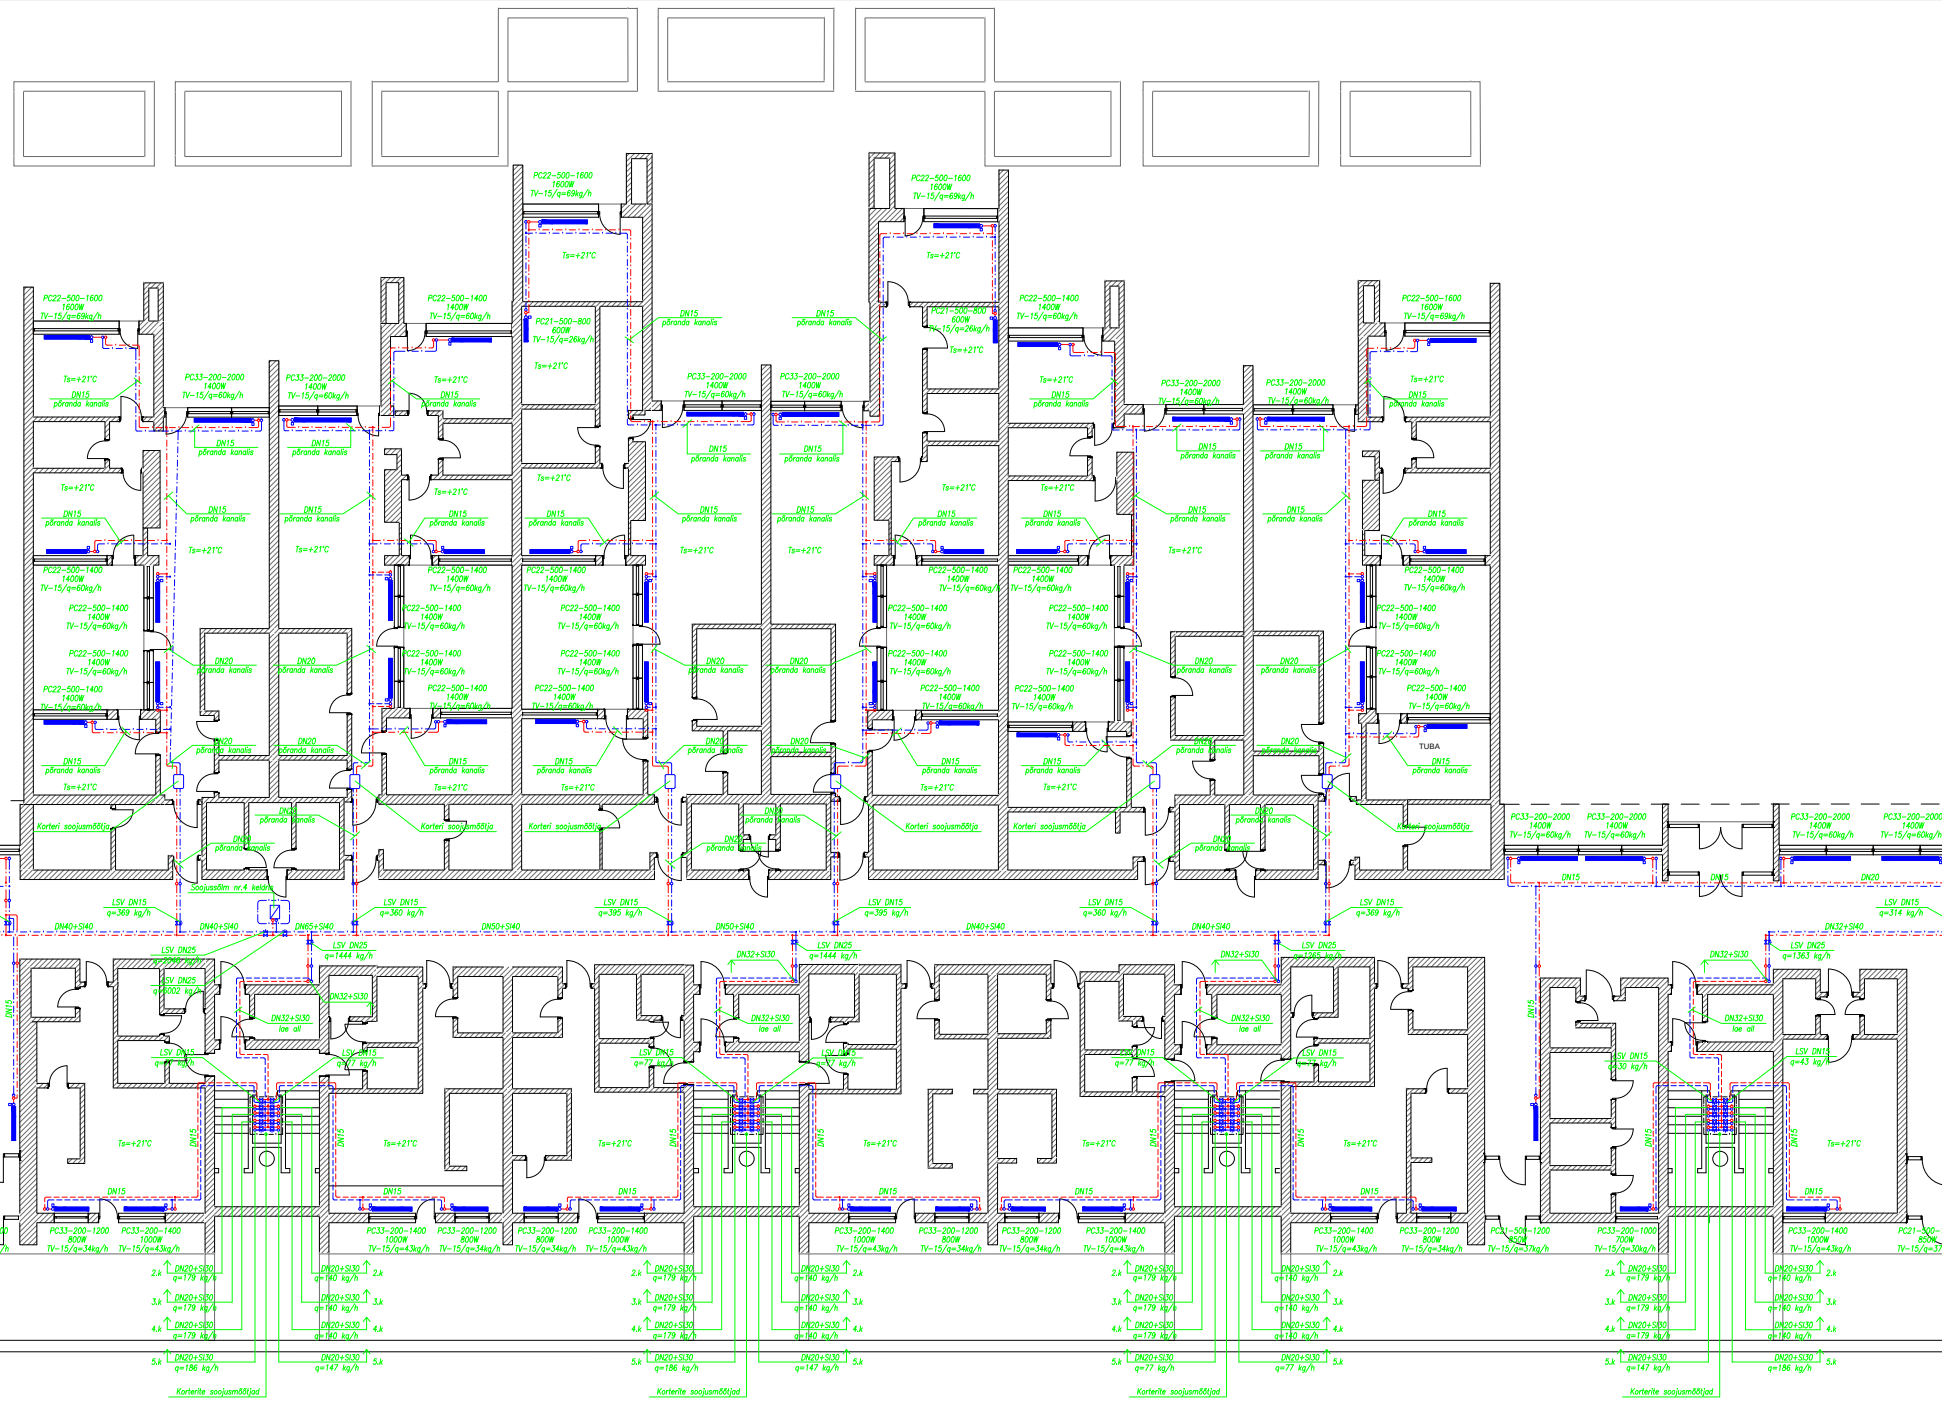
PC22-500-1600
1600W
TV-15/q=69kg/h
PC22-500-1400
1400W
TV-15/q=60kg/h
PC33-200-2000
1400W
TV-15/q=60kg/h
PC21-500-800
600W
TV-15/q=26kg/h
Ts=+21°C
DN15
põranda kanalis
DN20
põranda kanalis
Korteri soojusmõõtja
Soojussõlm nr.4 keldris
LSV DN15
q=369 kg/h
LSV DN15
q=360 kg/h
LSV DN15
q=395 kg/h
LSV DN15
q=314 kg/h
DN40+SI40
DN65+SI40
DN50+SI40
DN32+SI40
LSV DN25
q=2046 kg/h
LSV DN25
q=6002 kg/h
LSV DN25
q=1444 kg/h
LSV DN25
q=1365 kg/h
LSV DN25
q=1363 kg/h
DN32+SI30
DN32+SI30
lae all
LSV DN15
q=77 kg/h
LSV DN15
q=43 kg/h
LSV DN15
q=30 kg/h
TUBA
PC33-200-1200
800W
TV-15/q=34kg/h
PC33-200-1400
1000W
TV-15/q=43kg/h
PC33-200-1000
700W
TV-15/q=30kg/h
PC21-500-1200
850W
TV-15/q=37kg/h
2.k
DN20+SI30
q=179 kg/h
3.k
DN20+SI30
q=179 kg/h
4.k
DN20+SI30
q=179 kg/h
5.k
DN20+SI30
q=186 kg/h
DN20+SI30
q=140 kg/h
2.k
DN20+SI30
q=140 kg/h
3.k
DN20+SI30
q=140 kg/h
4.k
DN20+SI30
q=147 kg/h
5.k
DN20+SI30
q=77 kg/h
Korterite soojusmõõtjad

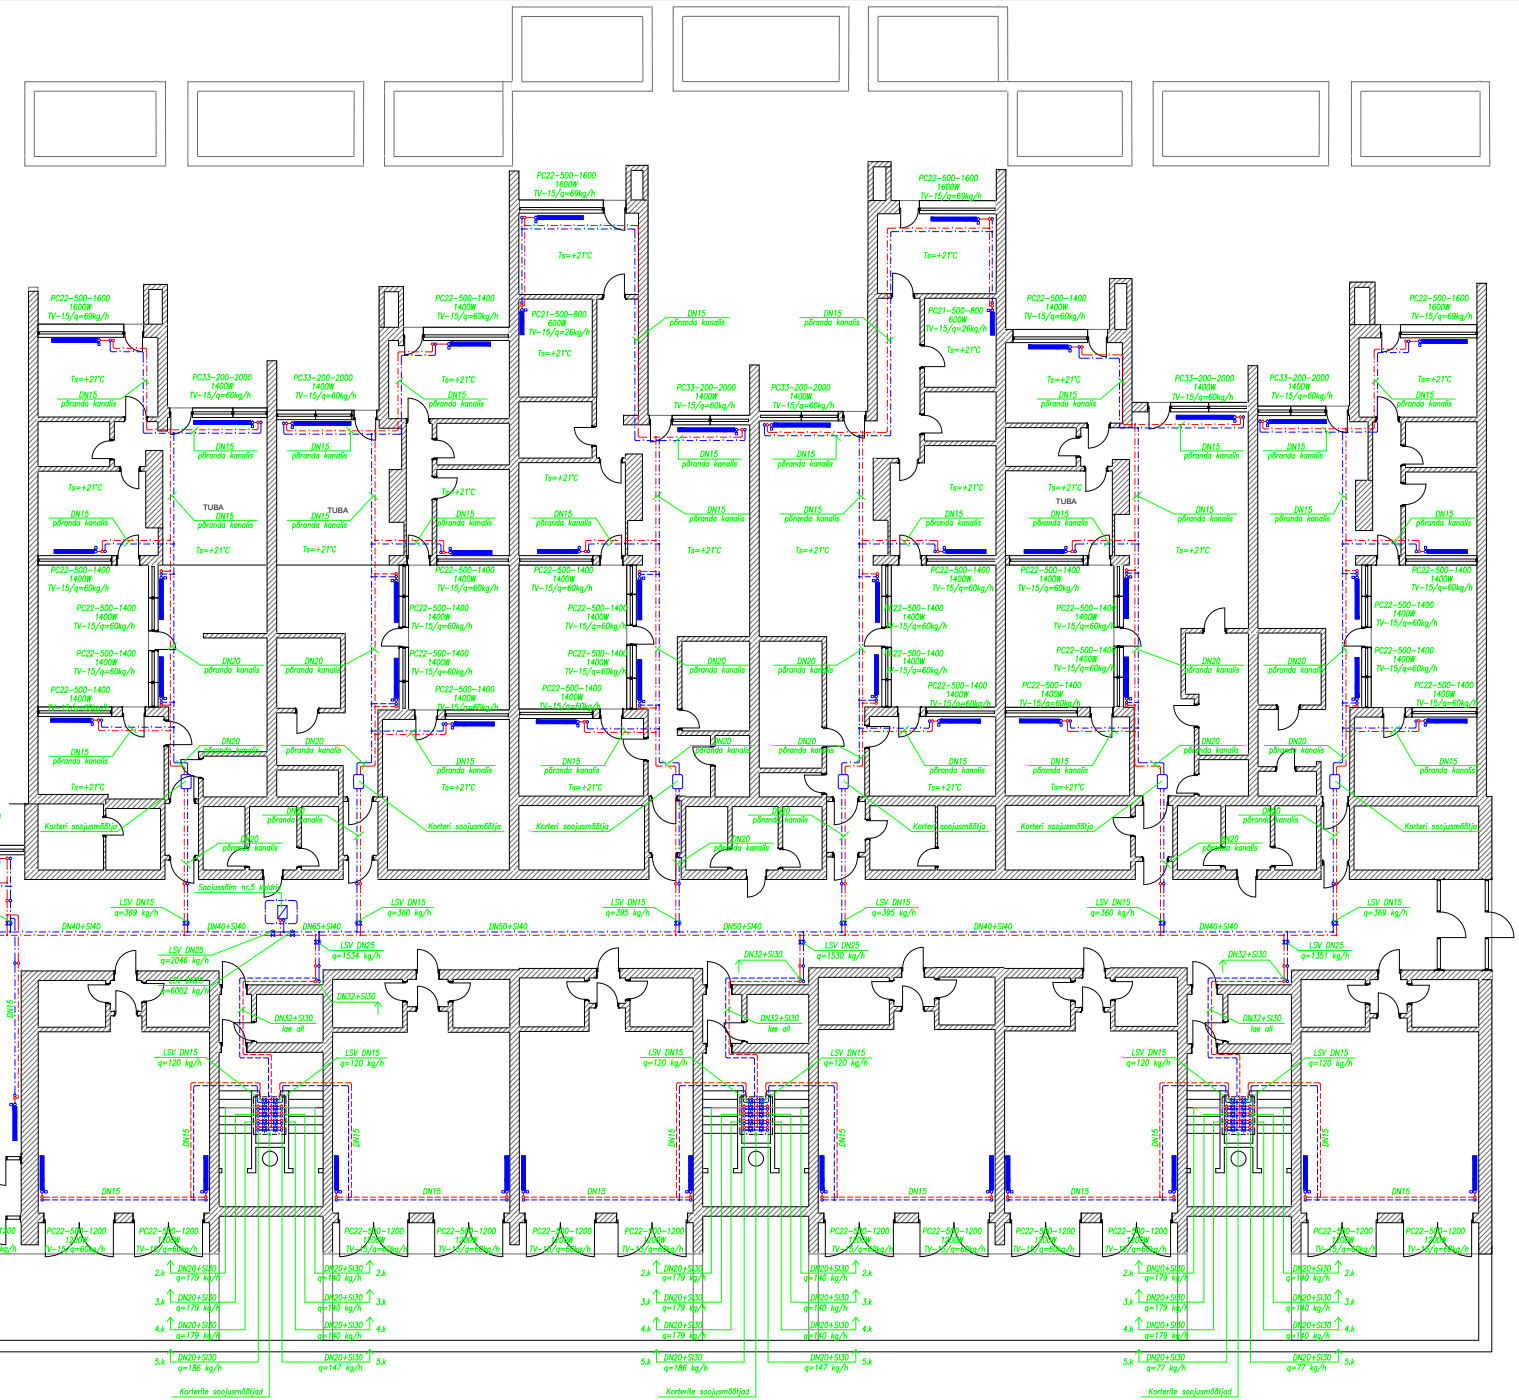
PC22-500-1600
1600W
TV-15/q=69kg/h
PC22-500-1400
1400W
TV-15/q=60kg/h
PC33-200-2000
1400W
TV-15/q=60kg/h
PC21-500-800
600W
TV-15/q=26kg/h
Ts=+21°C
DN15
põranda kanalis
DN20
põranda kanalis
TUBA
Korteri soojusmõõtja
Soojussõlm nr.5 keldris
LSV DN15
q=369 kg/h
q=360 kg/h
q=395 kg/h
LSV DN25
q=2046 kg/h
q=1534 kg/h
q=1530 kg/h
q=1351 kg/h
q=6002 kg/h
DN40+SI40
DN65+SI40
DN50+SI40
DN32+SI30
DN32+SI30
lae all
LSV DN15
q=120 kg/h
PC22-500-1200
1200W
TV-15/q=60kg/h
DN20+SI30
q=179 kg/h
q=140 kg/h
q=186 kg/h
q=147 kg/h
q=77 kg/h
2.k
3.k
4.k
5.k
Korterite soojusmõõtjad

TINGMÄRGID

Pst.10	Püstiku number
▬	Terasradiaator PURMO COMPACT
PC21-500-1000	500 -radiaatori kõrgus(mm) ; 1000 -radiaatori pikkus (mm)
600W	radiaatori võimsus (W)
TV-15/q=47kg/h	Termostaatventiil läbimõõt/ vooluhulk
	Termostaatventiil
=·=·=·=	Küttetorustik (põranda all, kanalis)
========	Küttetorustik (lae all)

KVVK PROJEKT OÜ EEP 002365 tel. 5149080 kvvkprojekt@gmail.com	Tellija	Kuldse Kodu 5 KÜ	Töö nr. KV-009-20
	Objekt	Korterelamu	Joonise nr. KK-01
Projekteerija: Vladimir Krehov	Aadress	Kuldse Kodu 5, Pärnu	Staadium: PP
Vastutav spets.: Vladimir Krehov	Joonis	KÜTE. 1. KORRUSE PLAAN.	Mõõtkava: M 1:100
	Fail	26.11.20 KV00920_PP_KK01-1K-kute.dwg	Kuupäev: mai 2020