


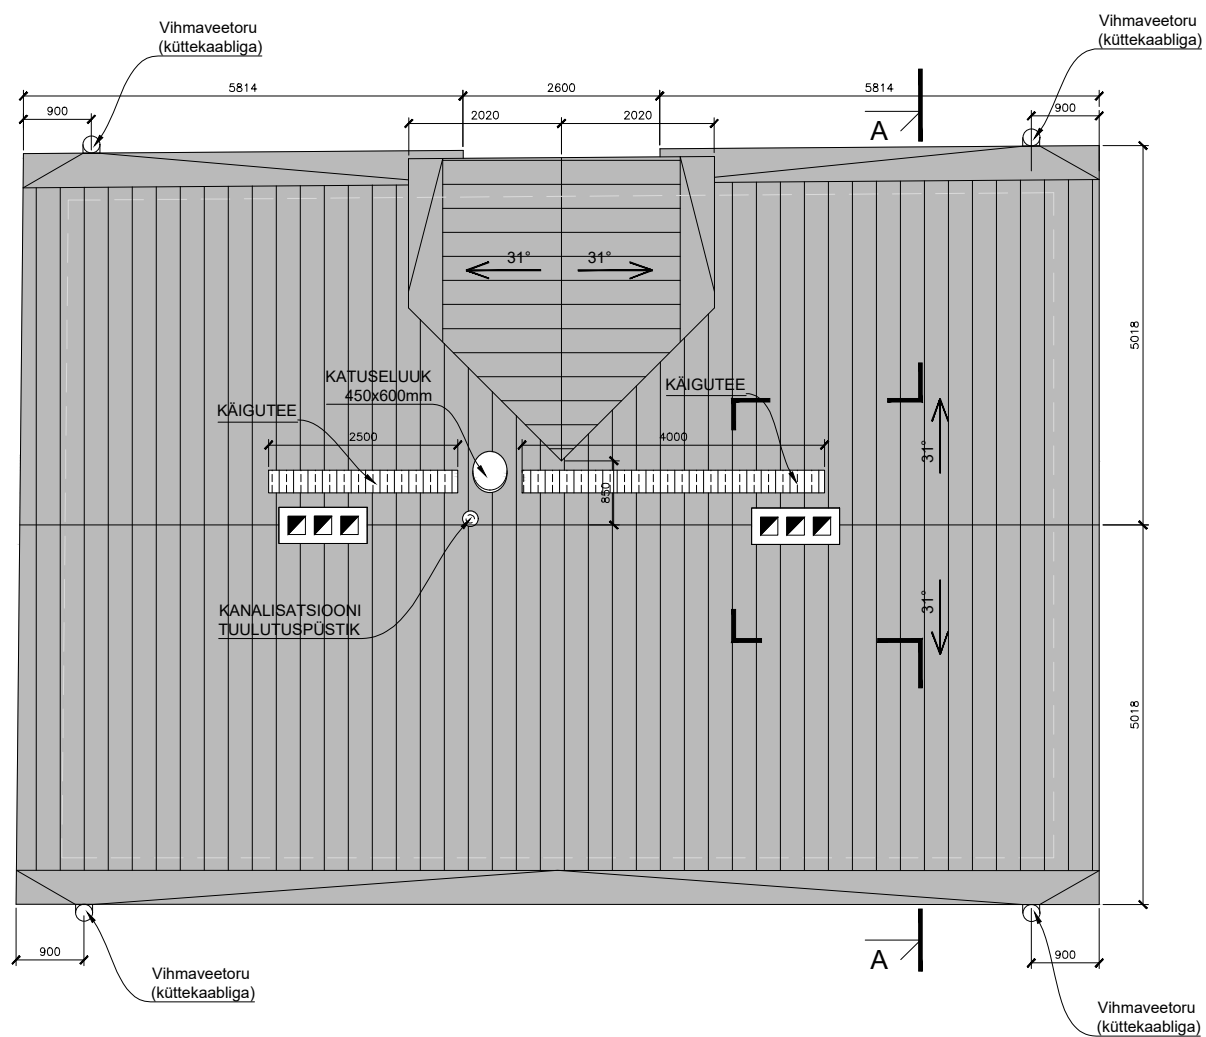

MÄRKUSED:

1. Tuulutuspüstiku ja ventilatsiooni püstikute asukoht ning täiendav vajadus täpsustada VK-osa ja KV-osa tööjoonistega või ehituse käigus;