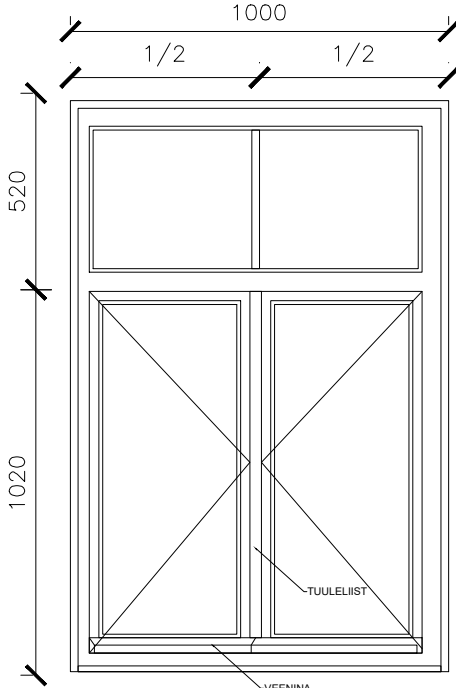
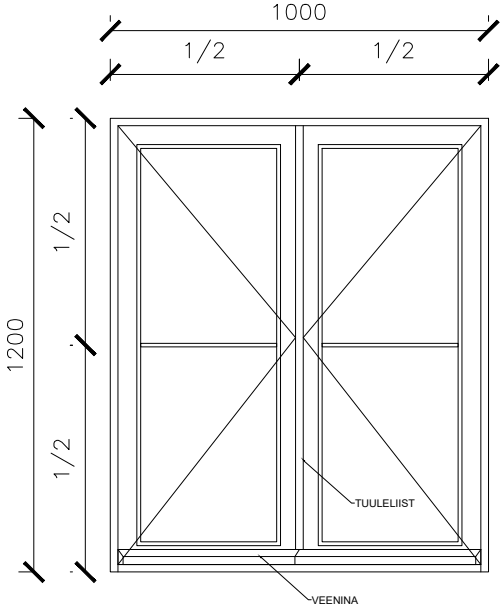
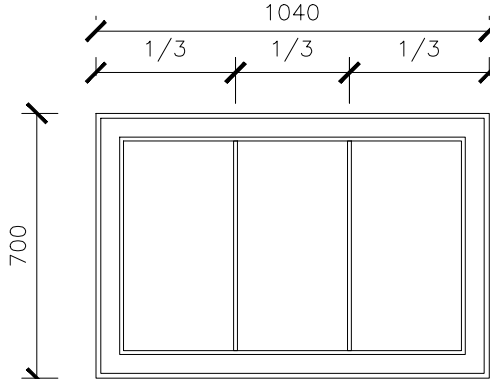
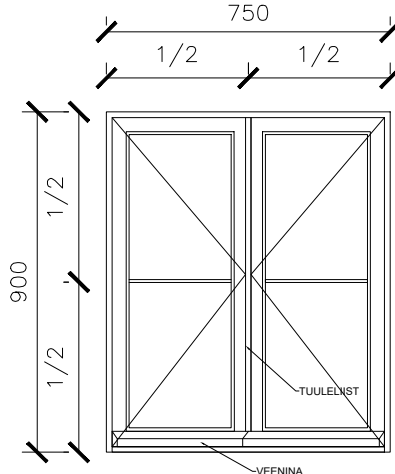
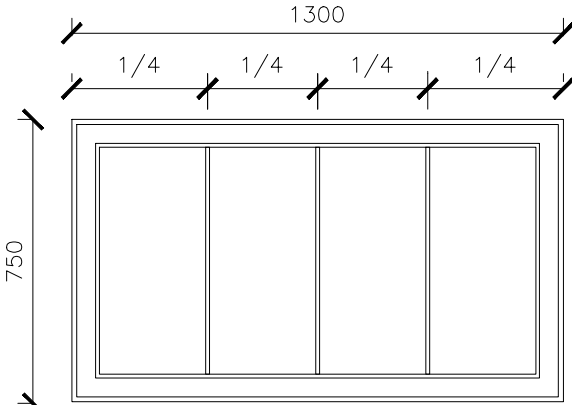
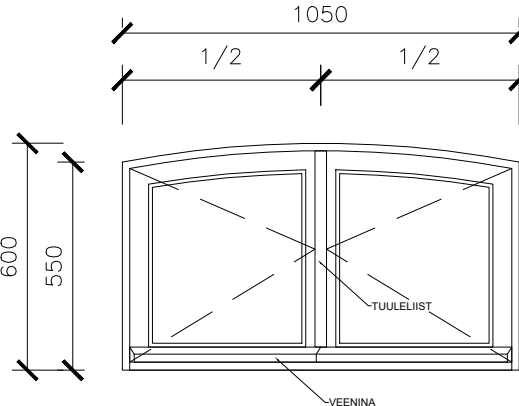
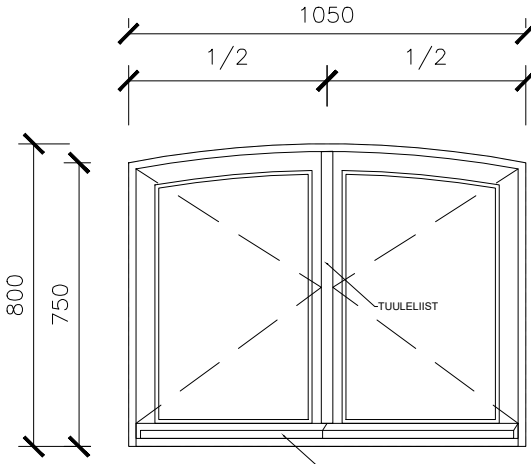


TÄHIS A-1			A-3			A-5			
ARV 18			2			1			
AVA mm b x h 1000X1540			1000X1200			1040X700			
PIIT mm b x h									
MÄRKUSED: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17			1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17			1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17			
TÄHIS A-2			A-4			A-6			
ARV 1			1			3			
AVA mm b x h 750X900			1300X750			1050X600			
PIIT mm b x h									
MÄRKUSED: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17			1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17			1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17,18			
Märkused: 1. Enne avatäidete tellimist kontrollida tegelikud avade mõõdud ehitusel; 2. Avatäidete mõõdud antud projekteeritud avade mõõtude järgi, paigaldusruumi arvestamata; 3. Paigaldusruum ei tohi olla suurem kui 15mm ühelt poolt; 4. Avatäited esitatud väljastpoolt vaadatuna; 5. Avatäidete tähised esitatud arhitektuurse osa plaanidel ja vaadetel; 6. Profiilide tugevuse määrab tootja, kui see toob kaasa profiilide laienemise on nõutav projekteerija kooskõlastus; 7. Avatäites kasutada 2x raamis mõlemale poole avanevat akent (1x klaasi+2x pakettklaasiga); 8. Avatäides kasutada 1x raamis, 2x pakettklassiga sissepoole avanevat akent; 9. Avatäide on mitteavatav; 10. Avatäited valmistada puitprofiilidest; 11. Akna profiilid on nii seest kui ka väljast valged. Värvimiseks kasutada katvat õlipõhist värvitüüpi; 12. Akna profiilid on seest valged ja väljast pruunid, kaetud "Tikkurila Vanhan ajan värvi " värvikaardi toon 315x (pruun); 13. Akna veeplekid on punakaspruunid "Tikkurila Vanhan ajan värvi " VÄRVIKAARDI TOON 367x; 14. Prossipulgad on klaasiläbivad, välimistel aknaraamidel veninad ja profileeritud tuuleliistud. Klaasimisel kasutada kittimist. 15. Keldriakendel akna põse sügavus 130mm; 16. Aknad paigaldada fassaadiga tasa. Tenderpost–lengide eemaldamine ei ole lubatud, vajadusel teha lengipikendused.; 17. Akende paigaldamisel kasutada sisemisi aurutõkestavaid ühendusteipe ja väljaspool kasutada akende tihendamiseks korrektset tuuletõkkeplaadiga ühendatud fassaadihermeetikut või välimisi ühendusteipe; 18. Keldriakna veeplekid on tumehallid toon RR23;		A-7							
		4							
		1050X800							
		1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17,18							