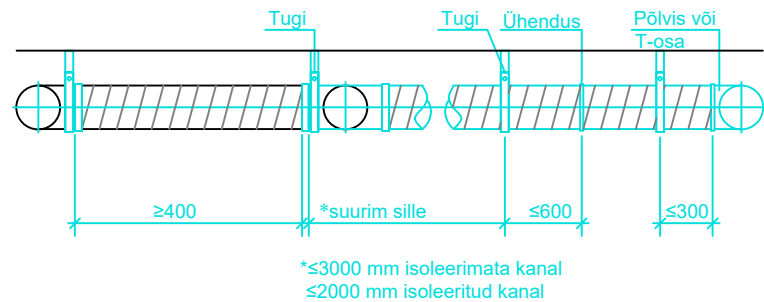
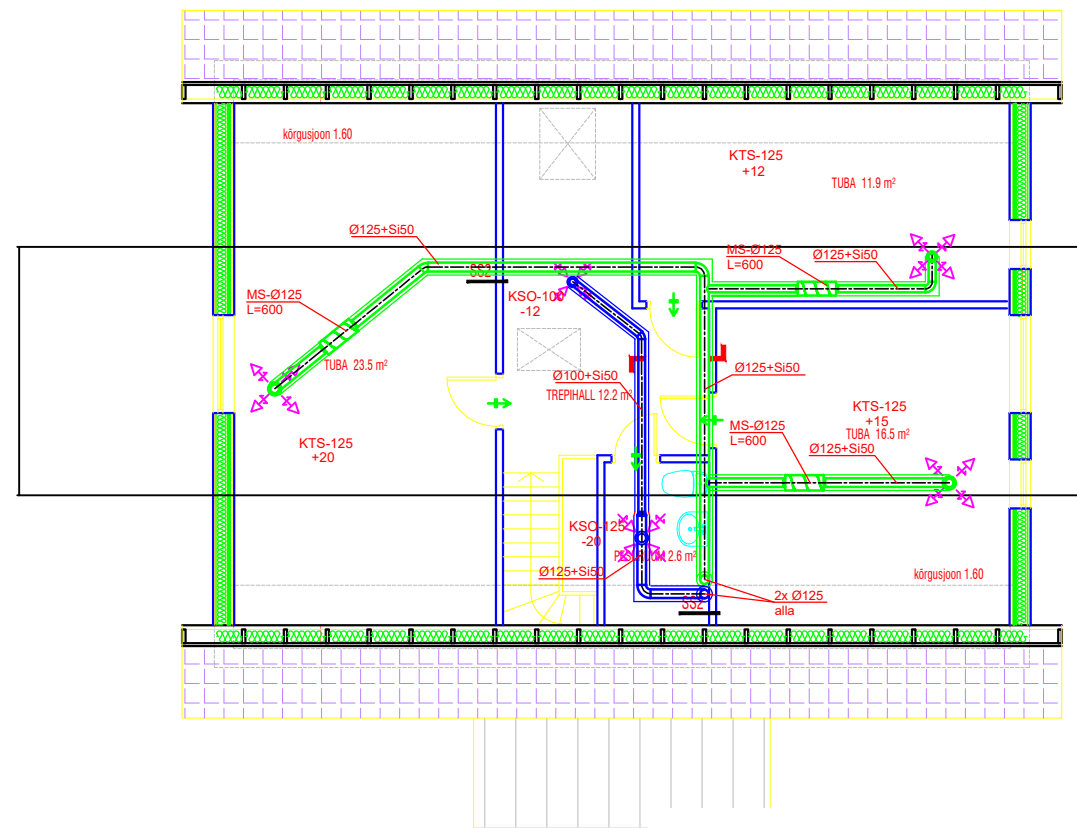
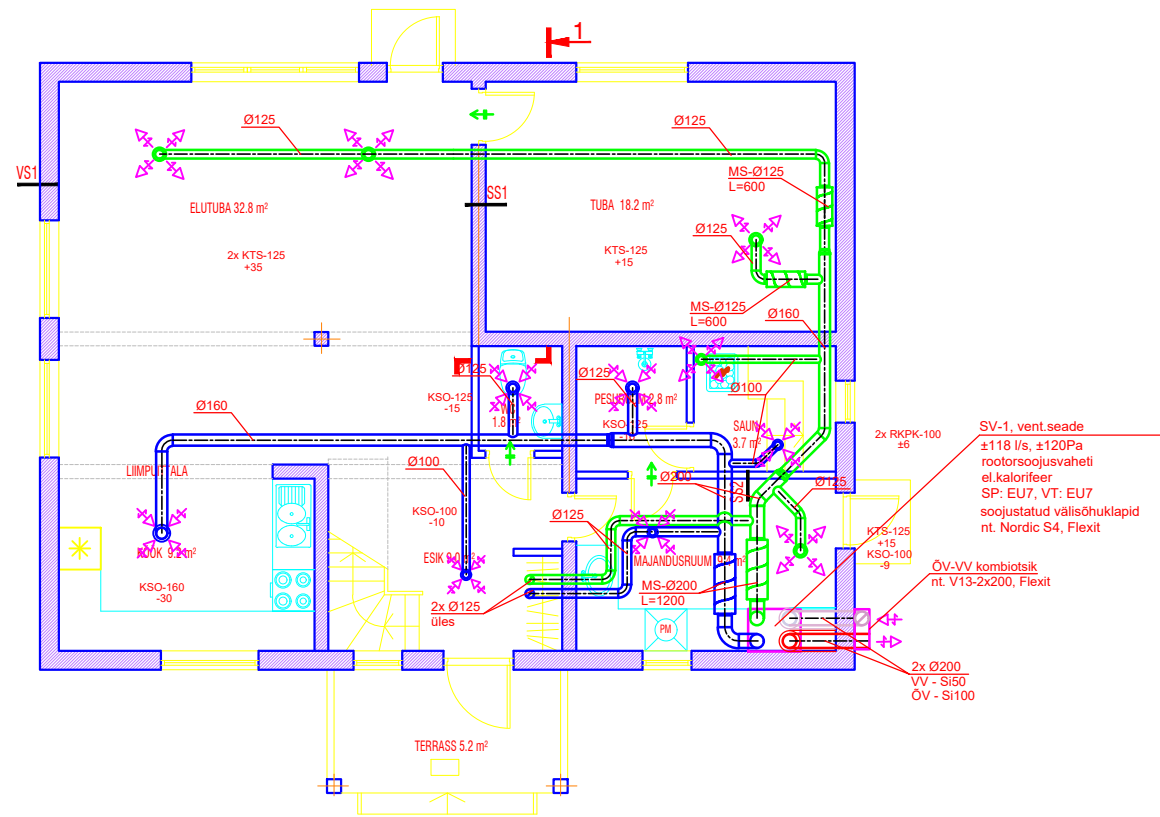


Puhastusluukide suurused ümkanalitele			
Kanali läbimõõt D mm	Ava minimaalsed mõõtmised, mm AxB	Kanali läbimõõt D mm	Sadul/T-haru+kork min. mõõtmised, mm d
100≤D<200	180x80	100	100
200≤D≤315	200x100	125	100
315<D≤500	300x200	160	125
500<D	400x300	200	160
		250	200
		315	250
		400	315
		500	400
		≥630	500

Õhukanalite maksimaalne toesamm ja läbiviiguava		
Kanali mõõtmised mm	Suurim toesamm mm	Läbiviiguava mm
63	3000	80
80	3000	100
100	3000	125
125	3000	160
160	3000	200
200	3000	250
250	3000	315
315	3000	400
400	3000	500
500	3000	630

MÄRKUSED:

1. Õhuhulgad plaanil antud l/s.
2. Siirdeõhu liikumine ruumides tagada läbi ukselehe aluse pilu (kiirus ristlõikes max. 1 m/s). või kasutada siirdeõhureste vastavalt kõrval olevale tabelile.
3. Sissepuhke ja väljatõmbe õhukanalitele paigaldada puhastusluugid vastavalt normidele ja seletuskirjale.
4. Tuletõkkeseptsioonidest läbiminekul kasutada tuletõkkeklappe või tuletõkkeisolatsioonid.
5. Ventilatsiooniseadmete kondens juhtida kanalisatsiooni.
6. Õhuvõtutorustik isoleerida Si100 ja väljavisketorustik isoleerida Si50.

Õhuhulk l/s	Siirdeõhurest
10	OSK 200x100
15	OSK 300x100
20	OSK 300x150
30	OSK 300x200
40	OSK 400x200
60	OSK 400x300