

Töö nr :

Lisa 1: Fotode dokumentatsioon



Foto 1. Kahekorruselise korterelamu sokkel on soojustatud ja kaetud õhekrohviga, fassaad on kaetud osaliselt tellistega ja osaliselt värvitud puitlaudisega.



Foto 2.

Töö nr	Töö nimetus	Objekti aadress
	Ettepanekud korterelamu fassaadi rekonstrueerimistöödeks	



Foto 3.




Foto 4.

	Allkiri	Kuupäev	Leht/lehti
	/allkirjastatud digitaalselt/	19.05.2020	2/7

Töö nr	Töö nimetus	Objekti aadress
	Ettepanekud korterelamu fassaadi rekonstrueerimistöödeks	



Foto 5.

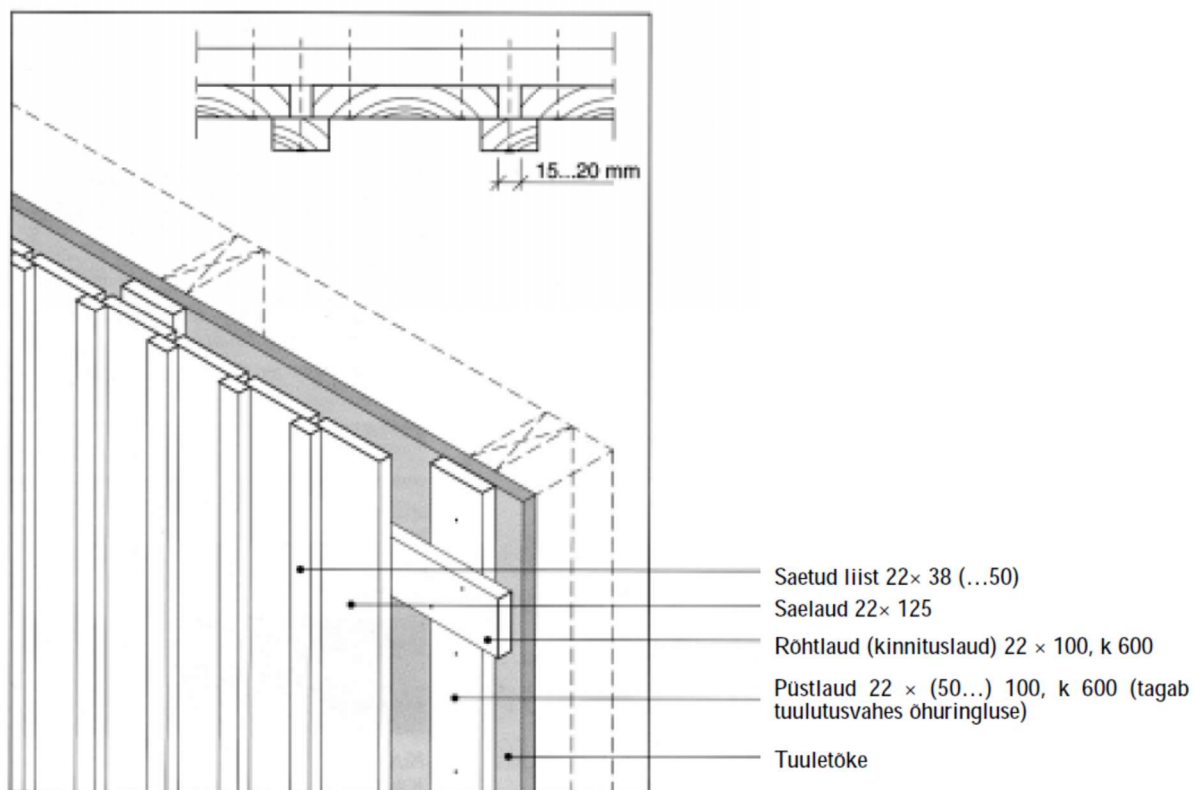


Joonis 9.
Katteliistudega laudise näide, rõhtlõige 1:5 ja aksoneetria

Joonis 1. Väljavõte juhendteatmikust RT 82-10829 „Puitfassaadid“.

	Allkiri	Kuupäev	Leht/lehti
	/allkirjastatud digitaalselt/	19.05.2020	3/7

Töö nr	Töö nimetus	Objekti aadress
	Ettepanekud korterelamu fassaadi rekonstrueerimistöödeks	

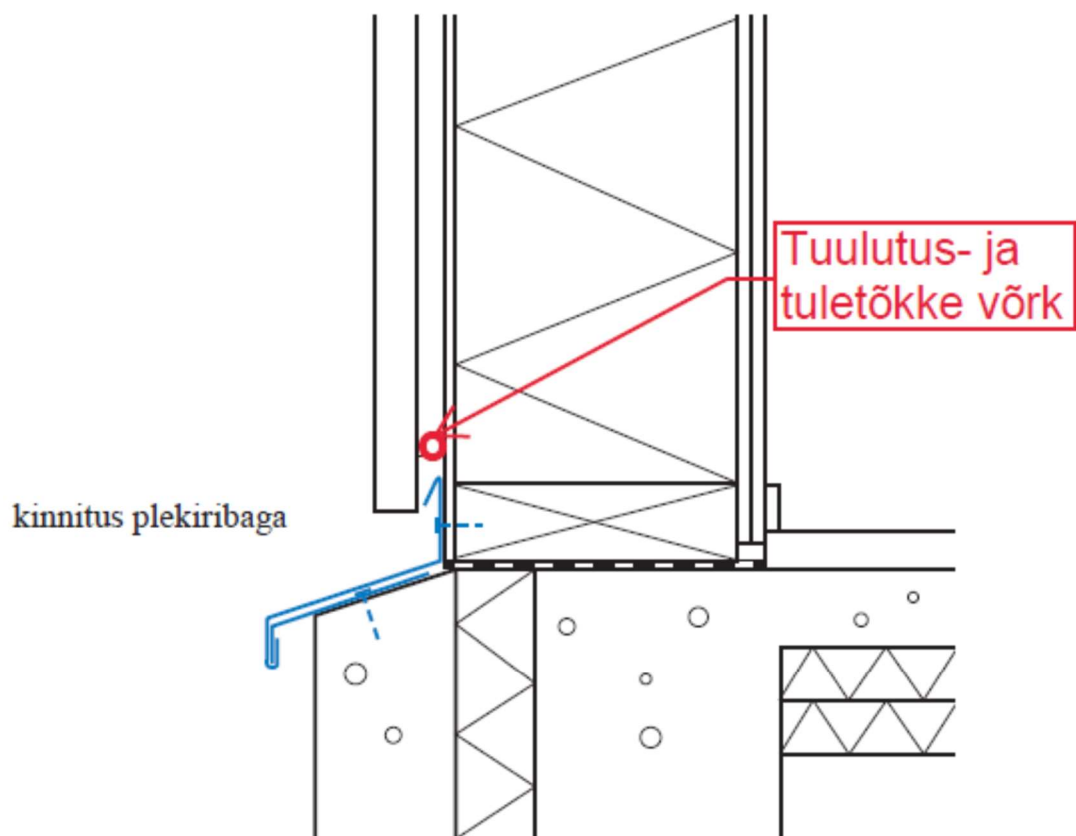


Joonis 29. Sokli kaitseplekk

Joonis 2. Väljavõte juhenteatmikust RT 80-11202 „Hoone kaitseplekid“. Kaitsepleki ülemine serv jääb sokliservast kõrgemale vastavalt kaitsevajadusele, kuid mitte alla 50 mm ja järgib aluspinda. Alaserv painutatakse veeninaks.


	Allkiri	Kuupäev	Leht/lehti
	/allkirjastatud digitaalselt/	19.05.2020	4/7

Töö nr	Töö nimetus	Objekti aadress
	Ettepanekud korterelamu fassaadi rekonstrueerimistöödeks	

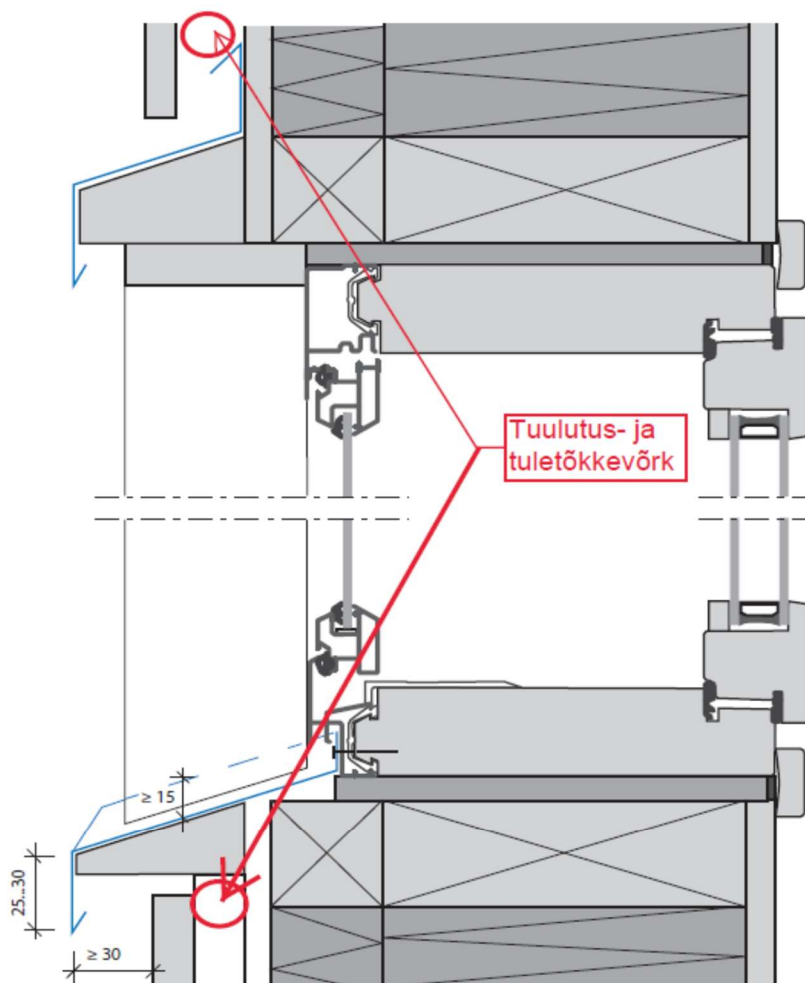

Joonis 19. Aknapleki kinnitamine puitakna piida külge. Plekiserva ülespööre piidale või muule külgnevale pinnale on vähemalt 15 mm

Joonis 3. Väljavõte juhenteatmikust RT 80-11202 „Hoone kaitseplekid“.

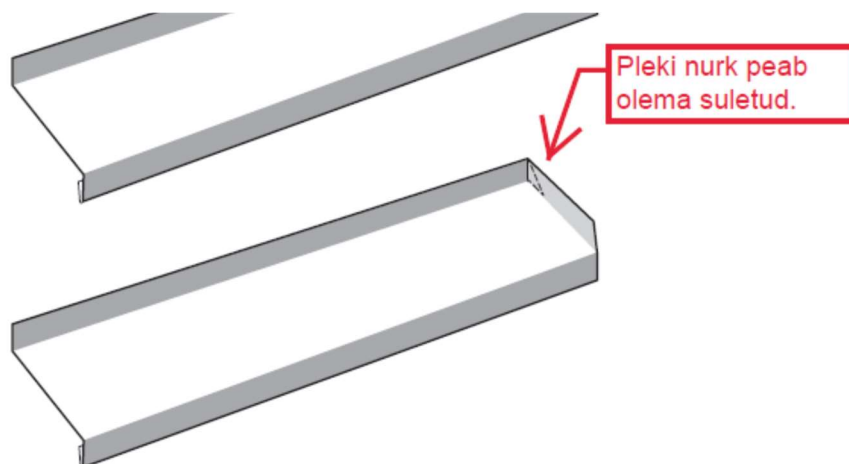

Joonis 27. Avakülje kaitseplekk, selle liitumine aknaplekiga ja ülaliist

Joonis 4. Väljavõte juhenteatmikust RT 80-11202 „Hoone kaitseplekid“.

	Allkiri	Kuupäev	Leht/lehti
	/allkirjastatud digitaalselt/	19.05.2020	5/7


Töö nr	Töö nimetus	Objekti aadress
	Ettepanekud korterelamu fassaadi rekonstrueerimistöödeks	



Foto 6. Kivikatuse ja laudise vahel peab olema minimaalselt 150 mm vahe.

	Allkiri	Kuupäev	Leht/lehti
	/allkirjastatud digitaalselt/	19.05.2020	6/7

Töö nr	Töö nimetus	Objekti aadress
	Ettepanekud korterelamu fassaadi rekonstrueerimistöödeks	

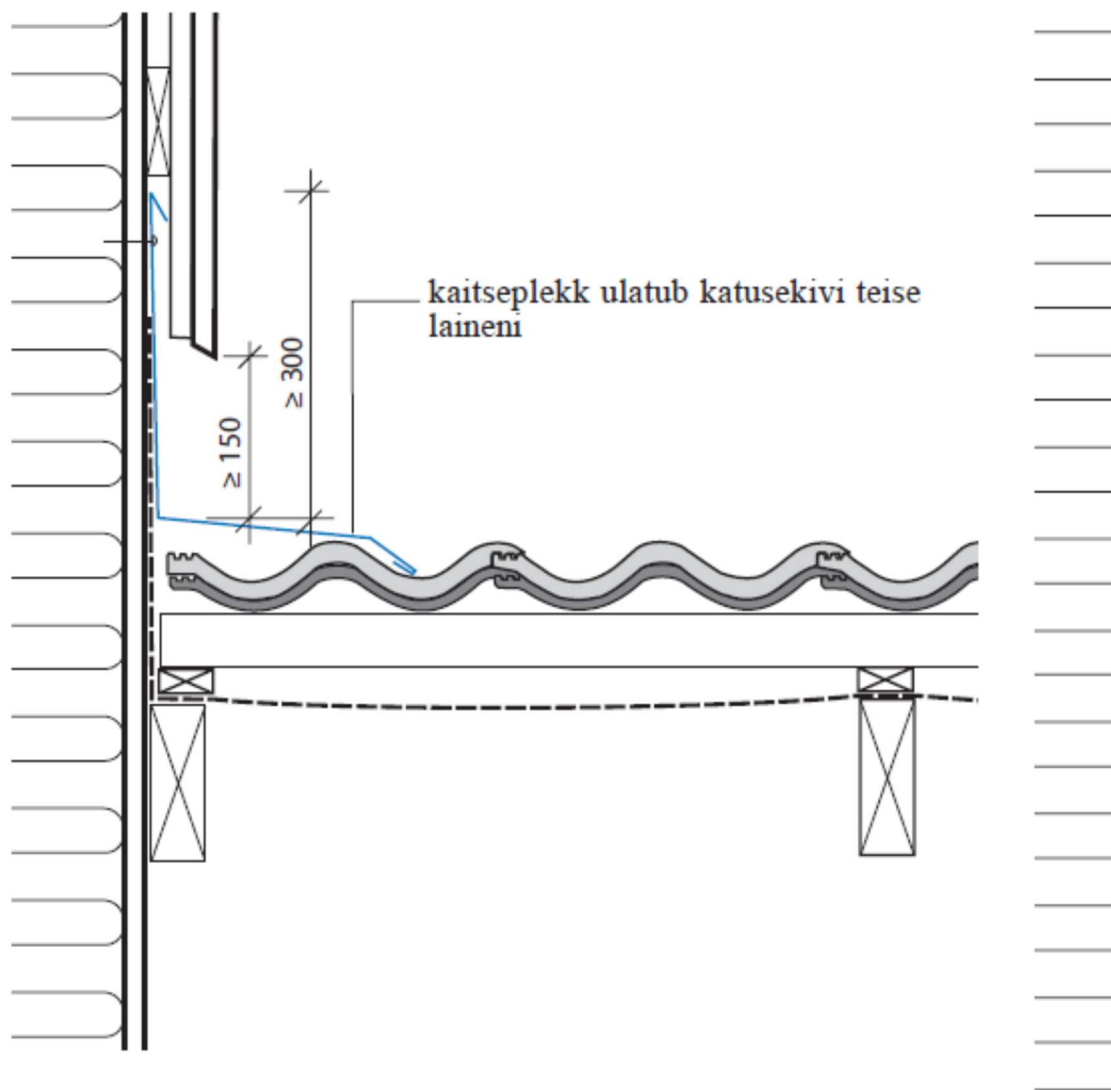

Joonis 16. Rinnatis kivitatusel, profilplaat- ja laineplaatkatusel

Joonis 5. Väljavõte juhenteatmikust RT 80-11202 „Hoone kaitseplekid“.

	Allkiri	Kuupäev	Leht/lehti
	/allkirjastatud digitaalselt/	19.05.2020	7/7