


LINTROSTVÄRK LR-1

1:20

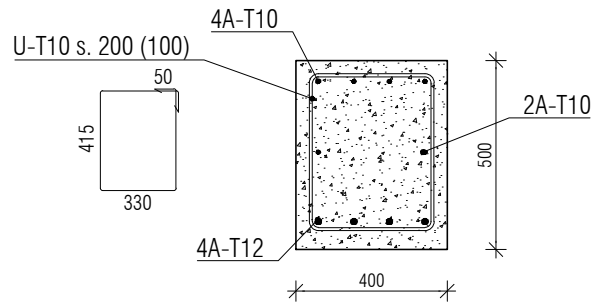

ARMATUURIDE KOKKUVÕTE.

Mõõdud on antud väliskülgedel. armatuurvarda kogupikkus ei sisalda pikkuse muutust painutamisel. Kogupikkus on ligikaudne, ei sisalda armatuuri täiendavat kulu ülekattel.

	a	b	(mm)	tk	jm
U-T10 B500B:	330	415	1590	462	735
A-T10 B500B:					420
A-T12 B500B:					280

Ø10	1155 jm	713 kg
Ø12	280 jm	249 kg

MATERJALIDE KOKKUVÕTE:

LINTROSTVÄRK LR-1 (400x500):

Betoon C25/30 70 jm. 14 m³

U-raudade armeering s.200; vaia kohal mõlemal pool vaia 3 rangi s.100

MÄRKUSED

1. Rostvärgid valada betoonist tugevusklassiga C25/30 (keskkonnaklass XC2).
2. Sarruse tähistus. T-B500B. Sarruse jätkamisel ülekate 40D. Ühes ristlõikes võib jätkata kuni 50% varrastest. Rostvärgi pikisarrus tuleb ankurdada ristavas roostvärgis minimaalselt varda ankruduspikkuse ulatuses (40D).
3. Painutusspindli minimaalne läbimõõt on 4D, kui varda $D \leq 16$ mm.
4. Sarruse nimikaitsekiht roostvärgi põhjast 50 mm, külgedel ja peal 35 mm.
5. Rostvärkide alla rajada tihendatud killustikalus.
6. Rostvärkide armeerimist võib alustada pärast kõikide avade, hülsside ja kommunikatsioonide paigaldamist.
7. Rostvärgi plaan vt. EK-5-102.
8. Projekti erinevate osade lahknemisel konsulteerida projekteerijaga.
9. Üldised nõuded vt. projekti seletuskiri.