


Vundamendi sisene veetorustik
paigaldatud vundamendi plaadi aluse
soojusisolatsiooni peale, betooni sisse.
Kasutatud alupex torusid d 16 ja
20mm. Torud kaitsehülslis.
Soojaveetorud d=20mm paigaldatakse
tsirkulatsioonina. Külmavee torud
d=16mm kõik läbi kollektori
Kastmisvesi eraldi veemõõdusõlmesd,
toru d=20mm

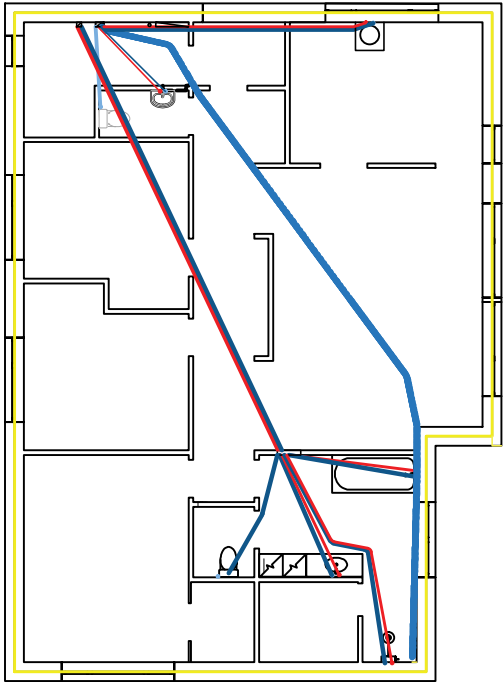

		Joonise nimetus/Drawing name	
		Projekti nimi/Project name	
		Telliju/Client	
Kontrollija/Controller	Formaat/Format	Objekti aadress/Object address	
	Kuupäev/Date	Joonise nr./Drawing nr.	
Projekteerija/Constructor			Mõõtkava/Scale