


LINTROSTVÄRK LR-2

1:20

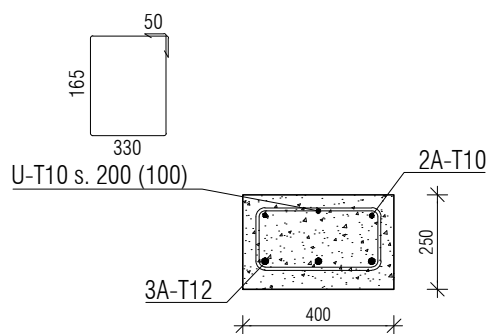

ARMATUURIDE KOKKUVÕTE.

Mõõdud on antud väliskülgedel. armatuurvarda kogupikkus ei sisalda pikkuse muutust painutamisel. Kogupikkus on ligikaudne, ei sisalda armatuuri täiendavat kulu ülekattel.

	a	b	(mm)	tk	jm
U-T10 B500B:	330	165	1090	83	91
A-T10 B500B:					25
A-T12 B500B:					38

Ø10	116 jm	72 kg
Ø12	38 jm	34 kg

MATERJALIDE KOKKUVÕTE:

LINTROSTVÄRK LR-2 (400x250):

Betoon C25/30 12,4 m 1,24 m³

U-raudade armeering s.200; vaia kohal mõlemal pool vaia 3 rangi s.100

MÄRKUSED

1. Rostvärgid valada betoonist tugevusklassiga C25/30 (keskkonnaklass XC2).
2. Sarruse tähistus. T-B500B. Sarruse jätkamisel ülekate 40D. Ühes ristlõikes võib jätkata kuni 50% varrastest. Rostvärgi pikisarrus tuleb ankurdada ristivas rostvärgis minimaalselt varda ankruduspikkuse ulatuses (40D).
3. Painutusspindli minimaalne läbimõõt on 4D, kui varda $D \leq 16$ mm.
4. Sarruse nimikaitsekiht rostvärgi põhjast 50 mm, külgedel ja peal 35 mm.
5. Rostvärkide alla rajada tihendatud killustikalus.
6. Rostvärkide armeerimist võib alustada pärast kõikide avade, hülsside ja kommunikatsioonide paigaldamist.
7. Rostvärgi plaan vt. EK-5-102.
8. Projekti erinevate osade lahknemisel konsulteerida projekteerijaga.
9. Üldised nõuded vt. projekti seletuskiri.