I KORRUSE TALADE PLAAN
1:100

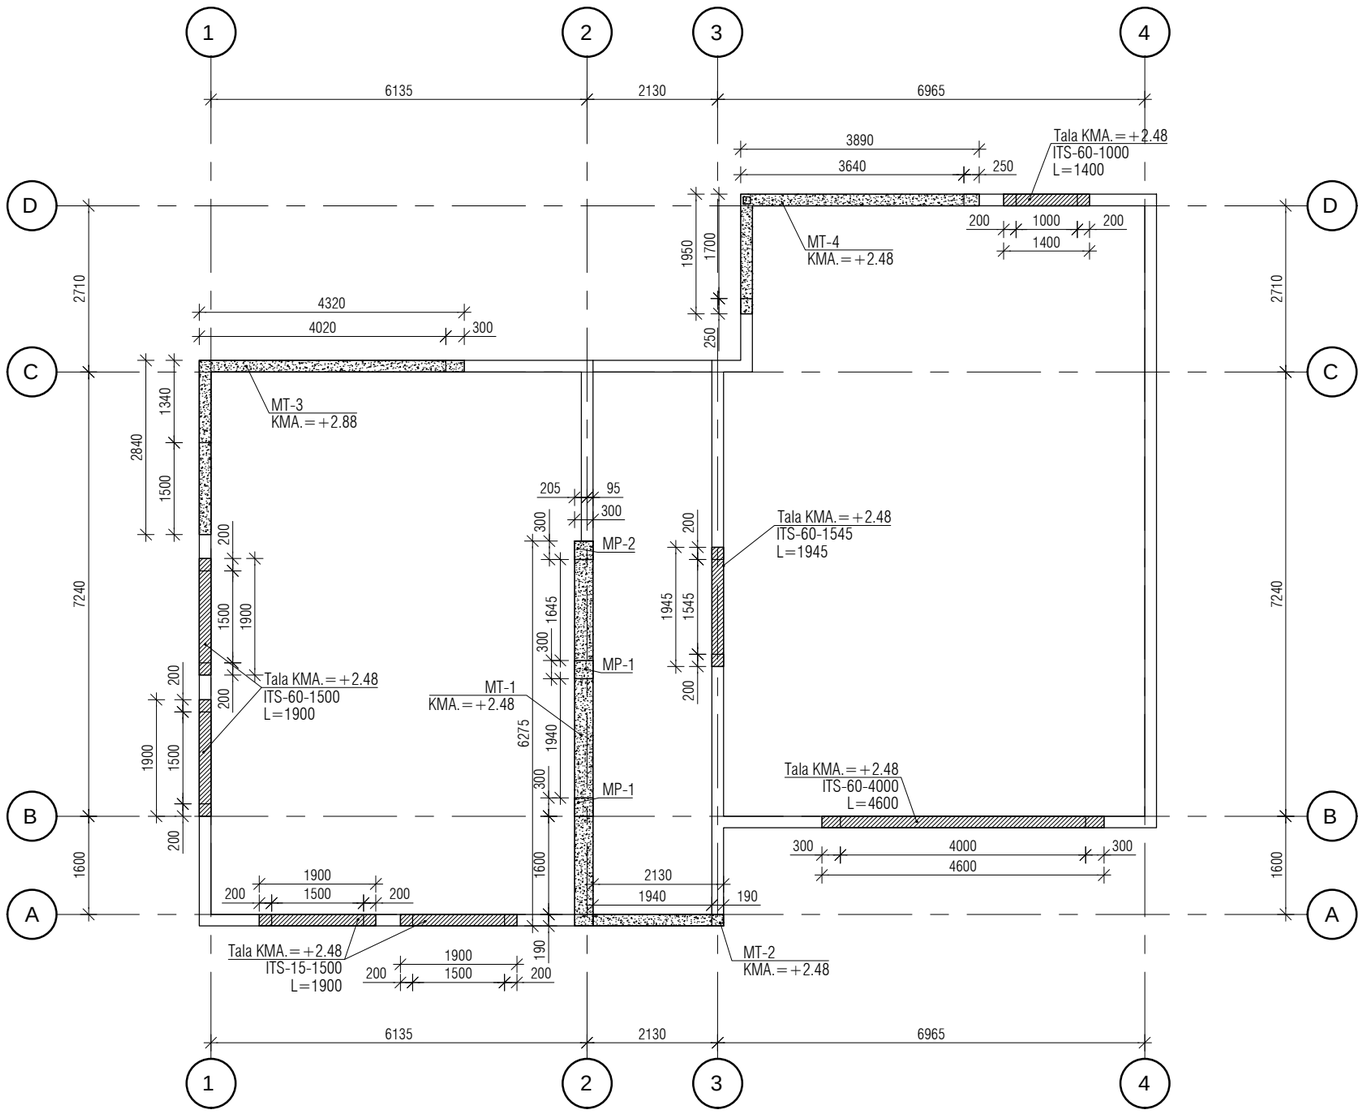

MATERJALIDE KOKKUVÕTE

MONTEERITAVAD SILLUSED:

190x370	ITS-60-1000 L=1400	246 kg	1 tk
190x370	ITS-60-1545 L=1945	342 kg	1 tk
190x370	ITS-60-4000 L=4600	809 kg	1 tk
190x400	ITS-15-1500 L=1900	361 kg	2 tk
190x400	ITS-60-1500 L=1900	361 kg	2 tk

MONOLIITSED SILLUSED

MT-1	300x370	L=6275	0,70 m^3
MT-2	190x370	L=2130	0,15 m^3
MT-3	190x400	L=6970	0,53 m^3
MT-4	190x370	L=5650	0,40 m^3

MÄRKUSED (Monoliitsed postid)

1. Suhteline kõrgusmärk ±0.00=abs. KM. 35.10
2. Talad valada betoonist tugevusklassiga C25/30 (Keskkonnaklass XC1).
3. Silluste toepikkus müüritisele min. 200 mm, kui joonisel ei ole näidatud teisiti.
4. Sarruse nimikaitsekiht 25 mm.
5. Kasutada armatuuri B500B.
6. Monteeritavate silluste paigaldamisel lähtuda tootjapoolsest juhendmaterjalist.
7. Projekti erinevate osade lahknemisel konsulteerida projekteerijaga.
8. Üldised nõuded vt. projekti seletuskiri.