


TINGMÄRGID

- toru alipooli lõikepinda, nähtav paigaldus
- toru alipooli lõikepinda, mittenähtav paigaldus (põrandas)
- toru ülevaalpooi lõikepinda, nähtav paigaldus (lae all)
- toru ülevaalpooi lõikepinda, mittenähtav paigaldus (riippaie peal)

- suigventiil
- KV külm vesi (toru värv joonisel)
- SV soe vesi (toru värv joonisel)
- V1 kättesaavalaenu veeühendus
- V2 köögivalamu veeühendus
- D1 dushi veeühendus
- WC WC-poti veeühendus
- KK1 külmumiskindel kasimiskraan
- NPM nõudepesumasina veeühendus
- PM pesumasin veeühendus
- VK-1 tärbeveekollektor
- VMS veemöödustim
- ÖVSP öhk-vesi soojuspump
- KVM küttevõetmähuti
- PP1 paisupaak

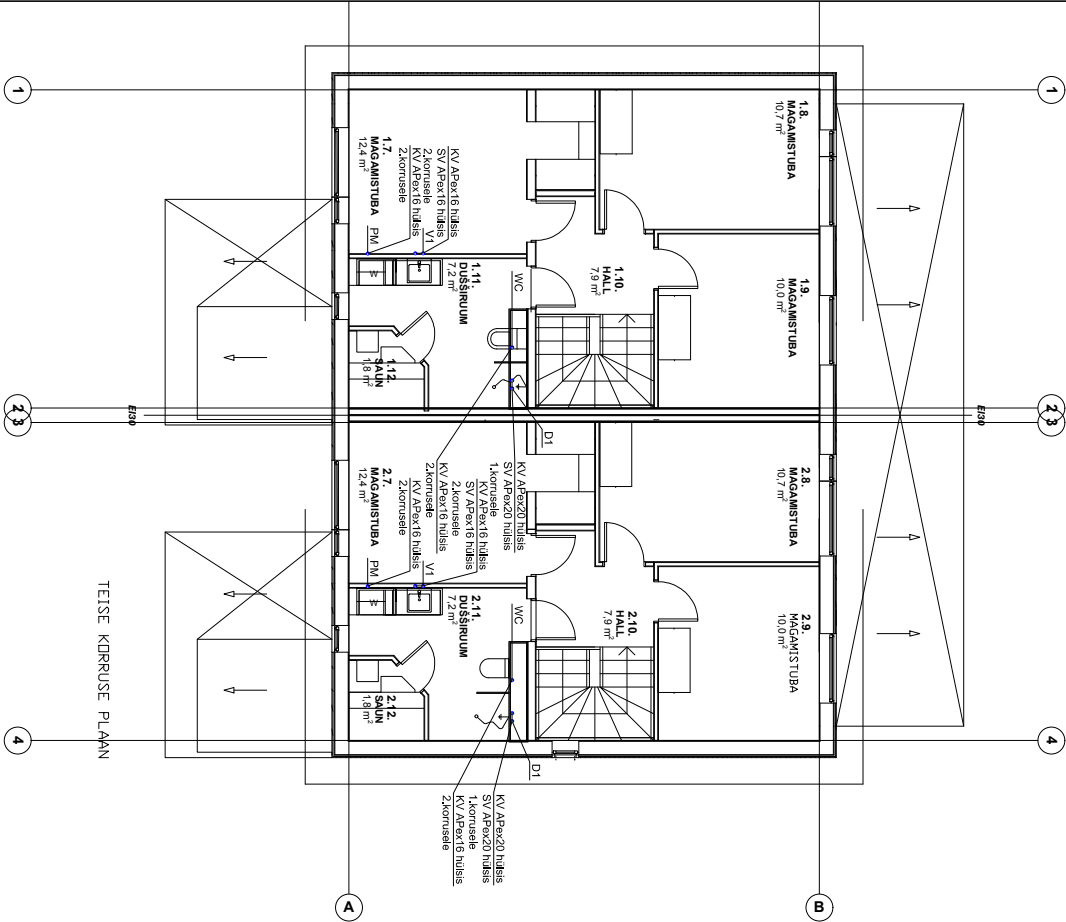

TEISE KÕRUSE PLAAK

Tabel 2. Horisontaalseate torude kinnituskauused (420°C)

DN	Plastitorud	PVC, PEH, PEM	PEL, PEX, PB	Komposiitoru
DN	mm	de, mm	mm	mm
<20	2500	<20	600	300
20	2500	20	600	300
25	2500	25	700	400
32	2500	32	800	400

Tabel 3. Vertikaalseate tarbeveetorude kinnituskauused.

Tarastorud	DN	mm	de, mm	mm	PEL	PEH	PEM	PEX	PB	Komposiitoru
<20	2500	<20	1100	300	500					
20	2500	20	1100	300	800					
25	2500	25	1300	400	1300					
32	2500	32	1400	400	1400					

VEETORUSTIKE ISOLEERIMINE

ISOLATSIOONI TÕUP	KATTE TÕUP	ASUKOHT
Külmaveetoru	6 K	nähtav
Aa, Ab	K	mittenähtav
Ac		
Soojaveetoru	6	nähtav
Aa, Ab		mittenähtav
Aa, Ab, Ac		mittenähtav
Aa, Ab, Ac		mittenähtav
Soojavee ringustoru	6	nähtav
Aa, Ab		mittenähtav
Aa, Ab, Ac		mittenähtav
Aa, Ab, Ac		mittenähtav

MÄRKUSED:

- Tarbeveetorud ehitada komposiitorudest (nähtava paigalduse puhul kasutada lattorustid).
- Veevõluseadmetele ühendused teha toruga De16 (dushi ja kasimiskraani ühendused toruga De20).
- Tarbeveetorud paigaldada lae alla, riippaie peale, põrandal- ja seinakonstruktsiooni sisse ning pinnasesse.
- Komposiitorustike hülisitorud: De16 - 25/20; De20 - 28/23.
- Tarbeveetorud isoleerida vastavalt RTL 2002-ile:
- soojaveetorud vastavalt seeriale Z1;
- külmaveetorud vastavalt seeriale Z2;
- seinaj ja põrandasse paigaldatavad torustikud paigaldada hülisitorustesse.
- Veevarustuse süsteemi madalamatesse punktidesse paigaldada ühine ventilid.
- TORUSTIKE PAIGALDAMISEL ARVESTADA TEISTE ERIOSEADGA.