


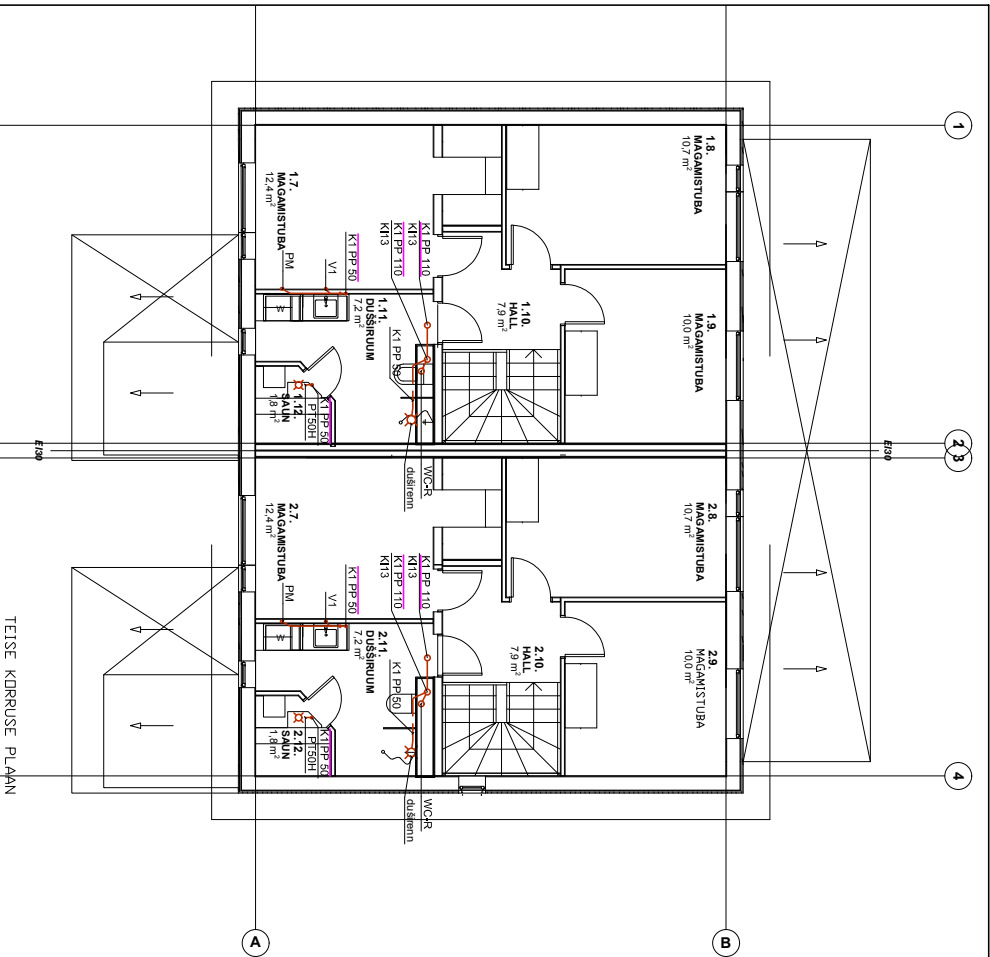

TEISE KÖDRUSE PLANN

Toru			
Kanalisaatsiooni plasttorude kiirguskaukused			
läbimõõt			
mm	Horisontaalne	Vertikaalne	
	Lüütuugi	Kinnistuugi	Kinnistuugi
32	500	2000	1000
40	500	2000	1000
50	1000	2000	1500
75	1000	3000	2600
110	1500	3000	2600
>160	2000	3000	2600

TINGMÄRGID

- toru allpool lõikepinda, nähtav paigaldus
- toru allpool lõikepinda, mitte nähtav paigaldus (potrandas)
- toru ülevalpool lõikepinda, nähtav paigaldus (lae all)
- toru ülevalpool lõikepinda, mitte nähtav paigaldus (riiplae peal)
- K1 kanalisaatsioonitorustik (toru värv joonisel)
- K1 PP 110 kanalisaatsioonitoru alla
- K1 PP 110 kanalisaatsioonitoru üles
- PL puhastusluk
- PO puhastusots
- M150 torustiku müraisolatsioon (tihedus >100 kg/m³)
- K113 torustiku 13 mm kondensaadiisolatsioon
- P175V+32 plastitrapp vertikaalse äravooluga De75 + lisandhendus De32
- WC-R seinasisese lõputuskauga WC-poti äravool
- V1 kätapesuvalamu äravool
- V2 kätapesuvalamu äravool
- PM kogivalamu äravool
- NPM pesumasinna äravool
- VMS nõudepesumasinna äravool
- OVSP veemööduõõm
- KVM õhk-vee soojuspump
- PP1 küttevõimehuti
- paisupaak

MÄRKUSED:

Kanalisaatsioonitorustike rajamisel kasutada plasttoru PP-HT S16 (pikaajaline temperatuuril taluvus +80°C ja lühiajaline +110°C).

Kanalisaatsioonitorude minimaalsed langed: ø32 l20.02; ø50 l20.02; ø75 l20.015; ø110 l20.01.

Kanalisaatsioonitorustikud paigaldada pinnasesse, pörande konstruktsiooni, lae alla, ripplae peale ja seinale.

Kanalisaatsiooni postiküttee paigaldada puhastusustugi (potrandast 200 mm).

Sanitaarseadmete äravoolutorustik:

Kätapesuvalamu - De50;

Köögivalamu - De75;

WC-pott - De110.

Tuulutusotsad viia üle katuse pinna 0,7 m.

KANALISAATSIOONITORUSTIKE PAIGALDAMISEL ARVESTADA TEISTE ERISOADEGA.