



- TINGMÄRGID
- toru allpool lõikepinda, nähtav paigaldus
 - toru allpool lõikepinda, mitlenähtav paigaldus (põrandas)
 - toru ülevalpool lõikepinda, nähtav paigaldus (lae all)
 - toru ülevalpool lõikepinda, mitlenähtav paigaldus (riipslae peal)
 - ruumi temperatuurandur + termostaat
 - ruumi temperatuurandur + termostaat + põrandaandur

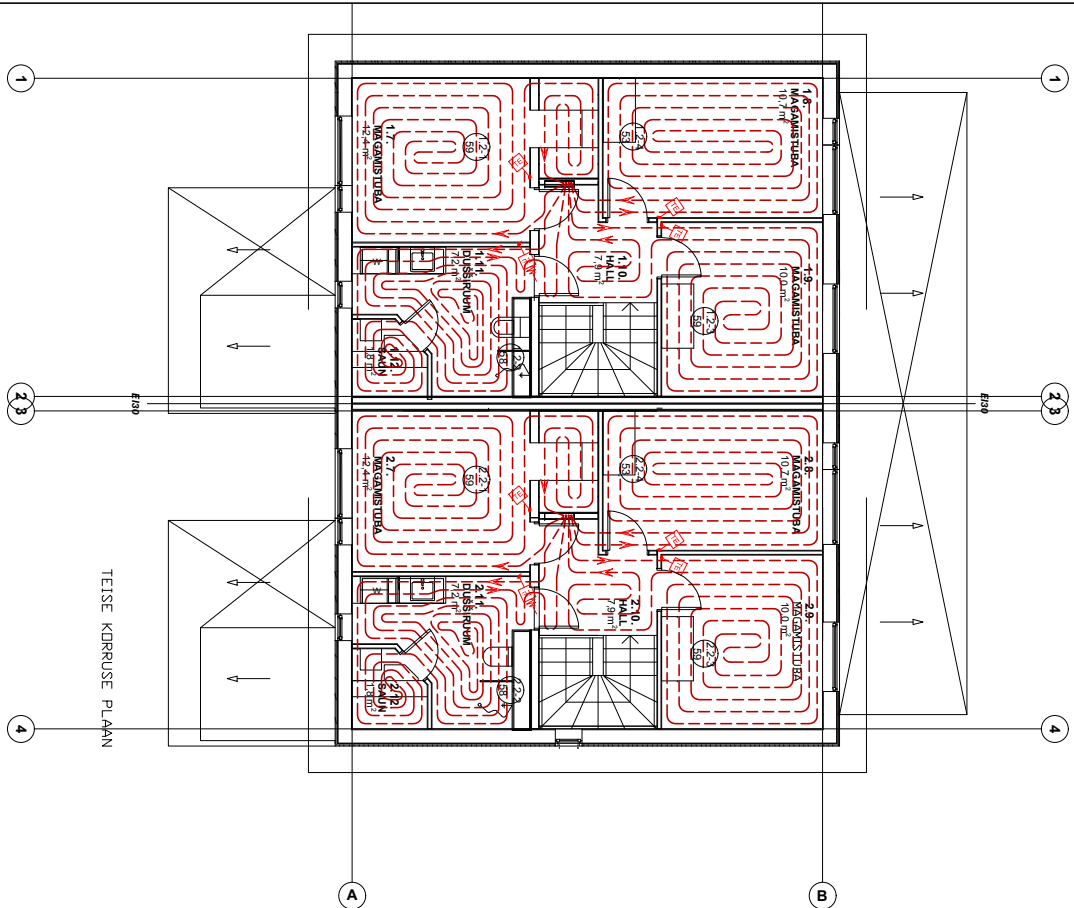

TEISE KORRUSE PLAAK

ISOLATSIOONI- JA KATTEMATERJALID

TÜÜP	ISOLATSIOONIKATTE KIRJELDUS
A	Mineeraviljakorkid
Aa	Kattela koorik
Ac	Alumiiniumpaberiga tehases pinnatud koorik
Ab	Alumiiniumpaberiga tehases pinnatud koorik
6	PVC-kate
10	Kuumtsingitud terasplaat
12	Alumiiniumplaat
K	Niskuskindel



Tabel 1. Torude isoleerimine ja paigalduskõrgused

Labimoot	Sari 21	Sari 22	Sari 23	Sari 24
Du mm	s a b	s a b	s a b	s a b
10...49	20 90 60 30 110 70 40 130 80 50 150 90 60 170 100			
50...89	30 110 70 40 130 80 50 150 90 60 170 100			

KÜTETORUSTIKE ISOLEERIMINE

ISOLATSIOONI TÜÜP	KATTE TÜÜP	ASUKOHT
Küttevoolu	6	nähtav
Aa, Ab	-	mitlenähtav šahtis
Aa, Ab, Ac	-	mitlenähtav

Tabel 2. Kütetorude kinnituskõrgused (+20°C)

Terastorud DN	Komposiitoru de, mm	Horisontaalne mm	Vertikaalne mm
<20	2500	<20	500
20	2500	120	800
25	2500	125	1300
32	2500	132	1400
40	2500	140	1400
50	3000	150	1500
65	4000	150	1500

MARKUSED:

Põrandkütte torustik ehitada torga (Pe-Xa) ø16x2,0 sammuga 225 mm, välisseinte ääres ja pesemisruumides sammuga 150 mm.
Temperatuur andurid ja termostaadid paigaldada 1,8 m kõrgusele seinale.
Mehikaharimisvõrkudest ja seinakonstruktsioonidest läbiminekul kasutada hülsitoru ø28/23.
Hülsitoru ja seinakonstruktsiooni vahel peab jääma vähe, mis hiljem täidetakse.
Kütetorustike paigaldamisel arvestada teiste eriosadega.