


1

2 3

Isomeetriline vaade tehnoruumile

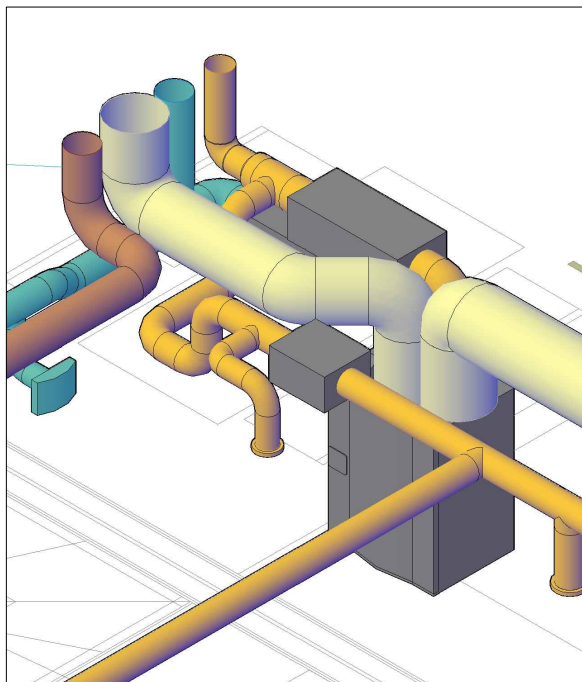

TINGMÄRGID

- õhukanal lõikepinnast ülevalpool, mitternähtav paigaldus
- õhukanal lõikepinnast ülevalpool, nähtav paigaldus
- õhukanal lõikepinnast allpool, nähtav paigaldus
- õhukanal lõikepinnast allpool, mitternähtav paigaldus
- sissepuhkekanal, -ristlõikes
- väljatõmbekanal, -ristlõikes
- välisõhukanal, -ristlõikes
- heitõhukanal, -ristlõikes
- tuletõkkesektsioon
- sissepuhe
- väljatõmme
- siirdeõhk
- veeaurutõke (9 mm suletud pooredega vahtkummi)
- soojusisolatsioon (isol. paksus 50 mm)
- ventilatsioonilõike või uksepiilu
- seinale paigaldatav horisontaalne õhujoaga õhujaotaja
- väljatõmbeklaas
- sauna sissepuhkeklapp
- sauna väljatõmbeklaas
- õhuvõturest
- müra summuti

MÄRKUSED:

Kõik projektis märgitud seadmed ja materjalid on toodud näitena ning võib asendada teiste tootjate samaväärsete toodetega.

Õhujaotajate täpsed asukohad täpsustada kohapeal või sisekujunduse projektis.

Köögi õhupuhasdust viia elektriline signaal korteri vent.agregaati (nõrkvoolu töövõtt); ventilatsiooniagregaat peab lülituma automaatselt suurendatud sissepuhke- ja vähendatud väljatõmberežiimi.

Köögi õhupuhasdust peab sisaldama tagasivooluklappi.

Õhukanalite isoleerimisel kasutada alumiiniumpaberiga pinnatud matet.

Õhuvõtu- ja heitõhu kanalite kondensatsioonitõke (K) tagada suletud pooredega vahtkummi isolatsiooniga 9 mm (veeaurutõke) liited, mis paigaldada esimese isolatsioonikihi.

Puhastusluugid paigaldada vastavalt seletuskirjale.

Ventilatsioonitorustike paigaldamisel arvestada teiste eriosadega.

B

A

1.1.
ELUTUBA
31,50 m²

KVAp-160-600-1
sissepuhkel, alumine
Ø125
üles
Ø160 Ø160
alumine

KVAp-160-600-1
väljatõmbel, ülemine
Ø160 SI60-K9
alumine

DSK-P 100
+5 l/s
KVAp-125-600-1
DSK-P 125
+16 l/s
Ø125
Ø160
alumine

Ø125
Ø160
õhupuhasdust ots
1.2. KÖÖK
8,8 m²
DSE 125
-14 l/s

1.3. HALL
5,80 m²
Ø125
alumine
DSE 100
-5 l/s

1.4. TEHNORUUM
2,80 m²
Ø125
UP
Ø125

1.5. WC
2,50 m²
Ø160
UP
Ø125

1.6. KUUR
3,80 m²
Ø125
UP
Ø125

Vent.agregaat seinale
+/-55 l/s
h~1,2 m

Filterkassett FFR-160
ISO Coarse 50% kottfiltriga
isol Ef 9 mm

Eelküttekalorifeer Ø125
1,2 kW 1/230V
vt Tabel 2
isol SI50

RV 200x200
-55 l/s

DSE 125 Ø160 SI80-K9
-15 l/s Ø160 K9

KORTER 1
105,2 m²

SP välisosa

EI30