


Välissein VS-1

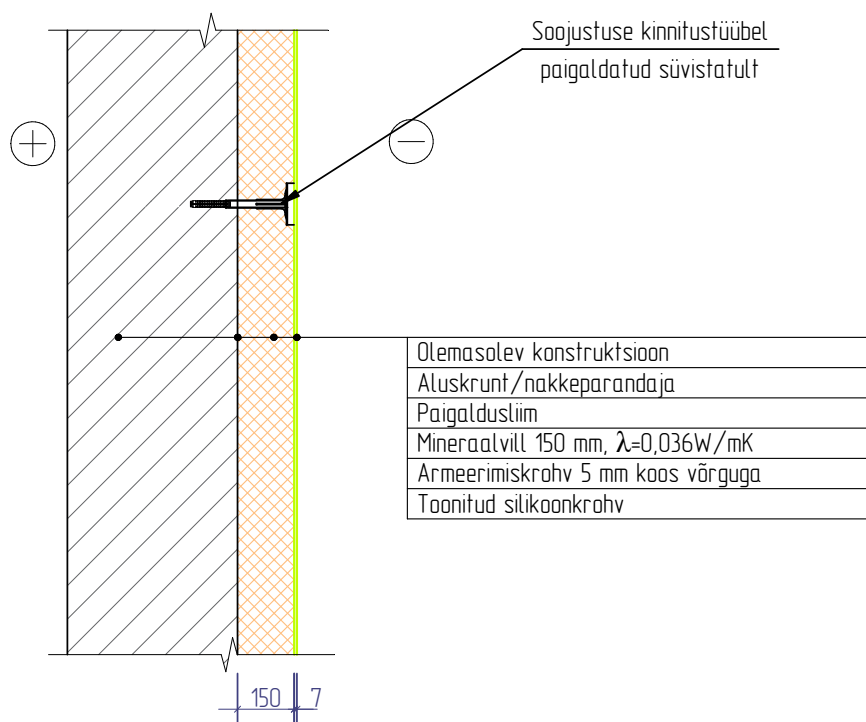

MÄRKUSED:

1. Soojustuseks kasutada mineraalvillaplaate soojusjuhtivusega $\lambda=0,036 \text{ W/mK}$ ning survetugevusega $\geq 20 \text{ kPa}$.
2. Esimese korruse akendeni kasutada krohvimisel topeltarmeeringut.
3. Kasutatavate tüüblite nakketugevuspeab olema $0,25 \text{ kN}$ tüübli kohta. Tüüblipea diameeter $d=60 \text{ mm}$, keskkonnaklass C3.
4. Tüüblid paigaldada 4 tk/m^2 , hoone nurkades 8 tk/m^2 .
5. Materjalide paigaldamisel kinni pidada tööja paigaldusjuhendist.