


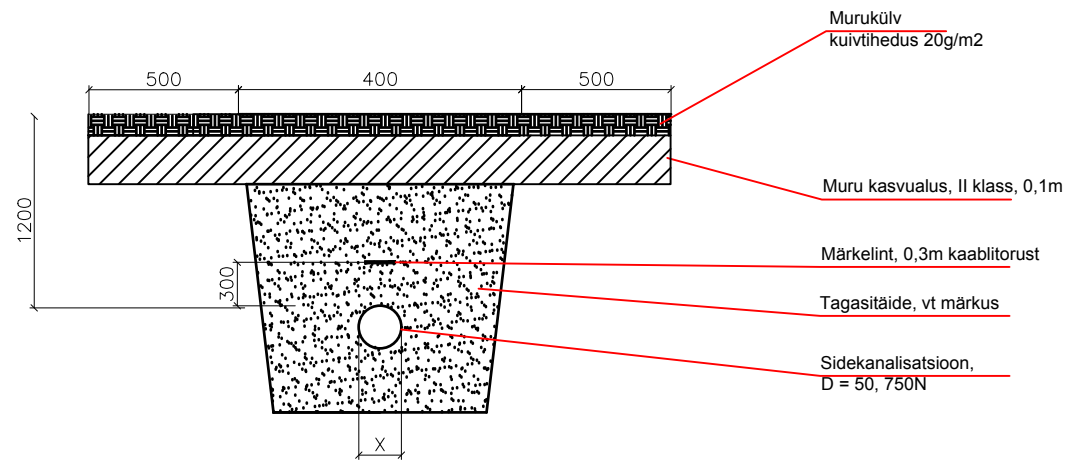

1. Teemaa alal on kaablite ja kaablikaitsetorude paigaldussügavus ja nõutud kaabliitorude tugevused järgmine:
1,2 m haljastusega aladel ning kaugemal kui 1m teemulde nõlvast, kaabliitorud 750N.
2. Kaablikaitsetorude läbimõõt sõltub kaablist ning on kirjeldatud täpsemalt projekti asendiplaanil.
3. Tagasitäitel kasutatavad liivpinnased peavad olema külmarkerkekindlad ning kasutatava materjali filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 0,5m/ööp