

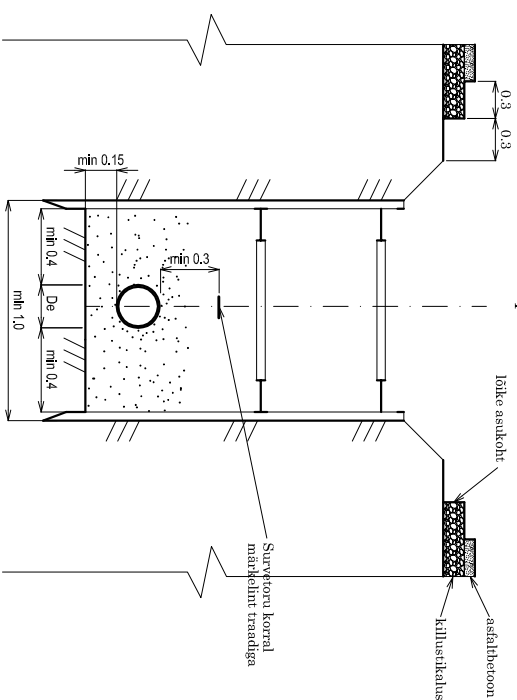


Kaeviku ristlõige Tüüp nr 1

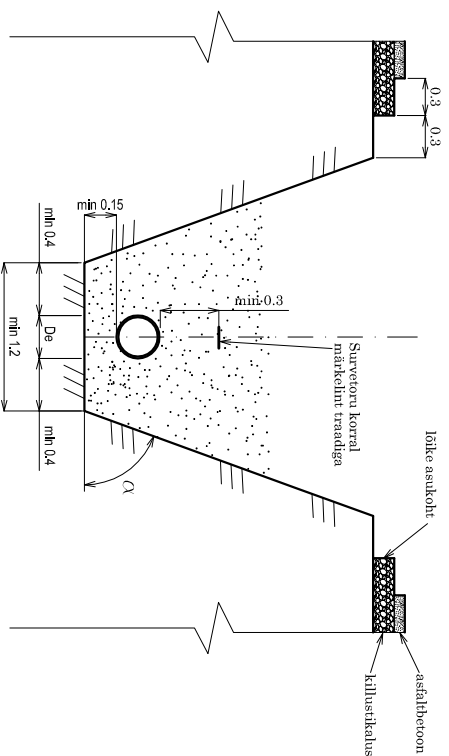


Kaeviku ristlõige Tüüp nr 2

Freeskatte taastamine

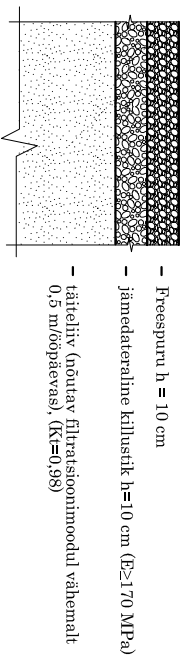


- Freespuur h = 10 cm
- jämedateraline killustik h=10 cm ($E \geq 170 \text{ MPa}$)
- täiteliv (nõutav filtratsioonimoodul vähemalt 0,5 m/ööpäevas), ($K_f=0,98$)

Kruuskatte taastamine



- purustatud kruus fraktsioon 0...32 segu 3, h=20 cm ($E \geq 170 \text{ MPa}$)
- täiteliv (nõutav filtratsioonimoodul vähemalt 0,5 m/ööpäevas), ($K_f=0,98$)

Hajjasala katte taastamine



- muru (killuinorm 20...30g/m²)
- kasvupinnas h = 15 cm, maksimaalne osakeste suurus 20 mm
- tasandatud aluspinnas

Märkused:

1. Ühikuta mõõdetud meetrites
2. Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde (α) määrab Töövõtja konkreetsel tööloigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.
3. Toestamise vajaduse määrab Töövõtja konkreetsel tööloigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.