

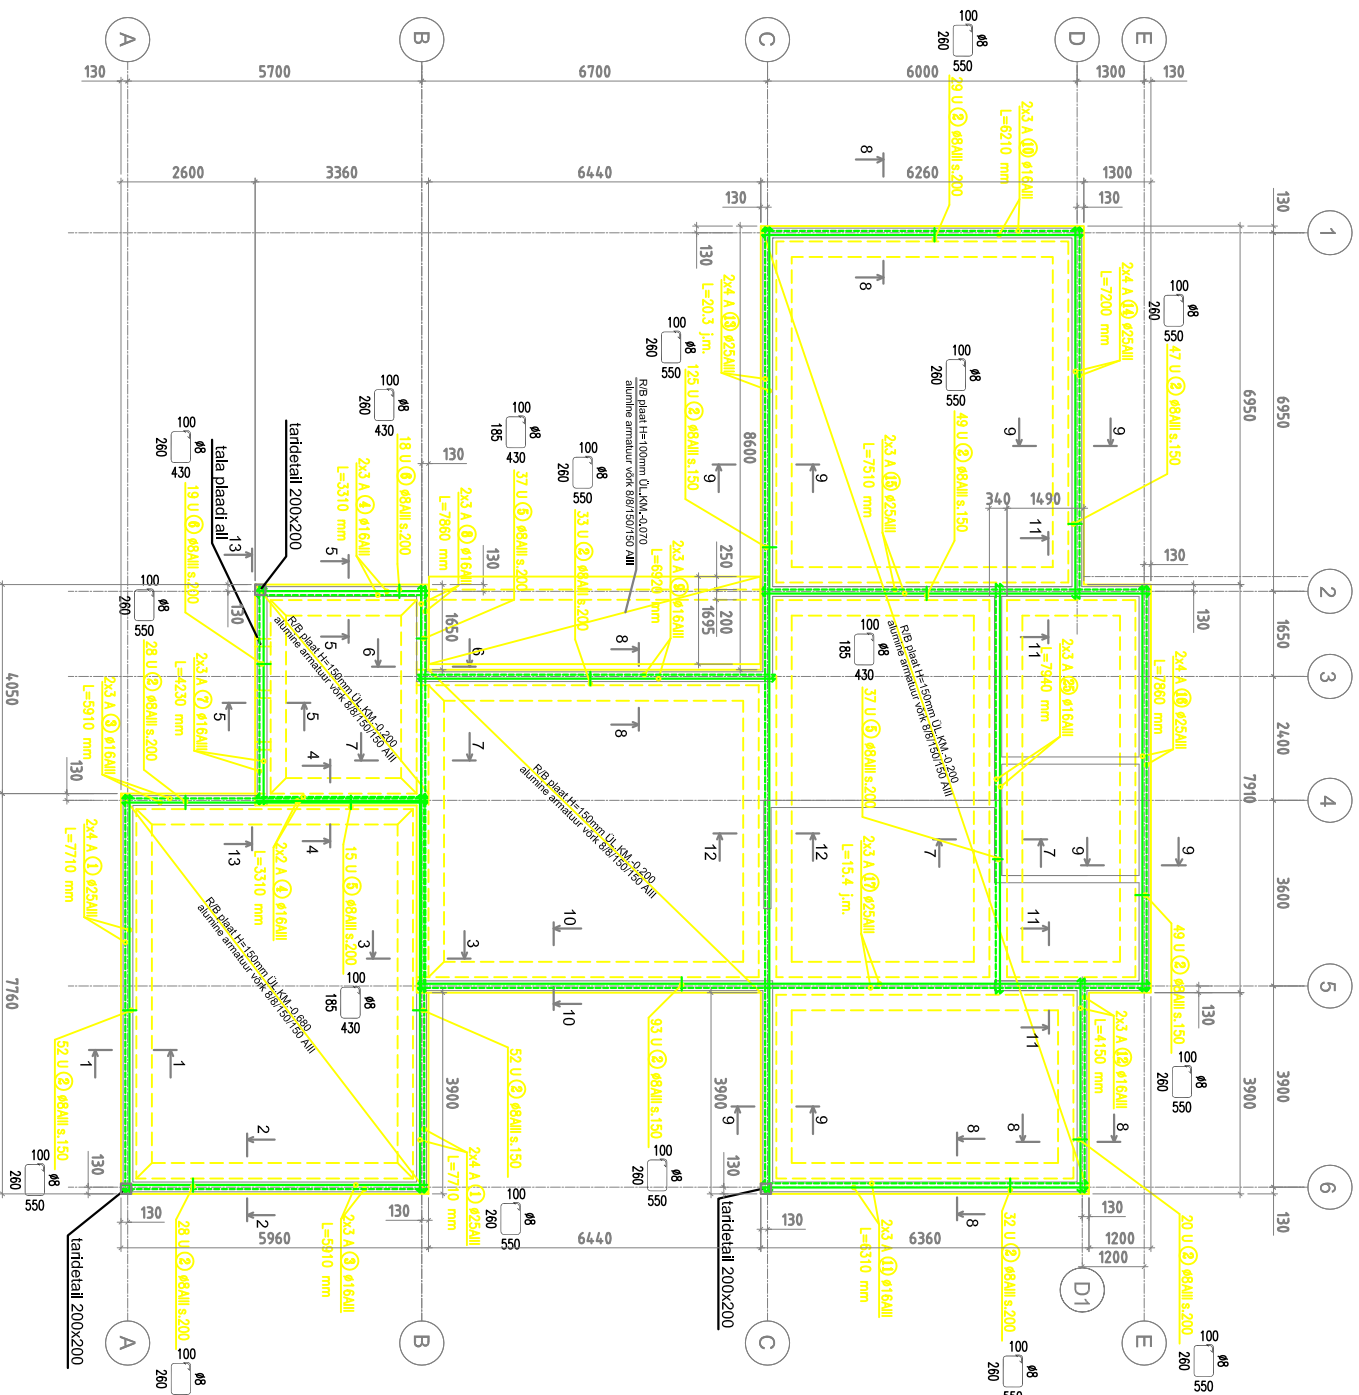


TKMS	NIMETUS	KOGUS m	MASS kg	MÄRKUSED
ARMATUURTERAS	Armatuurterase kokkuvõte	1346,9	535,2	
ARMATUURTERAS	Ø8 A-III	365,8	577,2	
ARMATUURTERAS	Ø25 A-III	543,7	2093,2	
ARMATUURTERAS	Ø25 A-III	Kokku	3205,6	
ARMATUURTERAS	Armatuurterase kokkuvõte märkide järgi	3205,6		
ARMATUURTERAS	A-III	Kokku	3205,6	
ARMATUURVÕRK	8/8/150/150 A-III	230m ²		
BETON	C25/30	56m ³		



taldri (M 1:10)



Märkused:

1. Armatuuri katisekiht 25 mm.
2. Vundamendiplaadi alt eemaldada kogu mud ja asendada tihendatud mineraalpinnaasga (kiliustik).
3. Kiliustiku tihendus koefitsient 0,95
4. Vundamendiplaadi valatakse 2 kile kihne peale.
5. Kile all paigaldatakse 50mm soojustus.
6. Sarnusvardad jätkata ülekateka. Ülekate pikus: Ø8 A-III 400mm, Ø16 A-III 800mm, Ø25 A-III 1250mm.
7. Kõik plaadi alumiised torustikud paigaldada enne plaadi valamise.
6. Betooni keskkonnaklass XC2