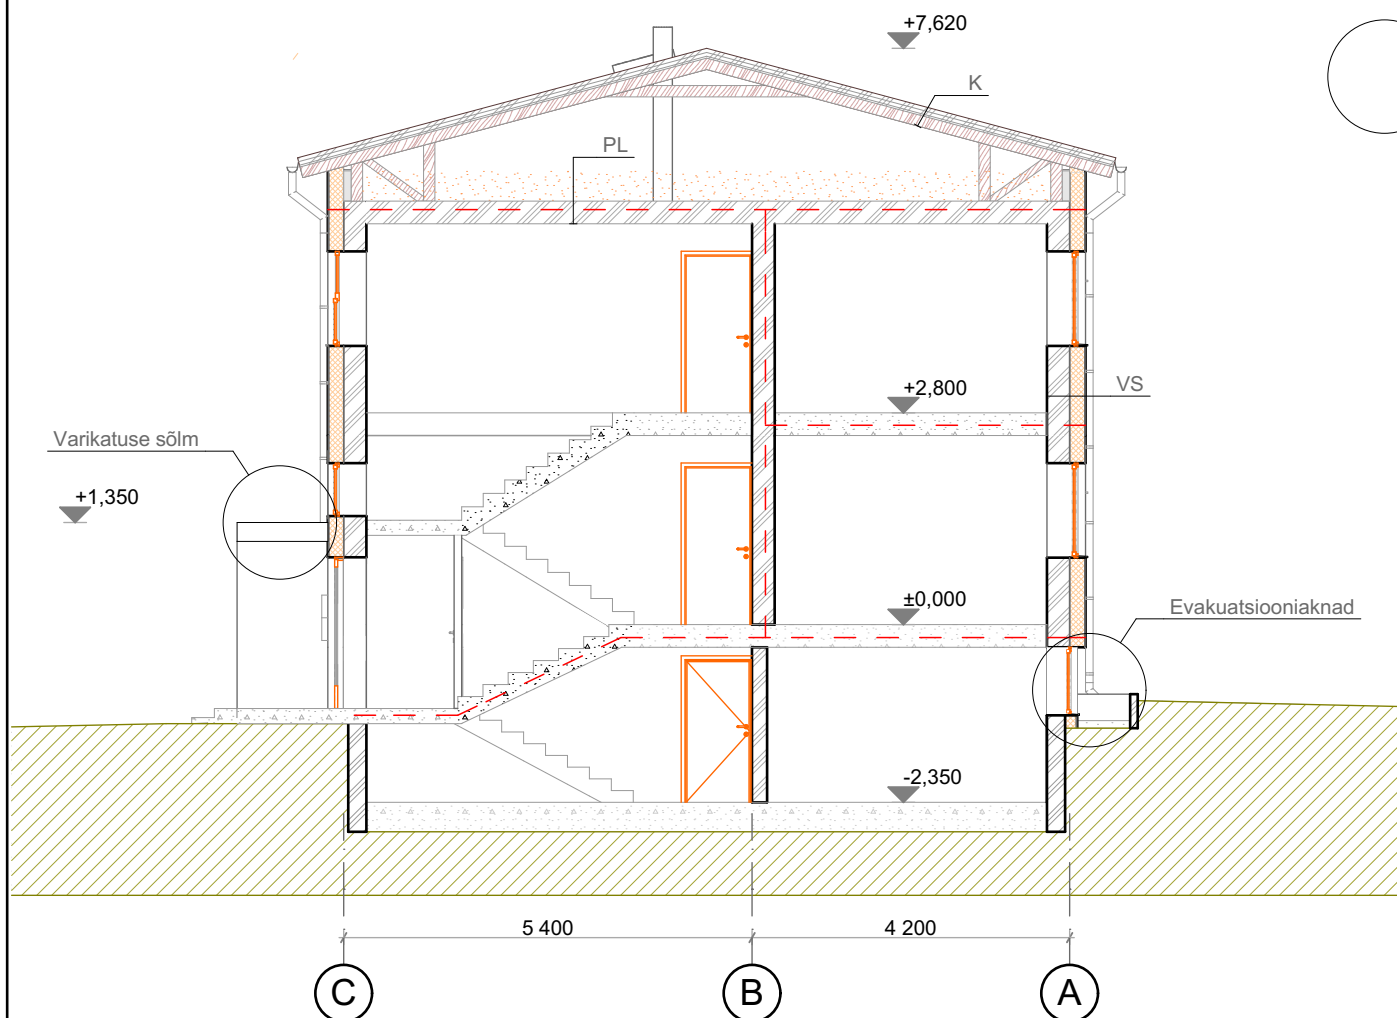


**Välissein (VS-1), $U=0,14 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$**

- Caparol NQG krohvisüsteem
- armeerimismass koos armeerimisvõrguga
- jäikvillsoojustus, 200 mm
- paigaldusliim
- aluskruun/nakkeparandaja
- olemasolev välissein

Sokkel (S-1), $U=0,18 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$

- Caparol NQG krohvisüsteem, terasuurusega K20
- tugevdatud armeerimisega koos armeerimisvõrguga, min. 5 mm
- EPS 120 Perimeeter Pluss soojustusplaat, $t=150 \text{ mm}$,
- paigaldusliim
- aluskruun/nakkeparandaja
- olemasolev sokkel

Pööninglagi (PL), $U= 0,09 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$:

- puistevill 450 mm ($\lambda \leq 0,040 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$)
- olemasolev vahelagi

Katus (K)

- eterniit katusekate
- roov (vastavalt tootja juhiste)
- distanttsliist (vastavalt tootja juhiste)
- mittedifuusne aluskate
- projekteeritud katusefermid

Tingmärgid:

— — — — — EI-60 tuletõkkesektsioon