


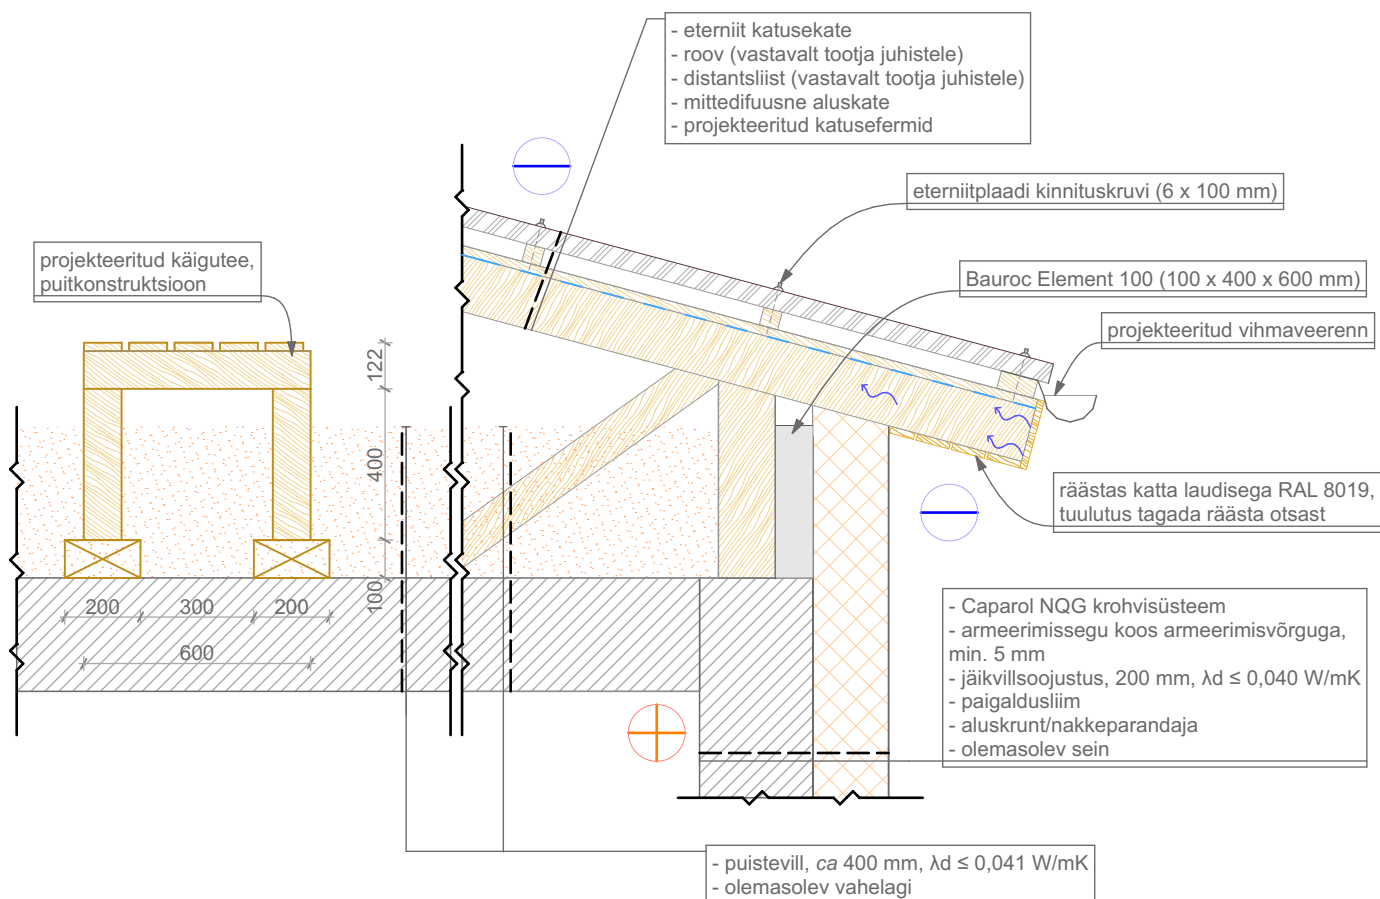

Märkused:

- Soojustussüsteemi kinnitite ja liimaine paigaldus vastavalt valitud tootja juhenditele.
- Kinnitite keskkonnaklass C3.
- Räästas ehitada selliselt, et on tagatud tuulutus räästa otsast ja vihmaveerenni tagant.
- Eterniitkate paigaldada vastavalt tootja juhendile, kasutada spetsiaalseid galvaniseeritud kinnitustahendeid.
- Käigutee peaks olema vähemalt 50 mm kõrgemal kui paigaldatav soojustuskihki ja külgedelt avatud, et oleks võimalik selle alla puistevilla paigaldada. Käigutee laius vähemalt 500 mm ning ehitada selliselt, et oleks tagatud ligipääs pööninguluugist katuseluugini ning kõikide korstendeni.