


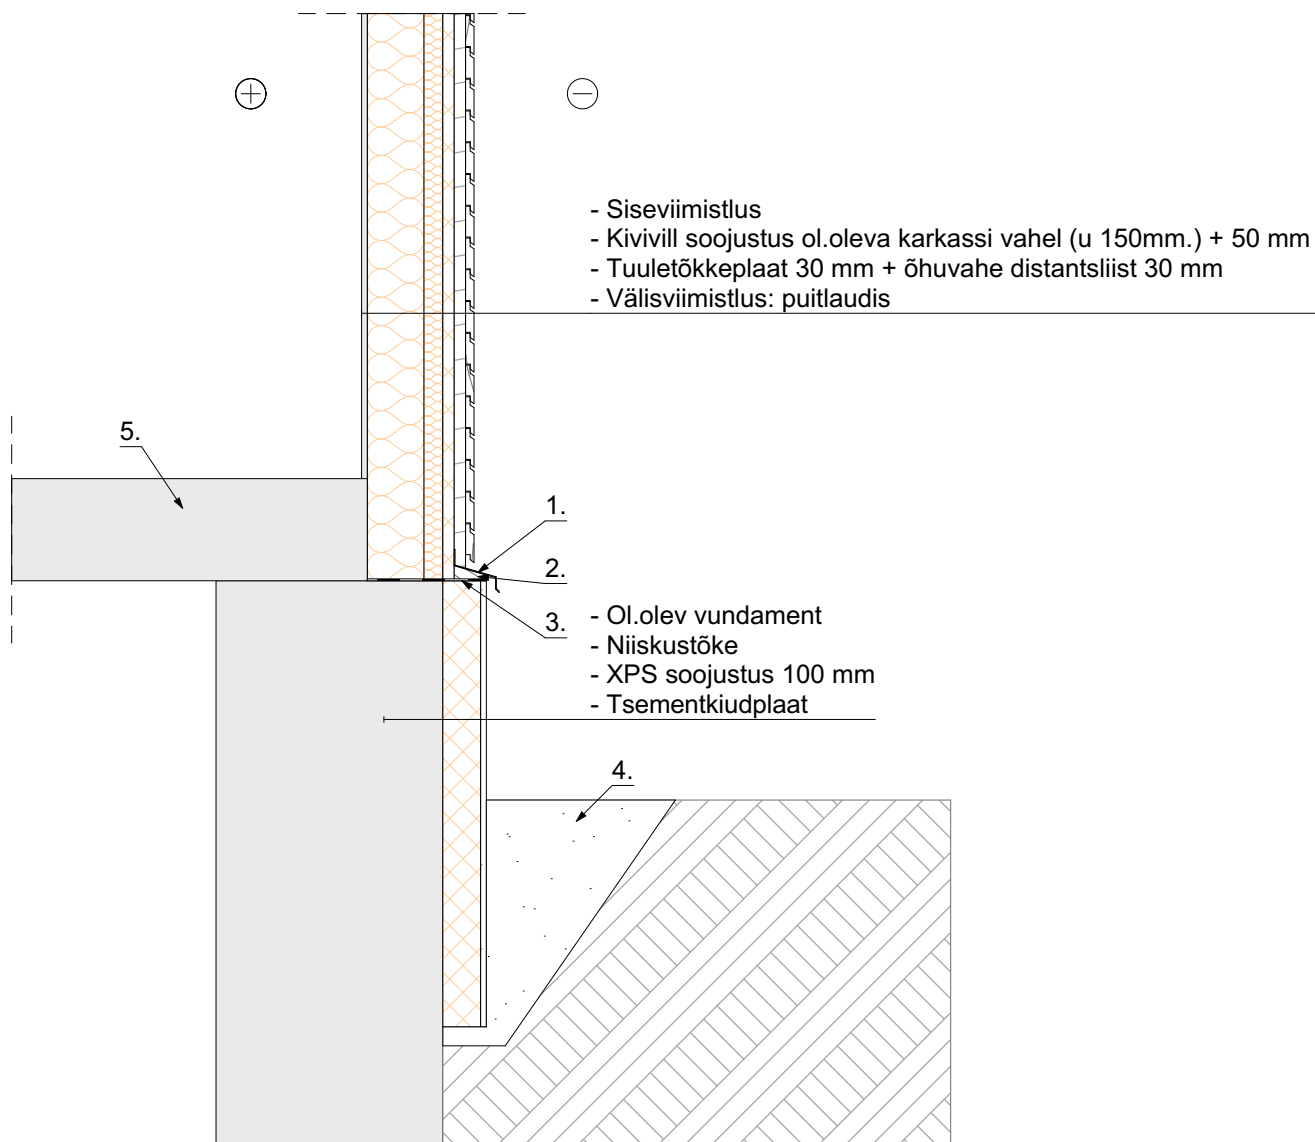

1. Tsingitud ja värvitud plekk, paksusega vähemalt 0,5 mm, kalle vähemalt 15°
2. Hõõveldatud profilliist
3. Niiskustõke (bituumenrullmaterjal)
4. Tagasitäide
5. Ol.olev tarind

MÄRKUSED:

- 1) Kõik muudatused kooskõlastada eelnevalt Tellija ja projekteerija(te)ga
- 2) Lähtuda Tootjate poolt pakutavatest tehnilistest lahendustest
- 3) Kõik materjalid paigaldada vastavalt tootja poolt esitatud paigaldusjuhistele
- 4) Säilitada hoone algsed proportsioonid
- 5) Joonised on seletuskirja lahutamatuks osaks