


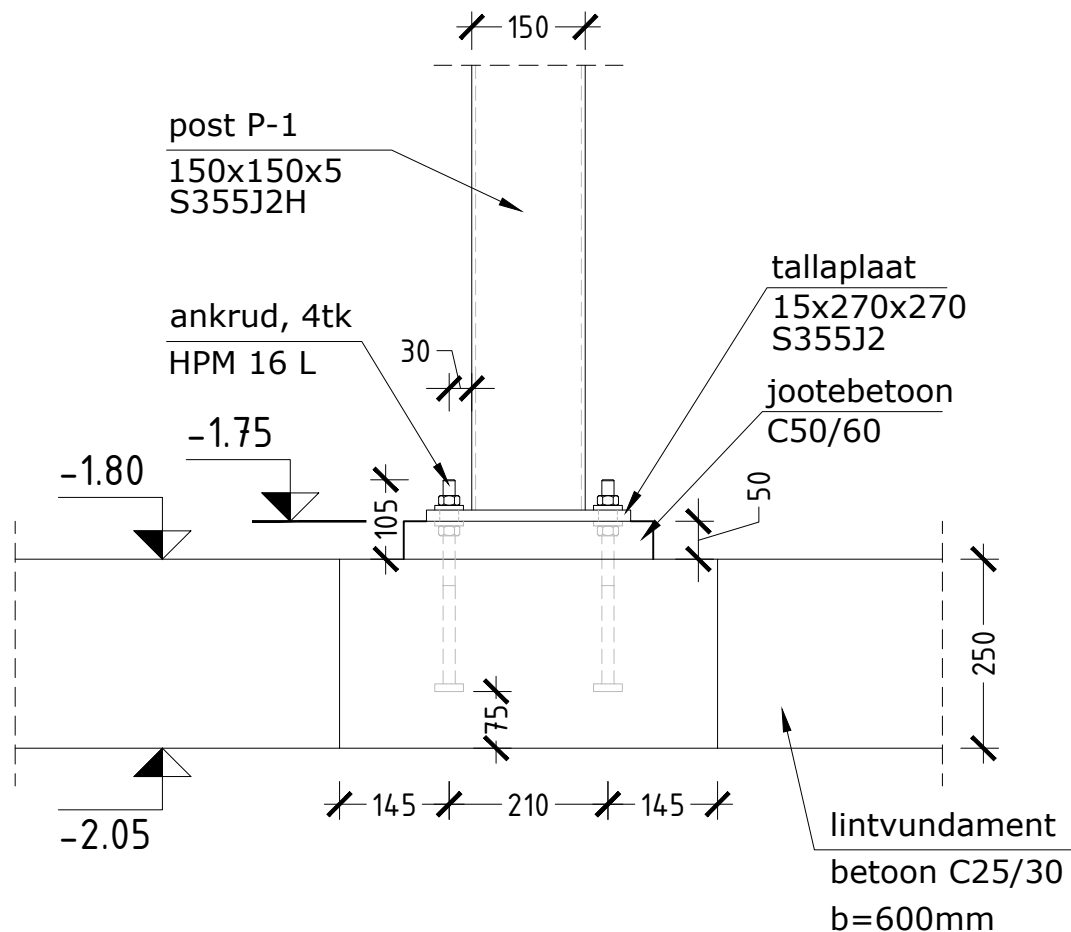

MÄRKUSED:

1. ± 0.00 on arvestatud esimese korruse viimistlemata betoonpõranda peale.
2. Taldmikui tolerantsiklass 2, vastavalt standardile EVS-EN 13670:2010 "Betoonstruktsioonide ehitamine"
3. Betoon valmistada vastavalt standardile EVS-EN 206:2014+A1:2016.
4. Armatuuride klass B500B vastavalt standardile EVS-EN 10080:2006.
5. Armatuuride kaitsekiht taldmiku põhjas 40mm, külgedel 35mm, peal 30mm.
6. Taldmik rajada kiilumiskihiga tihendatud killustikule paksusega 300...400mm, $E > 100\text{MPa}$, $E_2/E_1 < 2,2$.
7. Terasprofiilide standardid vastavalt:
 - kuumvaltsitud lehtterased EVS-EN 10029, EVS-EN 10051, EVS-EN 10058;
 - kuumvaltsitud I- ja H-profiilid EVS-EN 10034;
 - kuumvaltsitud C-profiilid EVS-EN 10279
 - külmpainutatud nelikanttorud EVS-EN 10219-1.
8. Teraskonstruktsioonide korrosioonikindlus vastavalt EVS-EN 12944, klass C3. Pinnasesse jäävad teraskonstruktsioonid võib täiendavalt katta bituumenvõõbaga.
9. Poldid, mutrid seibid vastavalt standarditele ISO 4014, ISO 4017, ISO 4033, ISO 7091.
10. Valuankrute paigaldamisel järgida ka tootja juhiseid.

tähis:	arv:	muutis:	kuupäev:	sisu: