


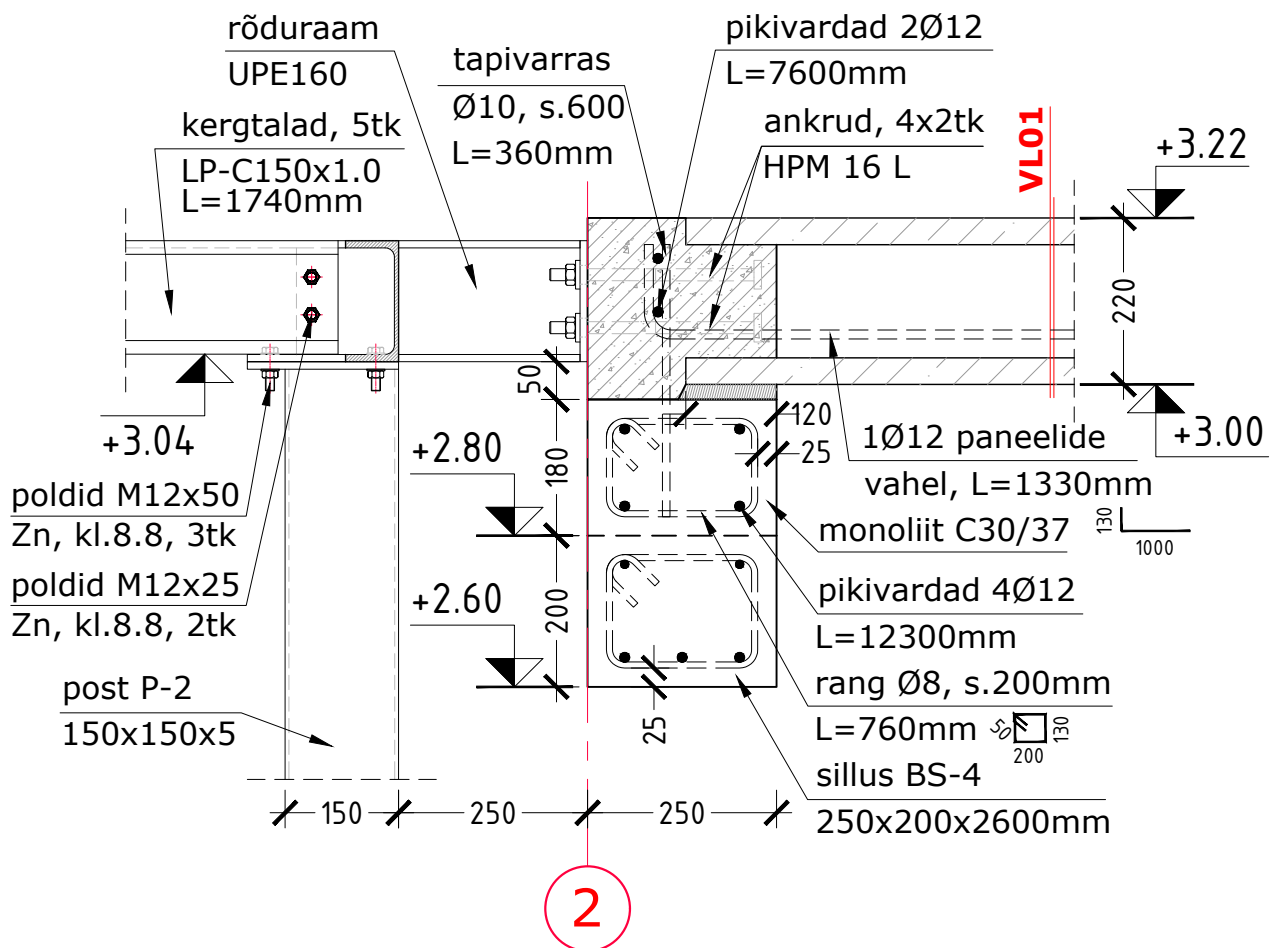

MÄRKUSED:

1. ±0.00 on arvestatud esimese korruse viimistlemata betoonpõranda peale.
2. Betoon valmistada vastavalt standardile EVS-EN 206:2014+A1:2016.
3. Armatuuride klass B500B vastavalt standardile EVS-EN 10080:2006.
4. Kasutada I kategooria müürikive, mõõtmete tolerantsi klass D1 vastavalt EVS-EN 771-3:2011+A1:2015 "Müürikivide spetsifikatsioon. Osa 3: Betoonmüürikivid".
5. Müüride ladumisel kasutada müürimörti M8, survetugevusega $f_m=8\text{MPa}$, kandvates seintes kive survetugevusega $f_b=5\text{MPa}$.
6. Armatuuride kaitsekiht betoonvöös ja kohtvalatavates sillustes 25mm.
7. Ø8 varraste jätkamisel teha ülekate 320mm, Ø10 varraste korral $L=400\text{mm}$, Ø12 varraste jätkamisel teha ülekate 480mm, müüriivõrgu jätkamisel 300mm (2 võrgu silma).
8. Kinnitustarvikud välisõhutingimustes kuumtsingitud, klass 8.8.
9. Terasprofiilide standardid vastavalt:
 - kuumvaltsitud lehtterased EVS-EN 10029, EVS-EN 10051, EVS-EN 10058;
 - kuumvaltsitud I- ja H-profiilid EVS-EN 10034;
 - kuumvaltsitud C-profiilid EVS-EN 10279
 - külmpainutatud nelikanttorud EVS-EN 10219-1.
10. Teraskonstruktsioonide korrosioonikindlus vastavalt EVS-EN 12944, klass C3.
11. Poldid, mutrid seibid vastavalt standarditele ISO 4014, ISO 4017, ISO 4033, ISO 7091.
12. Paneelide paigalduse tolerantsiklass 1 vastavalt TarindiRYL 2010.
13. Õõnespaneelid toota vastavalt standardile EVS-EN 1168:2006+A3:2011 "Betonvalmistooted. Õõnespaneelid".
14. Vuugi- ja monoliitbetooni klass C30/37.

tähis:	arv:	muutis:	kuupäev:	sisu:
--------	------	---------	----------	-------