


LÕIGE 1 - 1

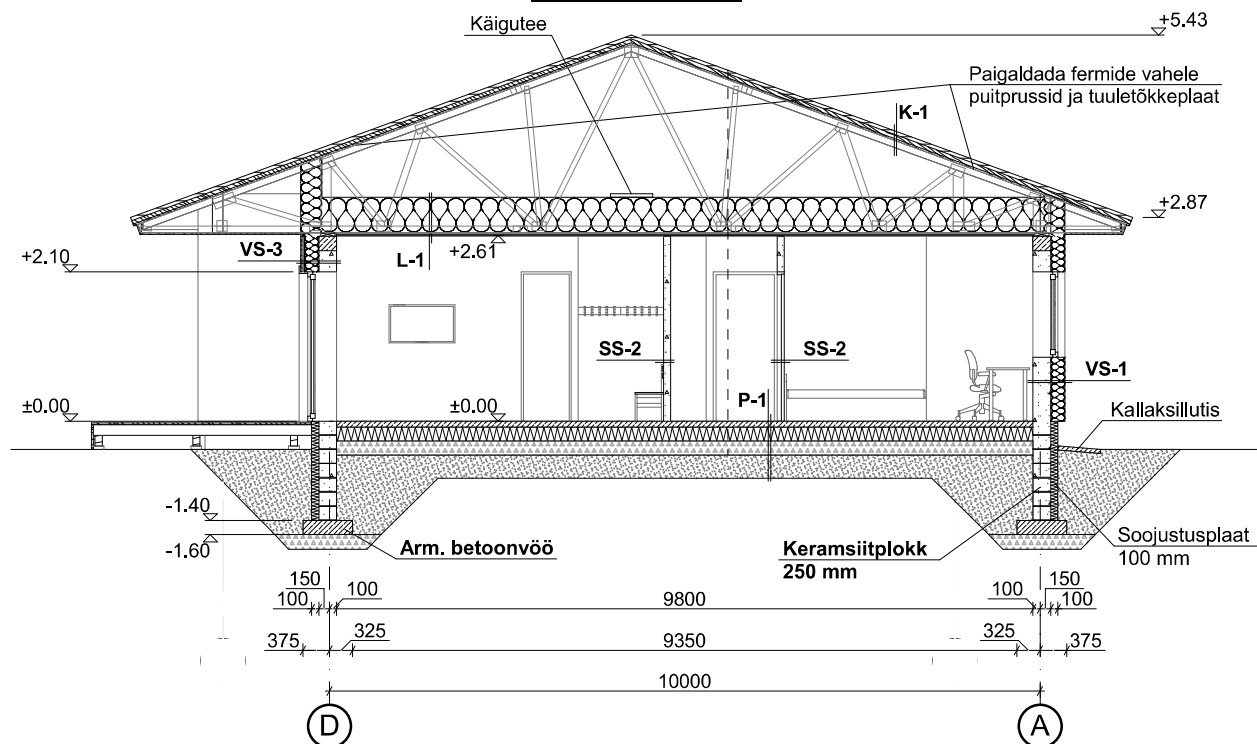

VÄLISSEINAD

VS-1

U=0.14 W/m²K

- Õhekrohv võrgul
- Soojustusplaat 2x100 mm
- Keramiitplok 250 mm
- Krohv

VS-2

U=0.14 W/m²K

- Voodrilaud
- Roov 25x100 mm
- Tuuletõkkeplaat 12 mm
- Karkass 100x100 mm + soojustus 100 mm
- Karkass 100x100 mm + soojustus 100 mm
- Keramiitplok 250 mm
- Krohv

SISESEINAD

SS-1

- Krohv
- Keramiitplok 250 mm
- Krohv

SS-2

- Krohv
- Keramiitplok 100 mm
- Krohv

PÕRANDAD

P-1

U=0.16 W/m²K

- Põrandakate vastavalt ruumile
- Armeeritud betoon 80 mm + vesipõrandaküte
- Polüetüleenkile
- Soojustusplaat 200 mm
- Tihendatud killustik
- Pinnas

P-2 (garaaž ja tehn. r.)

U=0.16 W/m²K

- Tolmupidur
- Armeeritud betoon 100 mm + vesipõrandaküte
- Polüetüleenkile
- Soojustusplaat 150 mm
- Tihendatud killustik
- Pinnas

LAED

L-1

U=0.08 W/m²K

- Puitferm + puistevill 500mm
- Aurutõke
- Roov 25x100mm
- Kipsplaat 13mm

KATUSED

K-1

- Katusekivi
- Roov 50x50 mm
- Tõsteroov 25x50 mm
- Aluskate
- Puitferm

Märkused.

1. Vajadusel tellitakse eraldi konstruktiivse osa joonised.
2. Vundamendi sügavus ja betoonvöö moodud täpsustatakse ehitustööde käigus.

		JOONIS: ELAMU: LÕIGE 1 - 1		MÖÖT M 1:100
Juhataja				
Koostas				
Vast. spetsialist		23.02.2021	EELPROJEKT	