


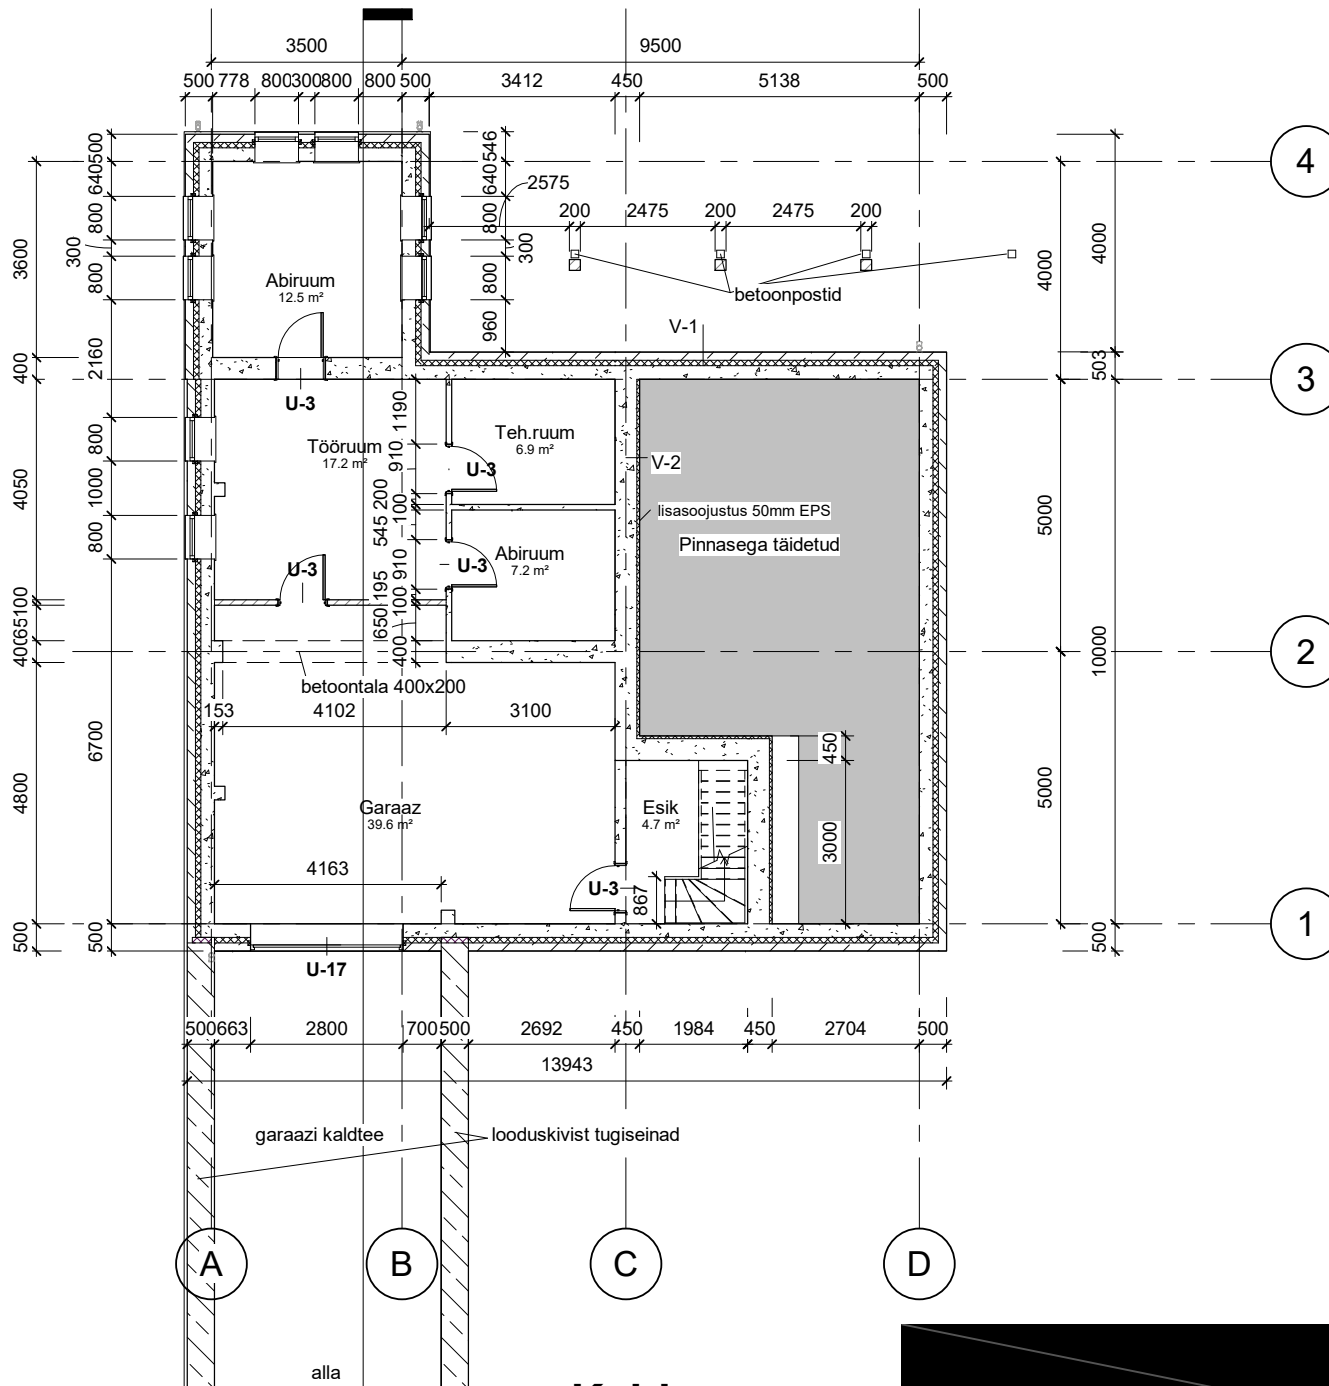

Märkused:

1. Vundamentide alt eemaldada orgaaniline kasvupinnas, tagasitäide teostatakse mineraalse täitepinnasega.
2. Lintvundamenti ja taldmike betooni tugevusklass C25/30. Keskkonnaklass XC2
3. Vundamentitaldmik ja soklisein eraldatakse hüdroisolatsiooniga (SBS).
4. Sokliseina kandev osa eraldatakse hüdroisolatsiooniga (Delta MS või analoog.)
5. Põrandaplaadi kõrgus 0,00.
6. Kommunikatsioonide läbiviigud teostada toruhülssides ja avad tihendada peale trasside paigaldamist. Läbiviikude paiknemine ja kõrgused täpsustatakse ehitustööde käigus.

Keldri ruumid		
Number	Nimi	Pindala
17	Esik	4.7 m ²
18	Garaaz	39.6 m ²
19	Tööruum	17.2 m ²
20	Teh.ruum	6.9 m ²
21	Abiruum	12.5 m ²
22	Abiruum	7.2 m ²
		88.1 m ²

1 Kelder
1 : 100