



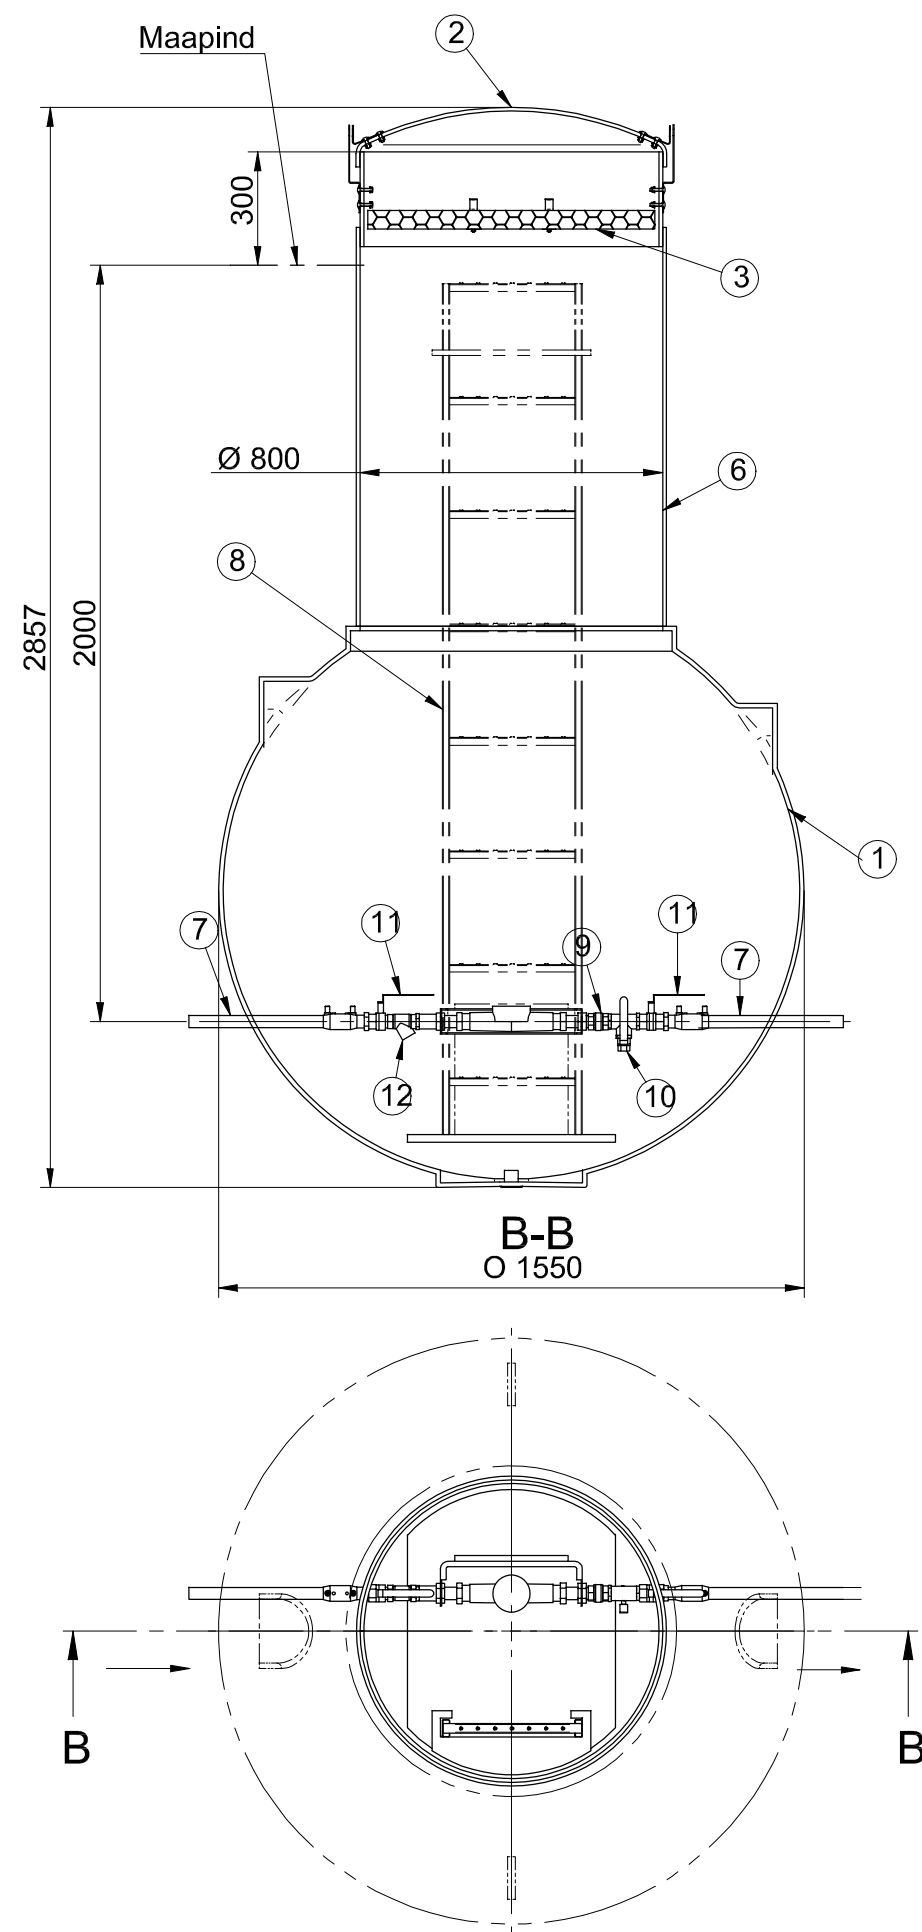

Pos.	Nimetus	Tehniline info	Kogus
1	Korpus	PE, D1550	1
2	Plastluuk	D800, lukustatav	1
3	Soojustusluuk	Styrofoam	1
4	Veemõõtja	Kamstrup Dn20 3/4" Q ₃ =2,5m ³ /h	1
5	Veemõõtja konsool	3/4" - 3/4"; arvestile L=190mm	1
6	Teeninduskaev	PE, D800	1
7	Toru	PE, PN10	2
8	Redel	AISI316	1
9	Tagasilöögiklapp	messing	1
10	Tühjenduskraan	messing	1
11	Kuulkraan	messing	2
12	Mudafilter	messing	1

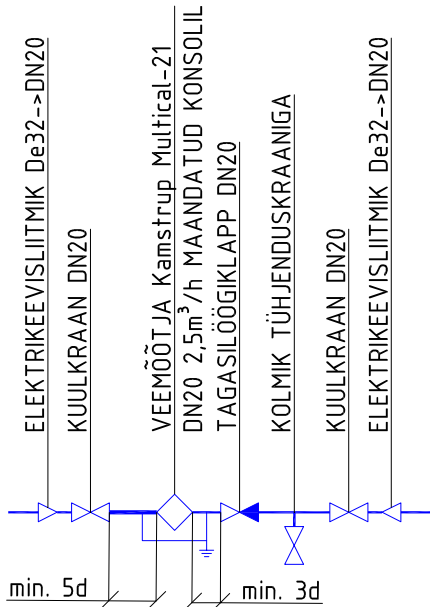

MÄRKUSED:

1. Veemõõdusõlm ehitada vastavalt AS Viljandi Veevärk tehnilistele tingimustele, mille koostamise aluseks on Eesti standardid EVS 835:2014 (Hoone veevärk) ja EVS-EN ISO 4064-5:2017 (Veearvestite paigaldusnõuded).
2. Veemõõtjana kasutada "Kamstrup" ultraheli arvestit DN20 (3/4") Q₃=2,5m³/h pikkusega 190mm.
3. Veemõõdusõlm paigaldatakse kaevu.