




JOURNALGALDIS Ik.

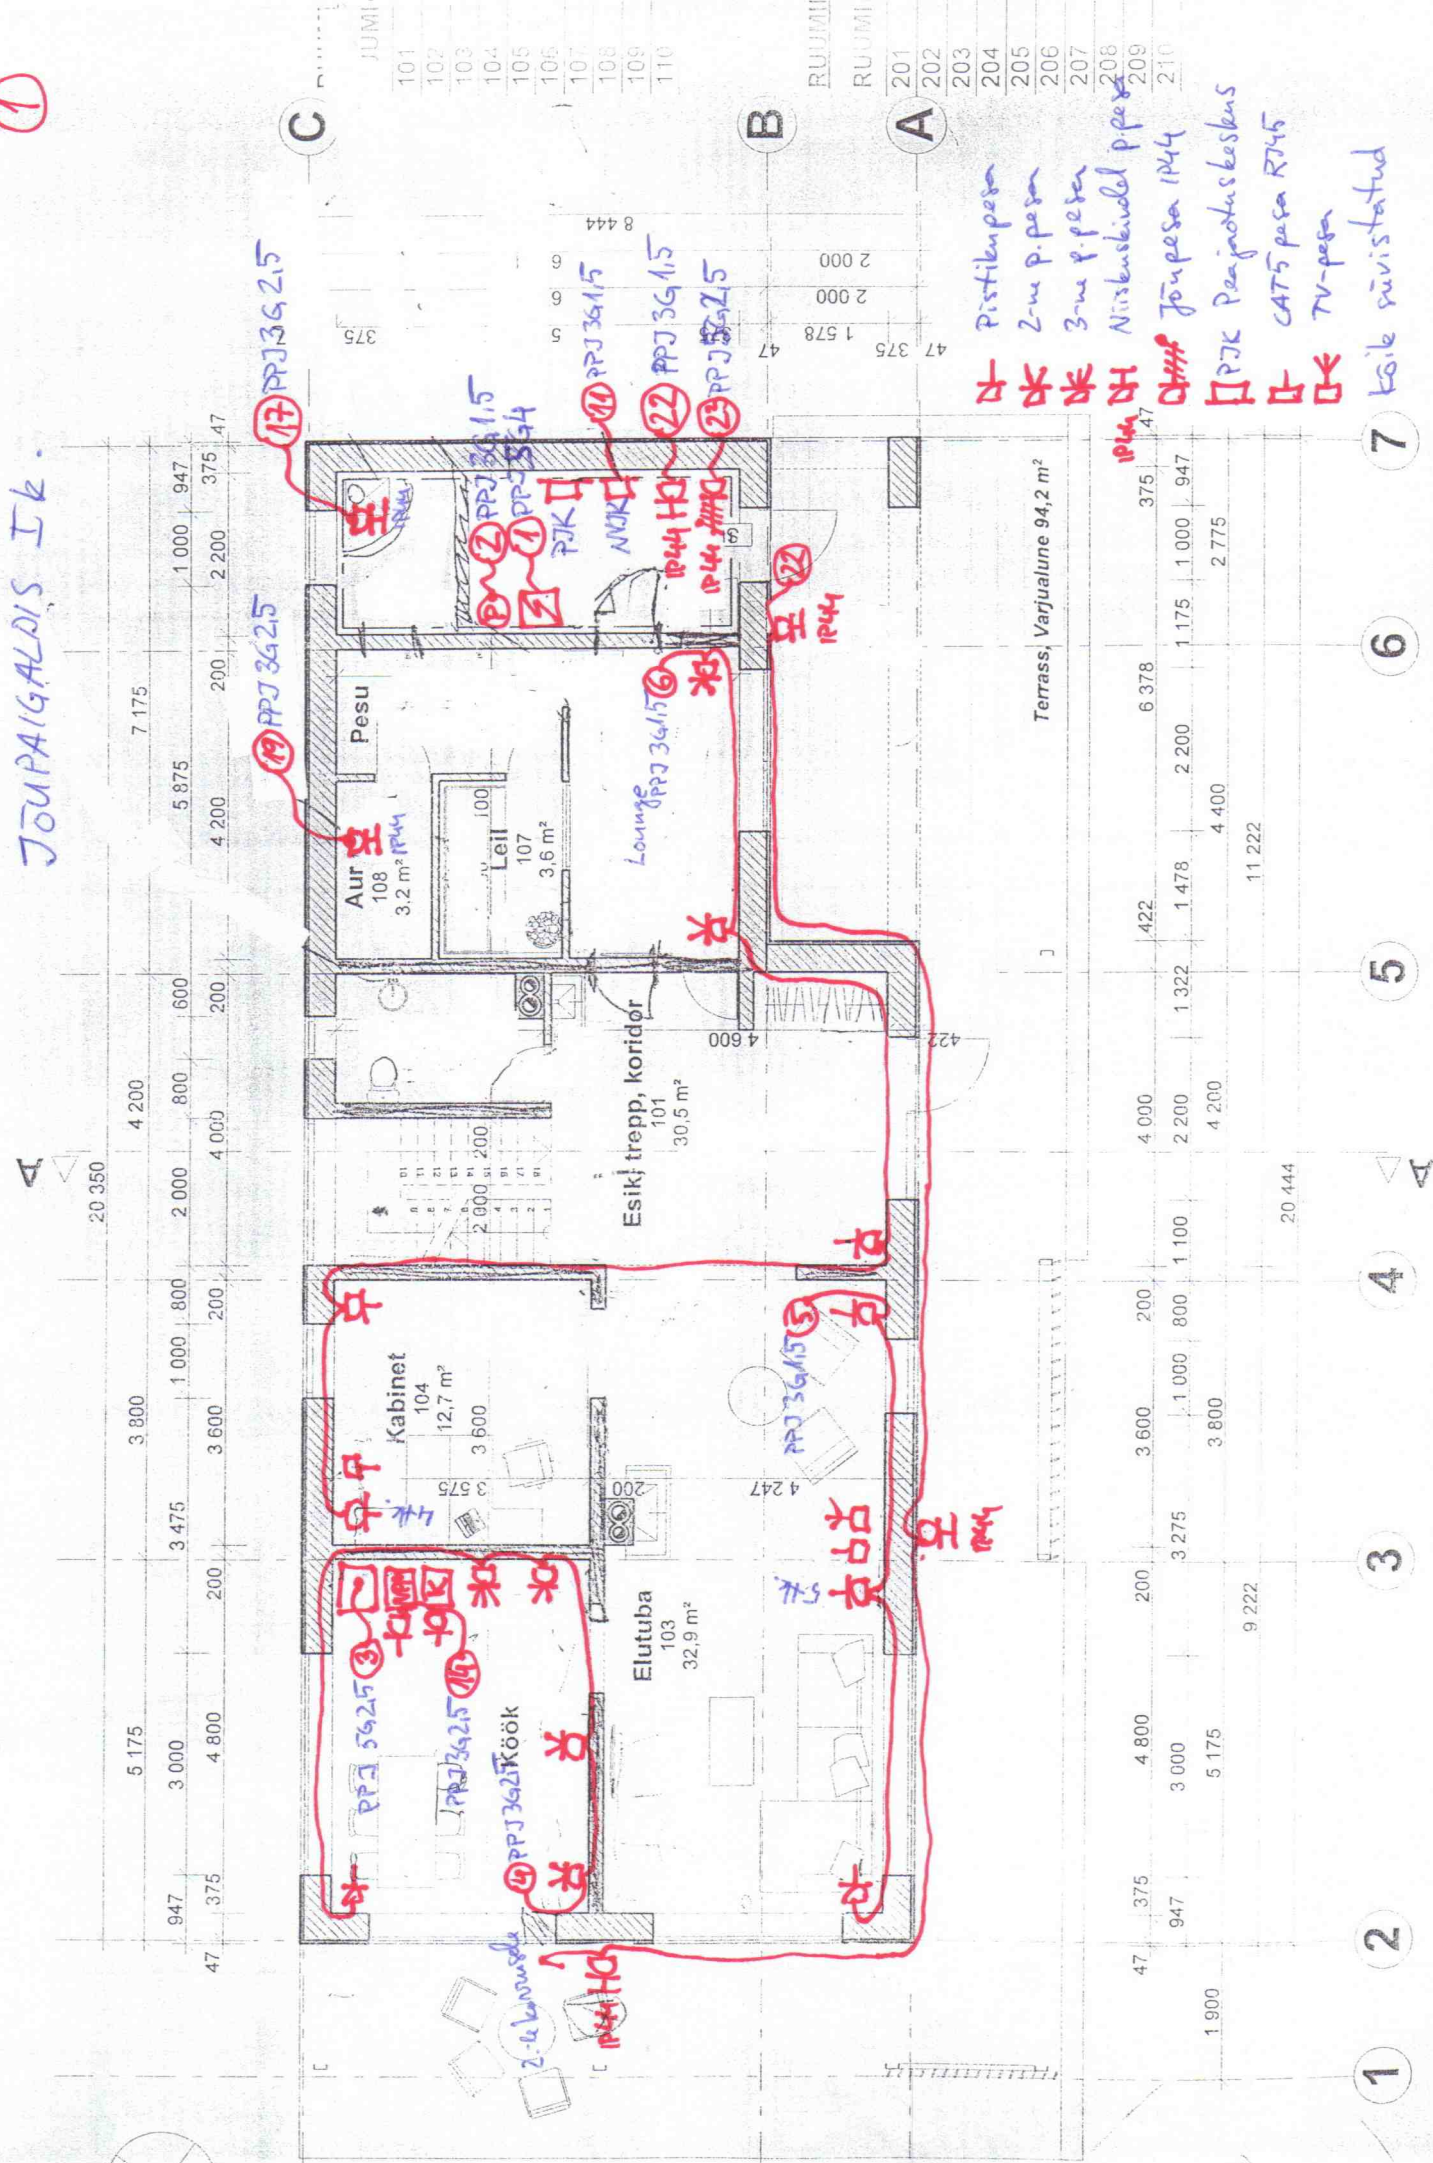

Joupaigadis II k.

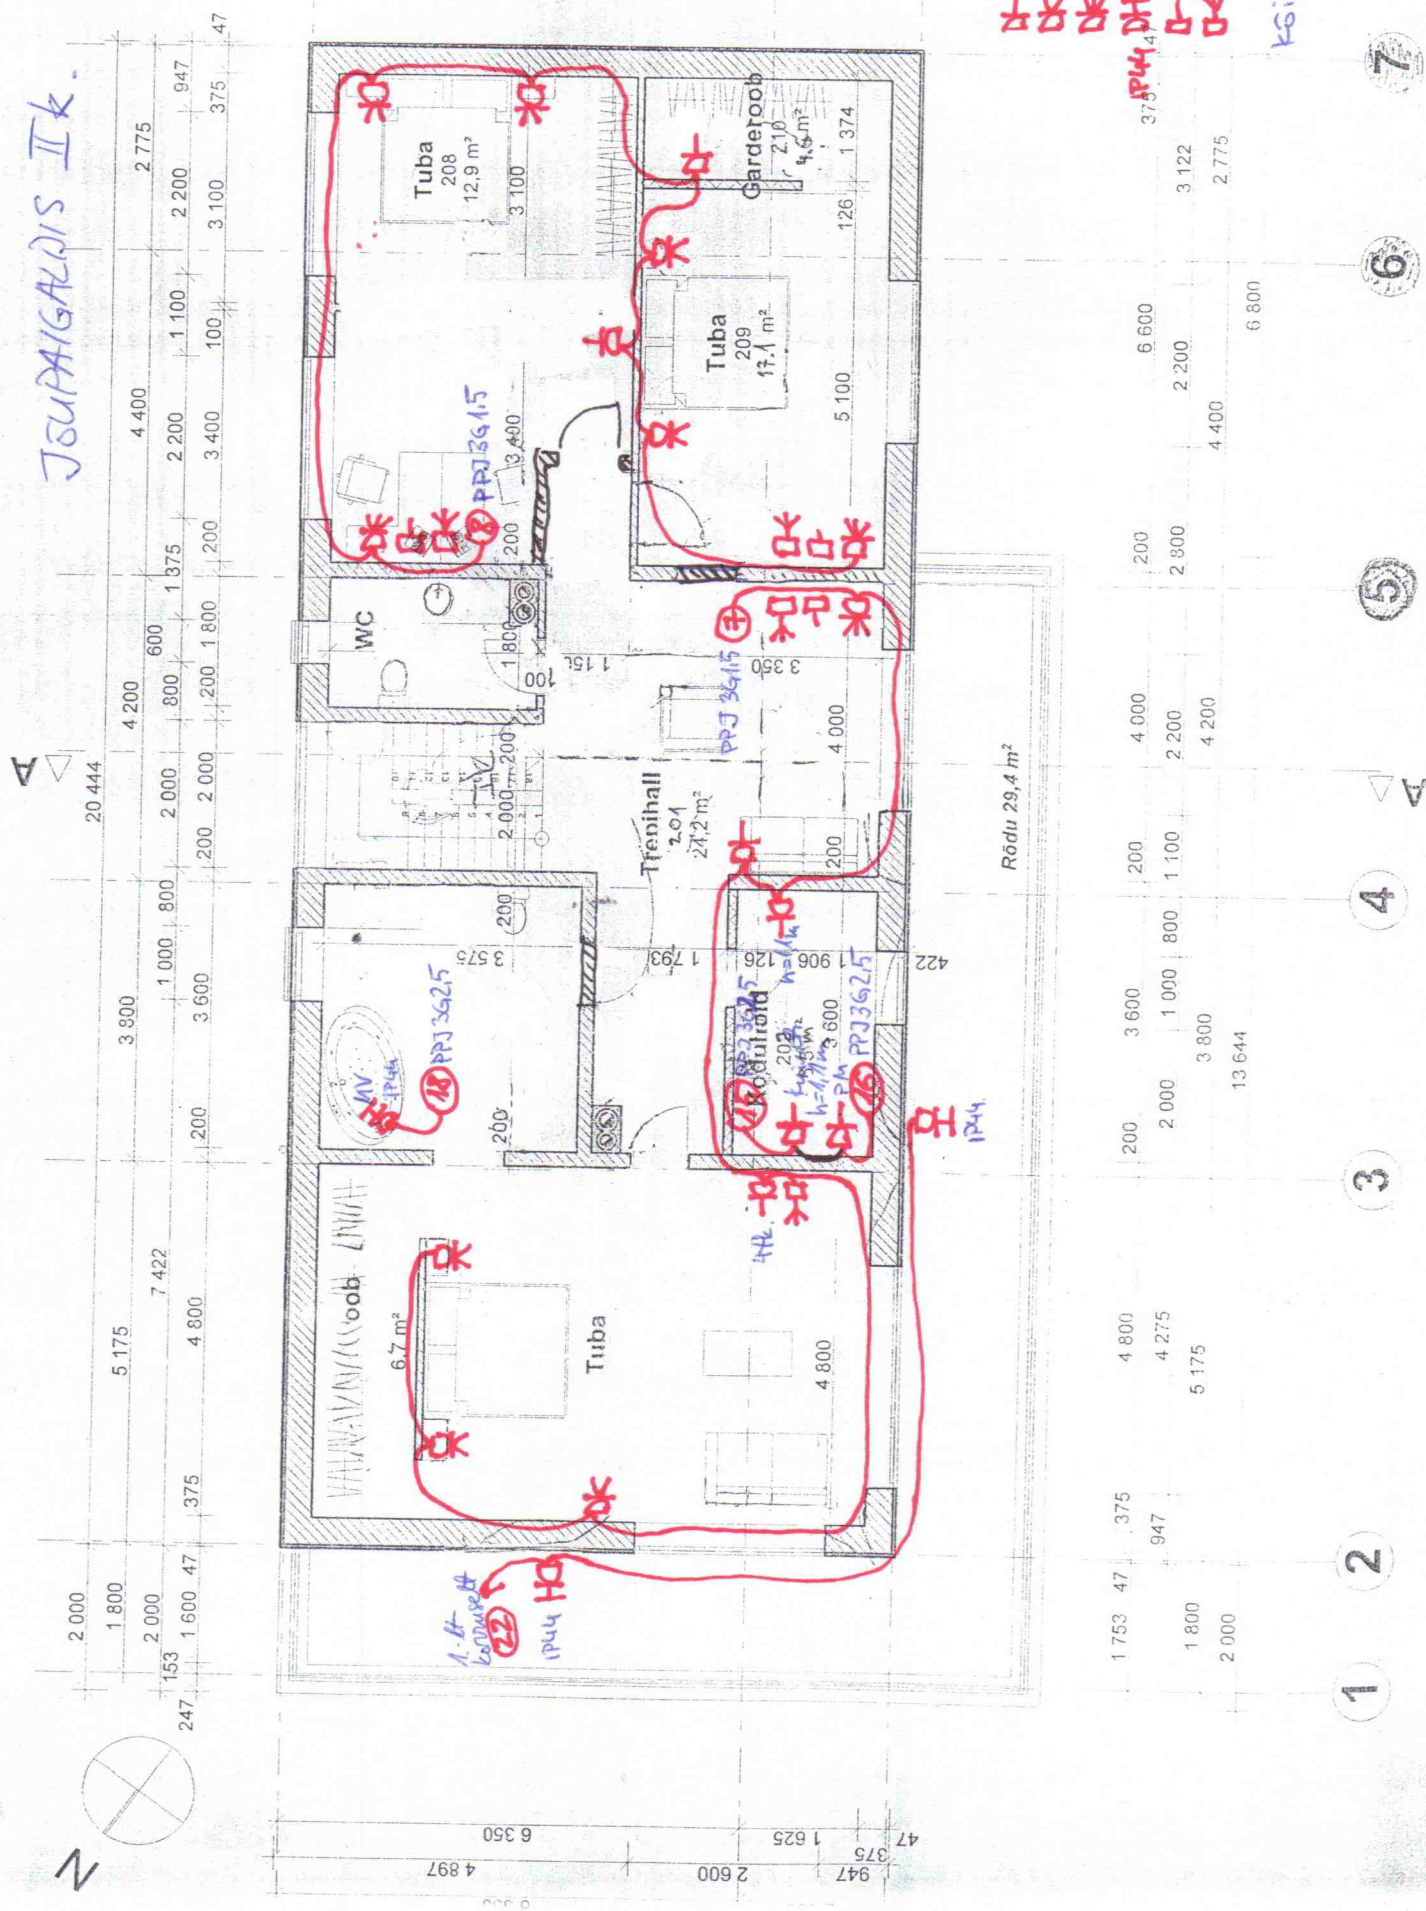


③

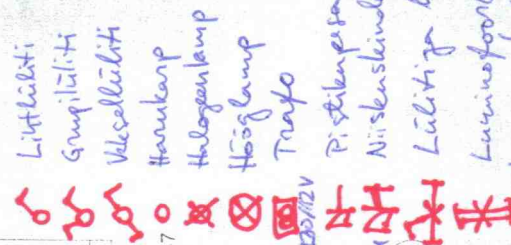

④

VALGUSTUS II k.

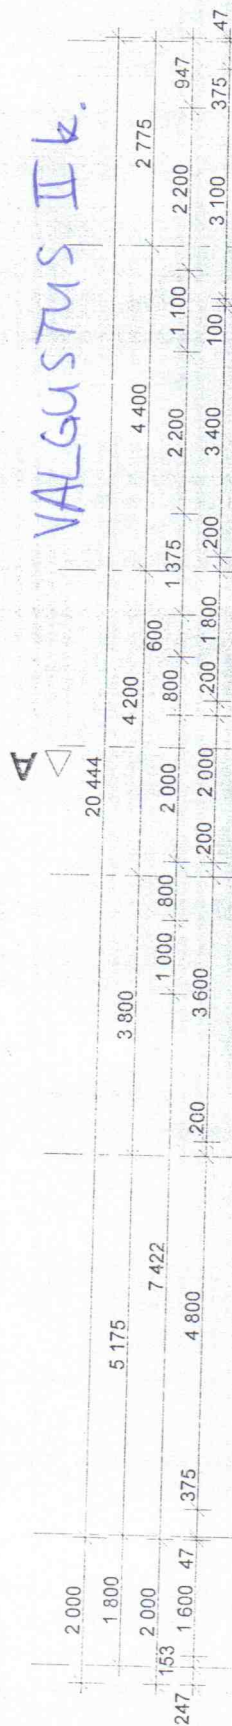

- Lihtkalkülati
- Grupikalkülati
- Vaktsiitkalkülati
- Ristkalkülati
- Hõlguvõrgustik
- 2 Hõlguvõrgustik
- Trapp
- Niiskustkindel
- Niiskustkindel
- Hammas

tõrke süvisstatud.

⑤


4

3

2

1

PJK

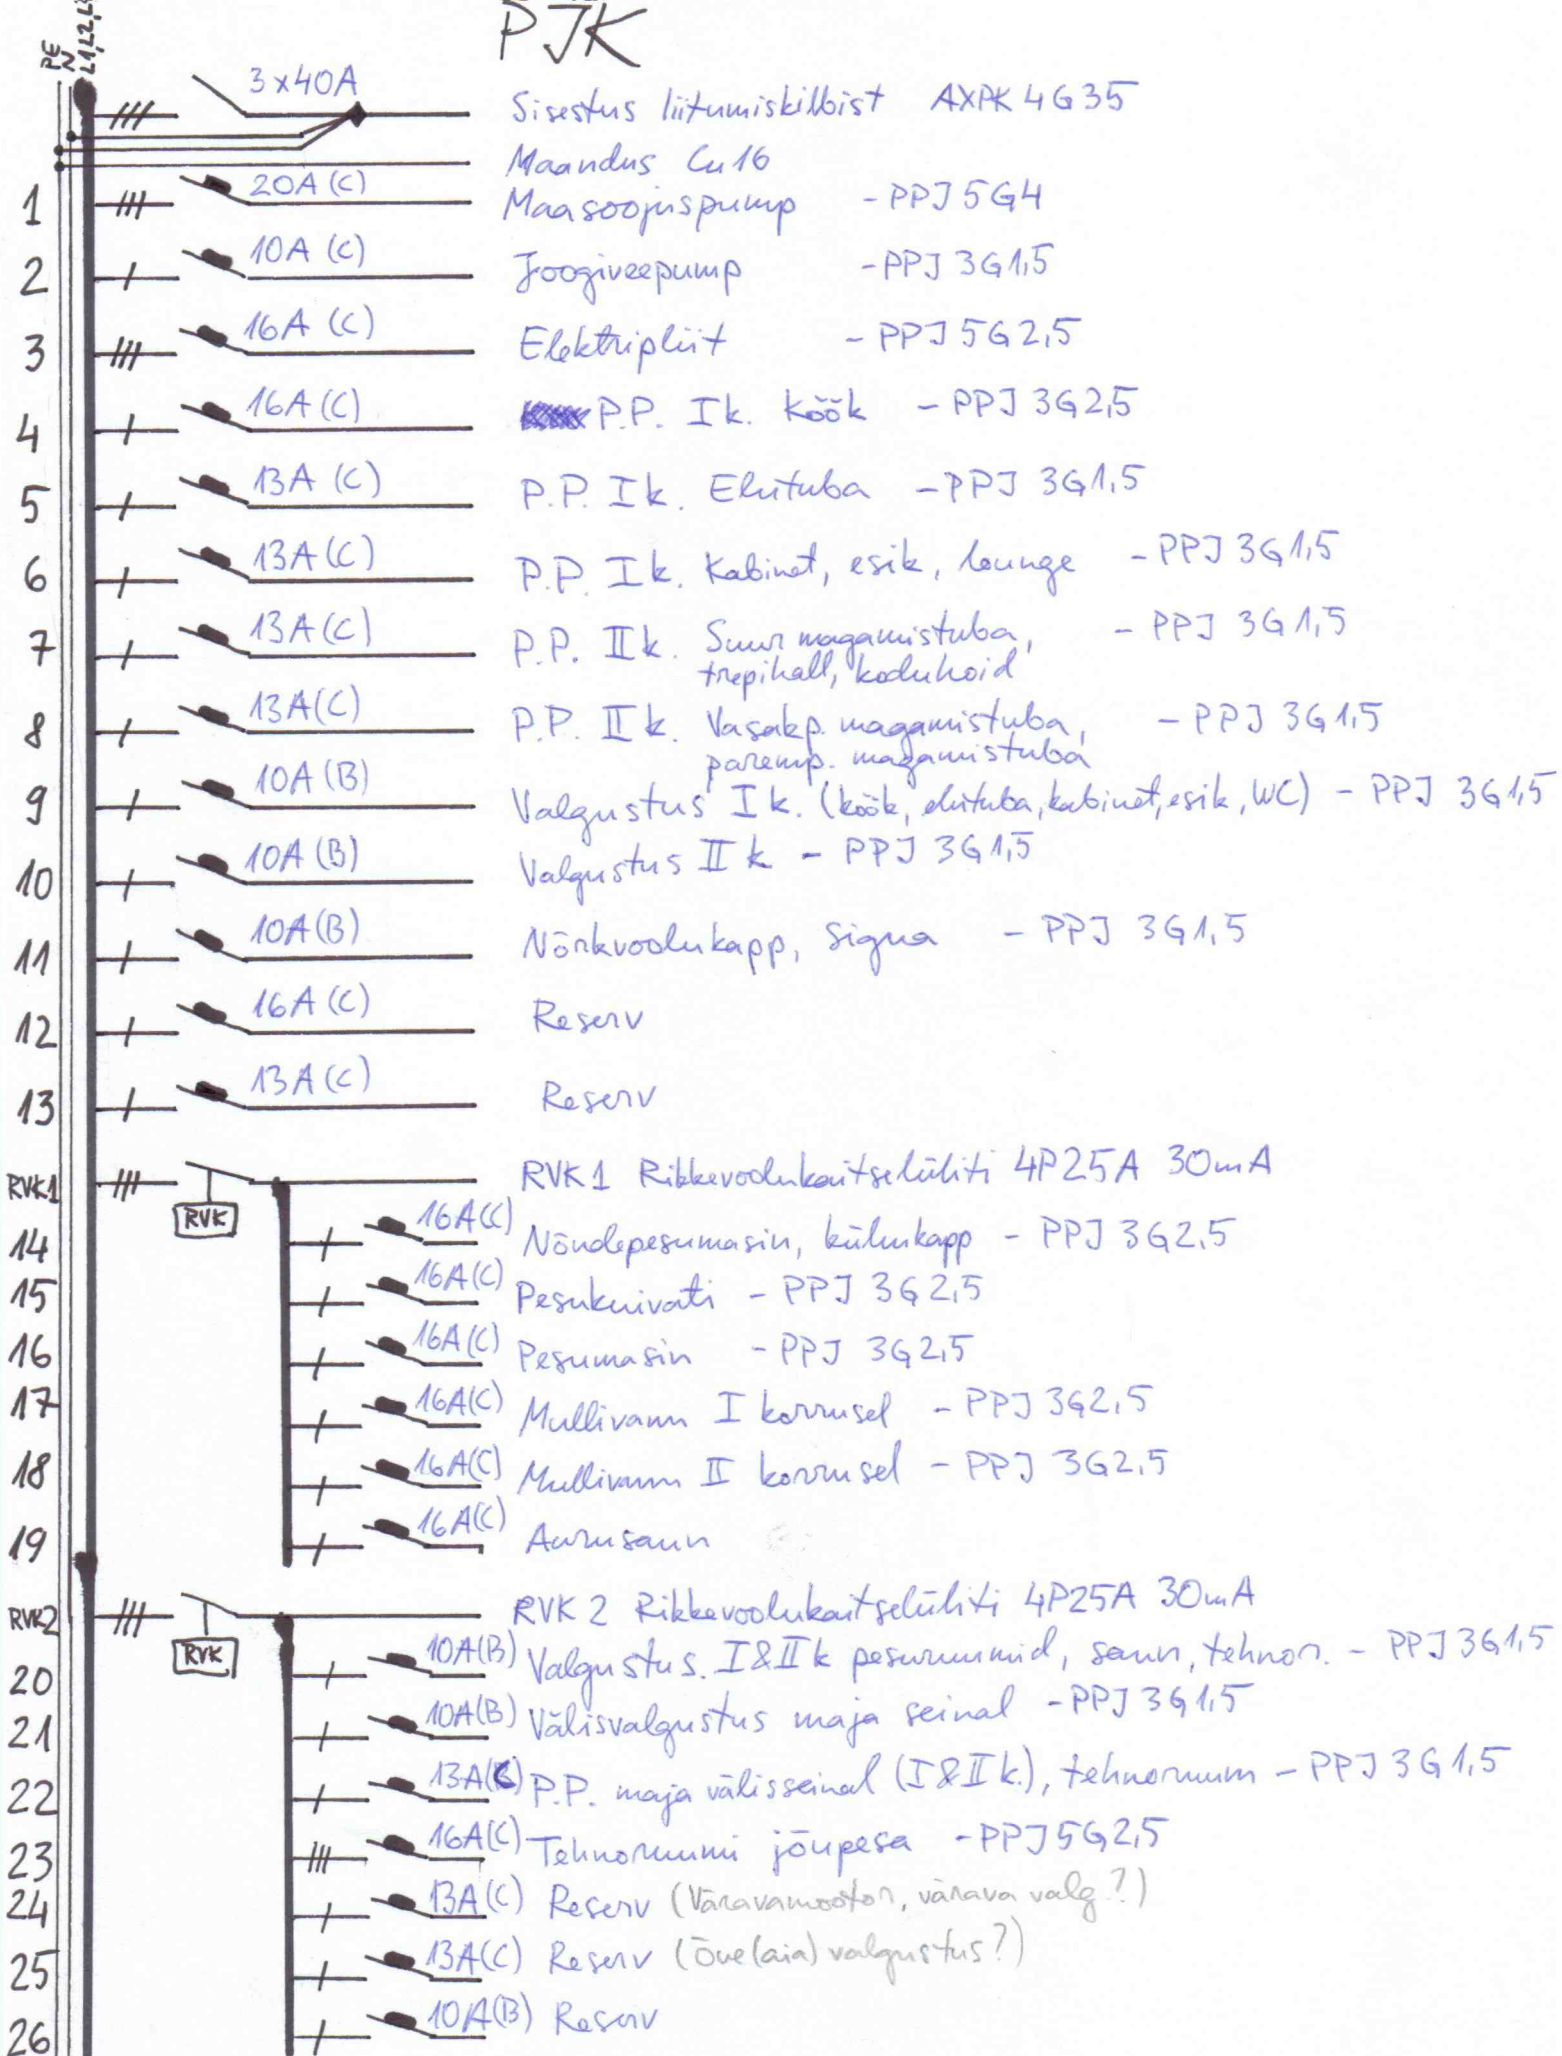

Materjalide spetsifikatsioon

Moodulkilp 48(52)M (ABB) pin.	1tk.
Koormussüüti 3x40A	1tk.
Autom. kaitsesüüti 3P20A (C)	1tk.
— u — u — 3P16A (C)	2tk.
— u — u — 1P16A (C)	8tk.
— u — u — 1P13A (C)	8tk.
— u — u — 1P10A (C)	1tk.
— u — u — 1P10A (B)	6tk.
Rikkevoolu kaitsesüüti 4P25A 30mA	2tk.

Pistikupesä 1-me, süv., mk. IP20	63tk.
Lihthüüti, süv. IP20	11tk.
Veksellüüti, süv. IP20	8tk.
Grupilüüti, süv. IP20	6tk.
Ristilüüti, süv. IP20	1tk.
TV lõpusesa	5tk.
Tel. pesä RJ45, CAT5	5tk.
1-me raam	31tk.
2-me raam	16tk.
3-me raam	2tk.
5-me raam	6tk.

Pistikupesä IP44, süv., mk. koos raamiga	12tk.
Lihthüüti IP44, süv., koos raamiga	2tk.
Grupilüüti IP44, — u — u —	1tk.

Fõupesä, pin. IP44 16A	1tk.
Trafõ 230V/12V	(6tk.)

PPJ 3x1,5
PPJ 3G1,5
PPJ 3G2,5
PPJ 5G2,5
PPJ 5G4
PPJ 2x1,5