



VUNDAMENT V-01

GABARIIDID JA ARMEERIMINE
LÕIGE 1-1

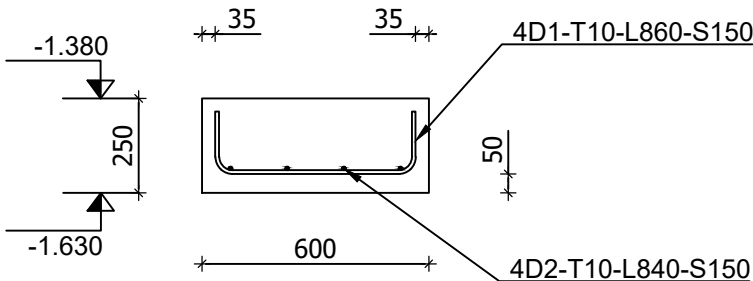

GABARIIDID JA ARMEERIMINE
PLAAN

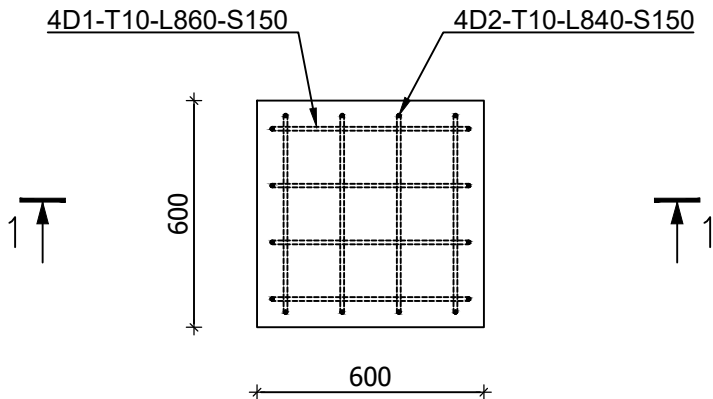

SARRUSVARDAD

Pos	Klass	Ø	Pikkus	Mass	Arv	a	b	c	d	e	u	v
D1	B500B	10	860	0.5	4	165	530	165				
D2	B500B	10	840	0.5	4	155	530	155				

MATERJALIDE KOONDVÄLJAVÕTE:

Ø10 (B500B)	20.4	kg
BETOON (C25/30)	0.1	m ³
VALMISTAMISE ARV:	3	tk

MÄRKUSED:

- VUNDAMENTIDE PLAANI, SIDUMISI TELGEDEGA JA ÜLDMÄRKUSI JVT JOONISELT EK-1.1.
- PROJEKTEERITUD KASUTUSIGA: 50a (EVS-EN 1990:2002).
- BETOONTARINDID: KESKKONNAKLASS XC2 (EVS-EN 206-1:2007),
BETOON C25/30 (EVS-EN 206-1:2007),
SARRUSTERAS T=B500B, VÕRGUD A500HW (EN 10080:2006),
TOLERANTSIKLASS 1. (EVS-EN 13670:2010),
JÄRELVALVEKLASS 3. (EVS-EN 13670:2010),
PINNAVIIMISTLUS MUO C (BY40 2003).
- ENNE VUNDAMENTIDE V-01 BETONEERIMIST TÄPSUSTADA ÜLE PUITPOSTIDE KINNITUSLAHENDUS, ET VAJALIKUD TARIDETAILID SAAKSID VAJADUSEL ÕIGEL HETKEL VUNDAMENTI LISATUD.
- ARMATUURI NIMIKAITSEKIHT VUNDAMENTIDE ALAPINNAS ON 50mm, KÜLGEDEL JA PEAL 35mm.
- ARMATUURI JÄTKAMISEL ÜHES LÕIKES < 25% ÜLEKATTE PIKKUS 40Ø HEADES NAKKETINGIMUSTES NING 55Ø HALBADES NAKKETINGIMUSTES. ARMATUURI JÄTKAMISEL ÜHES LÕIKES > 50% ÜLEKATTE PIKKUS 55Ø HEADES NAKKETINGIMUSTES NING 80Ø HALBADES NAKKETINGIMUSTES.
- ARMATUURI PAINUTUSTÜÜBID VT JOONIS EK-1.0.

	Muudatus	Muudatuse kirjeldus	Nimi Kuupäev