


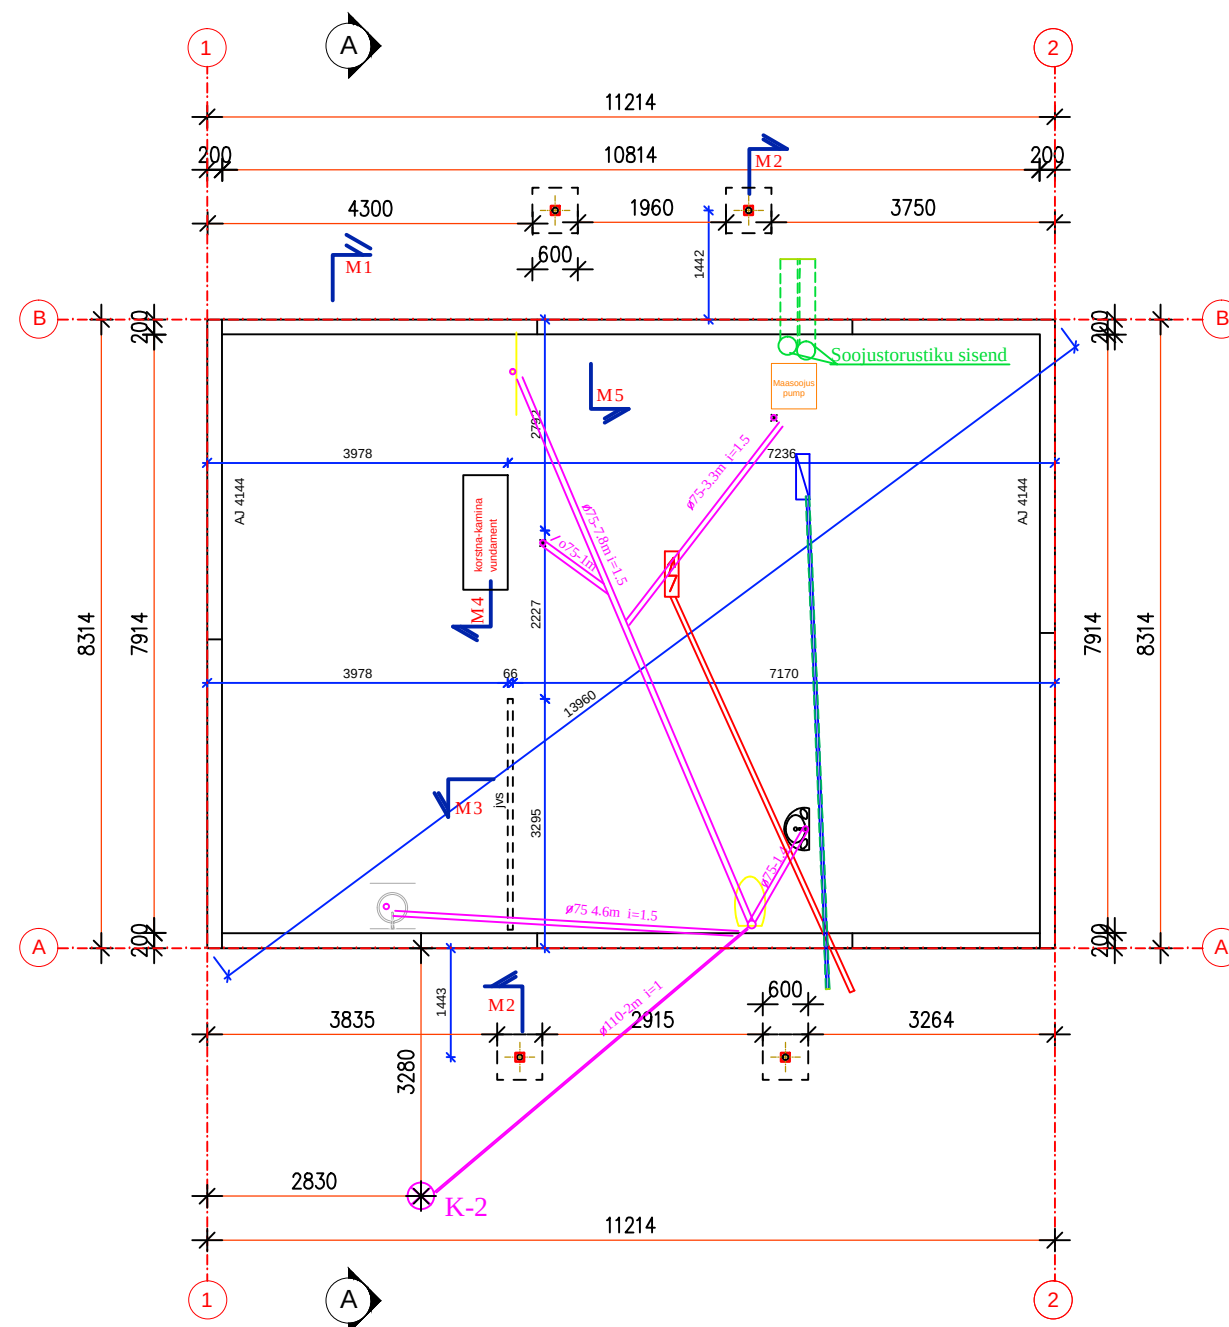

1. Vundamentide alt eemaldada orgaaniline kasvupinnas, teostatakse tagasitäide mineraalse täitepinnasega.
2. Vundamendi tagasitäide tihendatakse kihtide kaupa.
3. Vundamendi plaadi betooni tugevusklass C25/30. Keskkonnaklass XC2.
4. Vundamendi alla kilest hüdroisolatsioon.
5. Sokliseina kandev osa eraldatakse hüdroisolatsiooniga (Delta MS või analoog).
6. Kommunikatsioonide läbiviigid teostada toruhülssides ja avad tihendada peale trasside paigaldamist. Läbiviikude kõrgused ja paiknemine täpsustada ehitustööde käigus.