


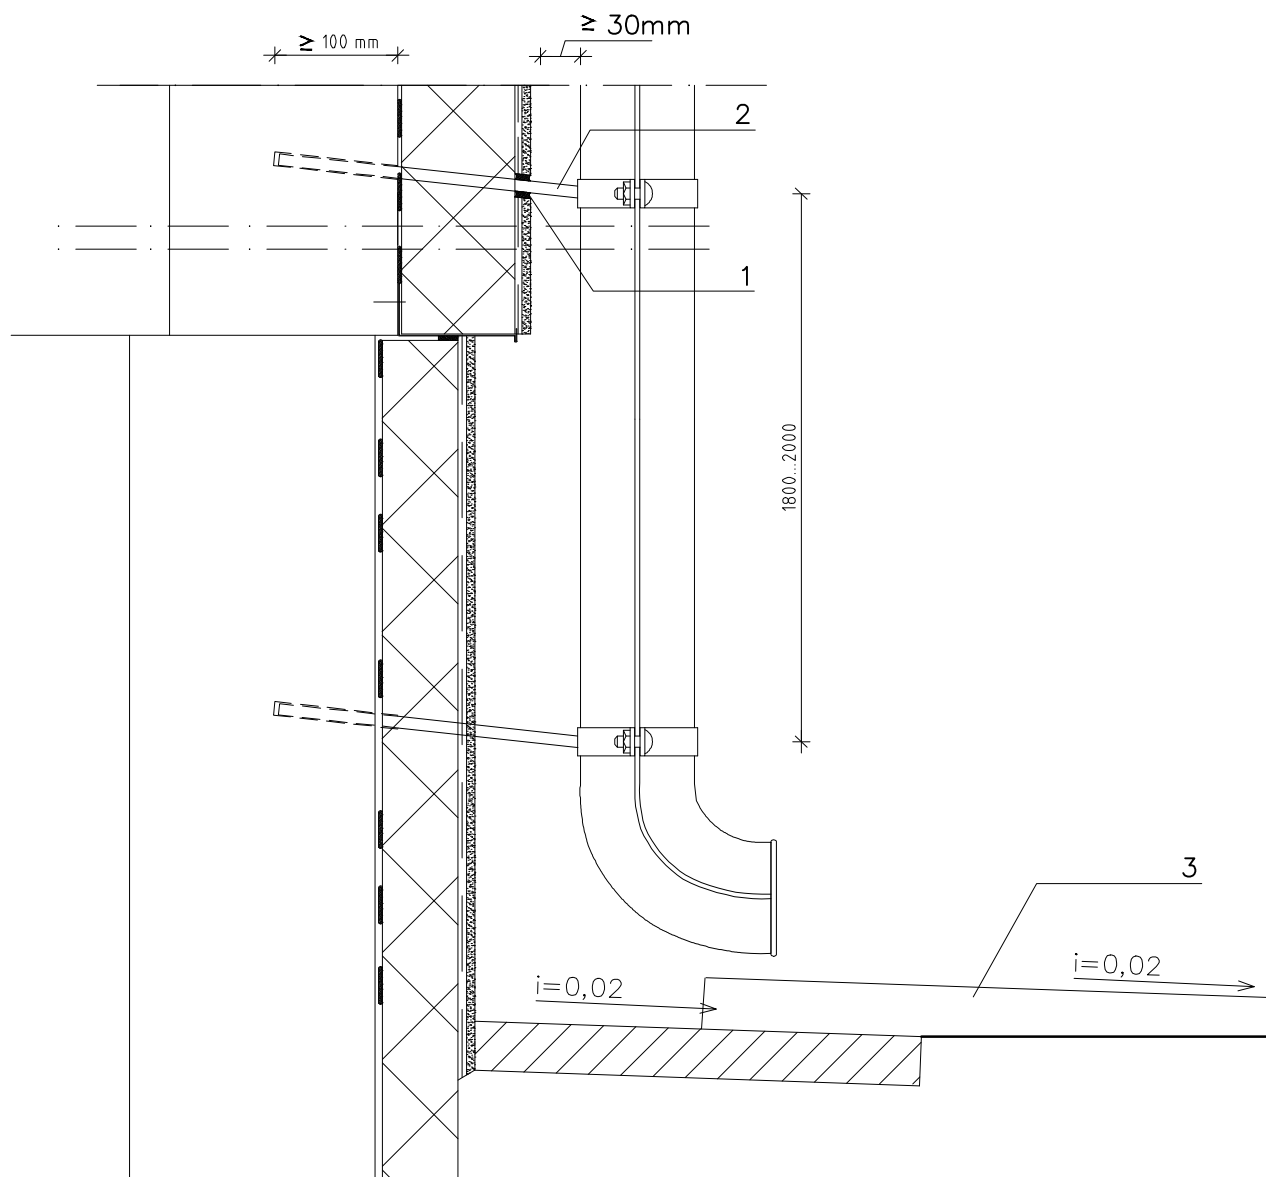

1. Kinniti ja krohvikihi vahel peab olema deformeeruv osa, tehtud elaste mastiksiga kasutustemperatuuriga -30° kuni +70°C, venivus kuni 25%
2. Kinnitused keermelatt M10, L=400mm, messingankur MSA M10 RST
3. Betoonist renn vihmavee eemale juhtimiseks

OÜ ARCUS PROJEKT tel/fax 44 59 570 Rütli 37 Pärnu 80010	Tellija PÄRNU LINN, LAEVA TN 1 KORTERIÜHISTU	Töö nr: 21031
	Töö nimetus PÄRNU, LAEVA TN 1 ELAMU FASSAADIDE REKONSTRUEERIMISE PÕHIPROJEKT	Stadium: PP
Insener: L.TAMMANN 08/2021	VIHMAVEETORU KINNITUS	Mõõtkava: M1:10
Arhitekt: M.PAJU 08/2021		Joonis: AR-7-02
Joonestaja: M.PAJU 08/2021		