


AIA ASENDISKEEM
1 : 500

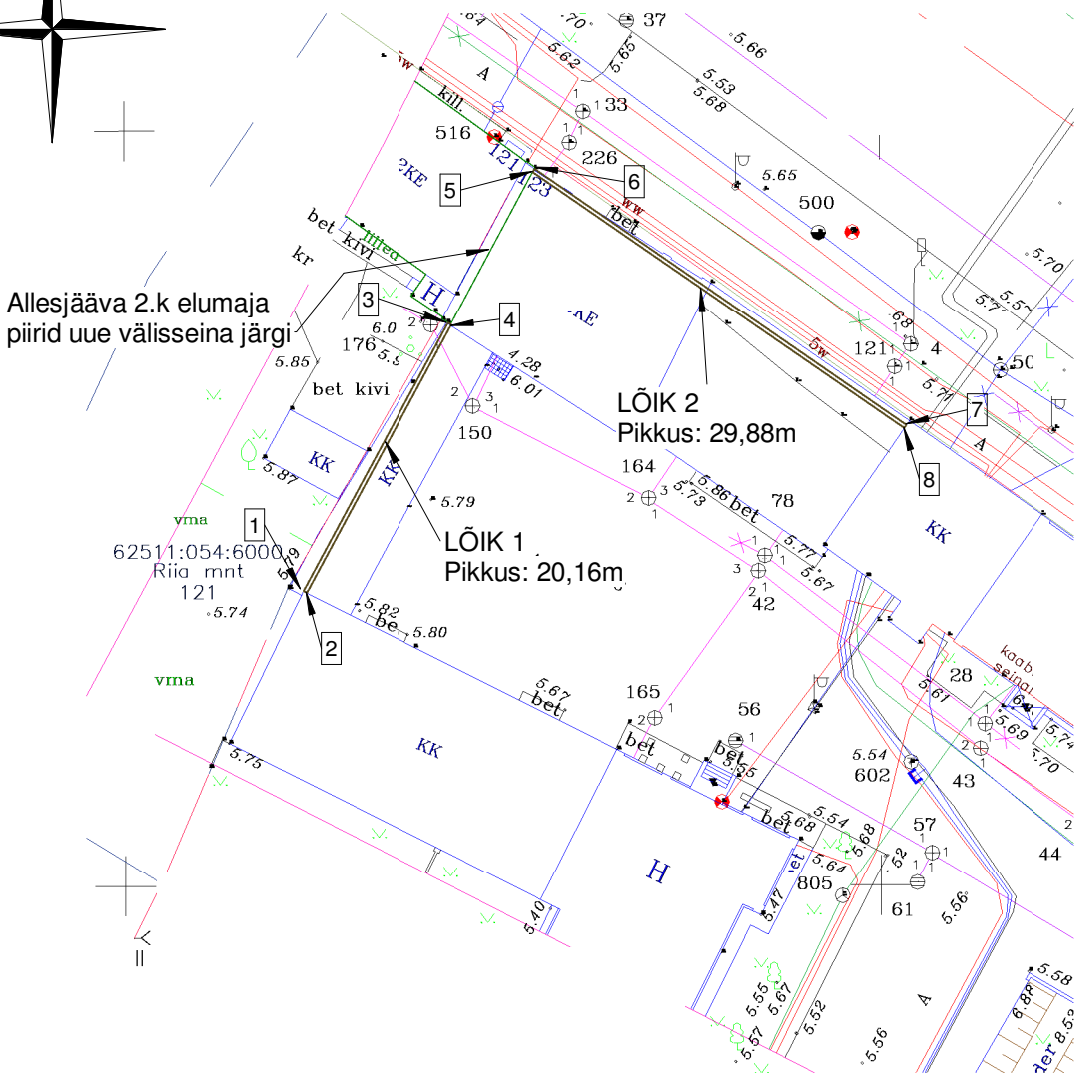

Aia vundamendi koordinaadid:


Lõik 1

- 1) X:
Y:
2) X:
Y:
3) X:
Y:
4) X:
Y:

Lõik 2

- 5) X:
Y:
6) X:
Y:
7) X:
Y:
8) X:
Y:

AIA VAADE
1 : 50

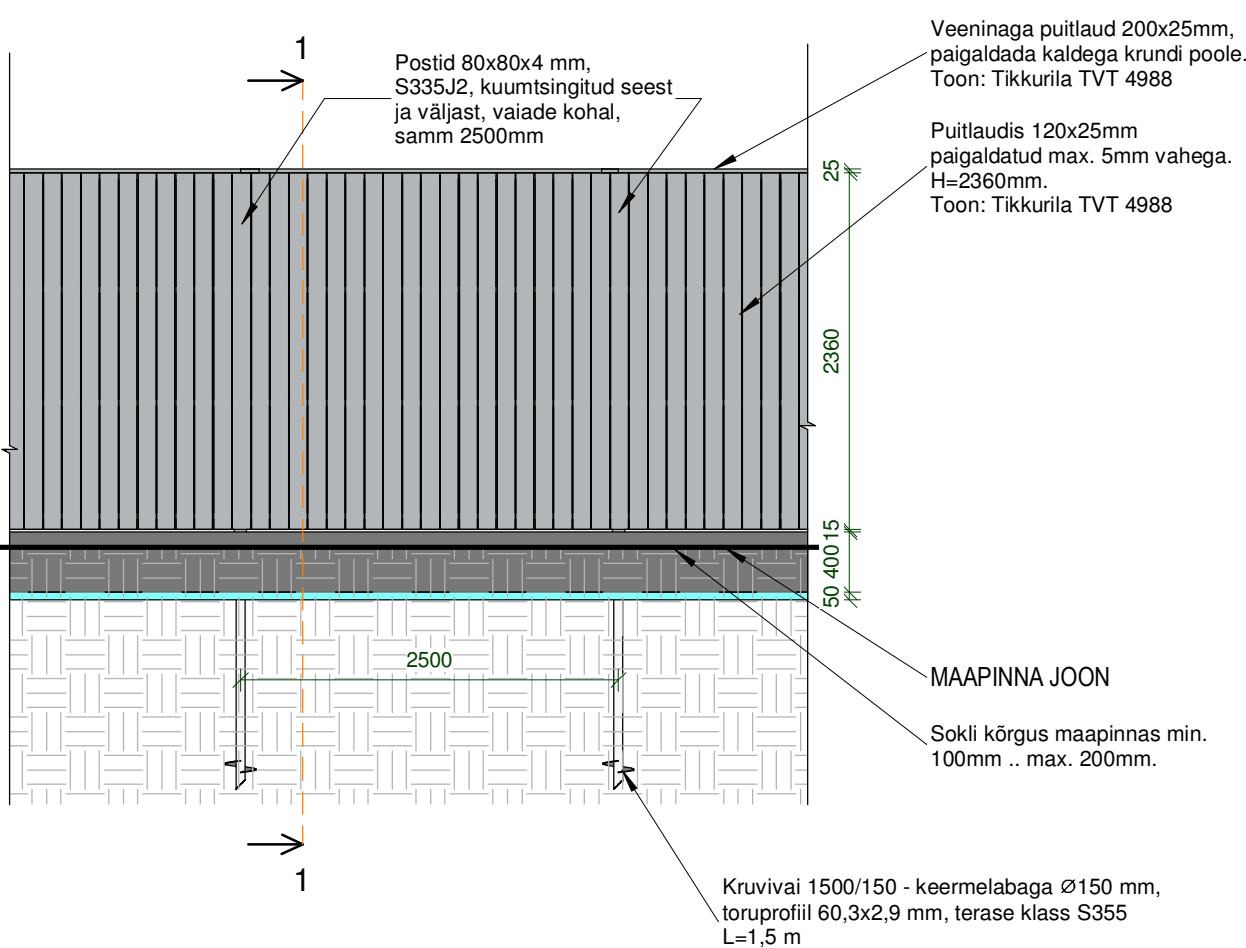

KRUNDI PIIRDEAIA MATERJALIDE LIGIKAUDNE KOONDSpetsifikatsioon

NIMETUS / TÄHIS	KOGUS	KAAL [kg]	MARK
Puitlippaed	100,1 (2x50,05) jm		Kahepoolne puitlippaed (lipi h=2360mm) , värvitud Tikkurila TVT 4988-ga
Aiapostid	22 tk		S335J2H, kuumtsingitud seest ja väljast
Aiaposti teraslapid	160 tk		80x80x4mm teraslapid, keevitatud aiaposti külge
Sokli/vundamendi betoon C30/37	50,05 jm / 5,0 m³		C30/37, XC4, XF3
Ø6 mm sarrus	270 jm	59,4 kg	B500B
Ø12 mm sarrus	350 jm	308 kg	B500B
Soojustusplaat pinnases	1.3 m³		EPS60 või samaväärne
Kruvivaiad	22 tk		Kruvivaiad keermelabaga ø 150 mm Toru 60,3 x 2,9 mm, L=1,5 m, kandevõime 15 kN. Teras klass S355

TÖÖJUHISED JA MÄRKUSED KRUNDI PIIRDEAIALE:

- Aia sokkel peab jääma maapinnast 100..200 mm kõrgusele, faasid (F) 10x10 mm. Sokli pealt peab vesi ise ära saama valguda.
- Järelevalveklass 2, Tolerantsiklass 1 (EVS-EN 13670-1:2010);
- Betooni tugevusklass min C30/37, keskkonnaklass XC4+XF3, kaitsekihid min 35 mm. Armatuuri klass B500B, ülekattejätkud min 50Ø.
- Sarrusterasa painutamine ja lõikamine vastavalt standardile EVS-EN 13670.
- Painutusspindli diameeter 4x armatuuri läbimõõd, kui Ø≤16mm.
- Ehitustoodete kasutamisel jälgida tootja juhiseid (sh transport, ladustamine, töötlemine, aluse ettevalmistamine jne).

Muutus	Kuupäev	Inits.	Allkiri	Muutuse sisu
--------	---------	--------	---------	--------------