



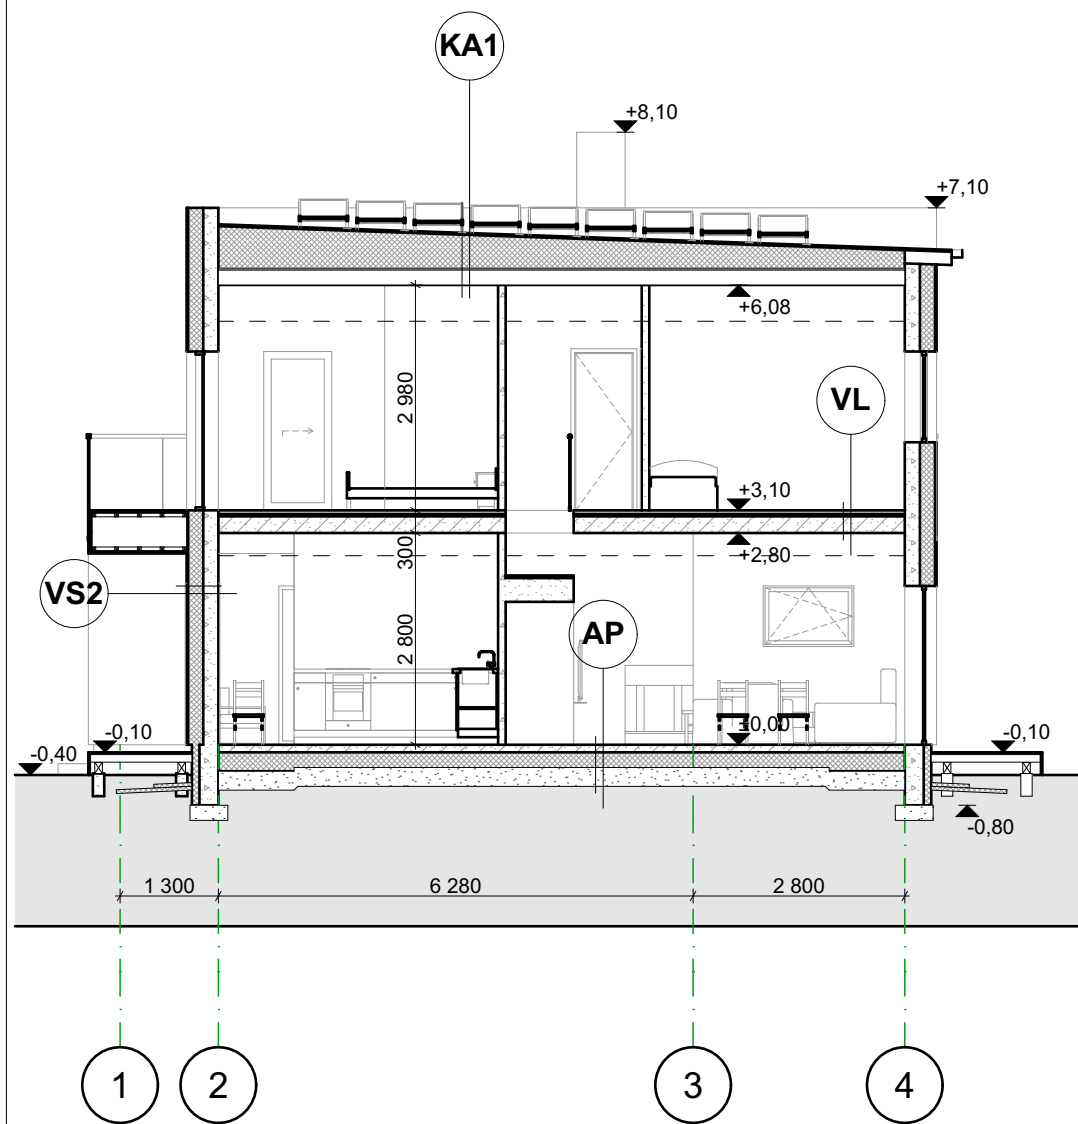

Lõige B-B

1:100

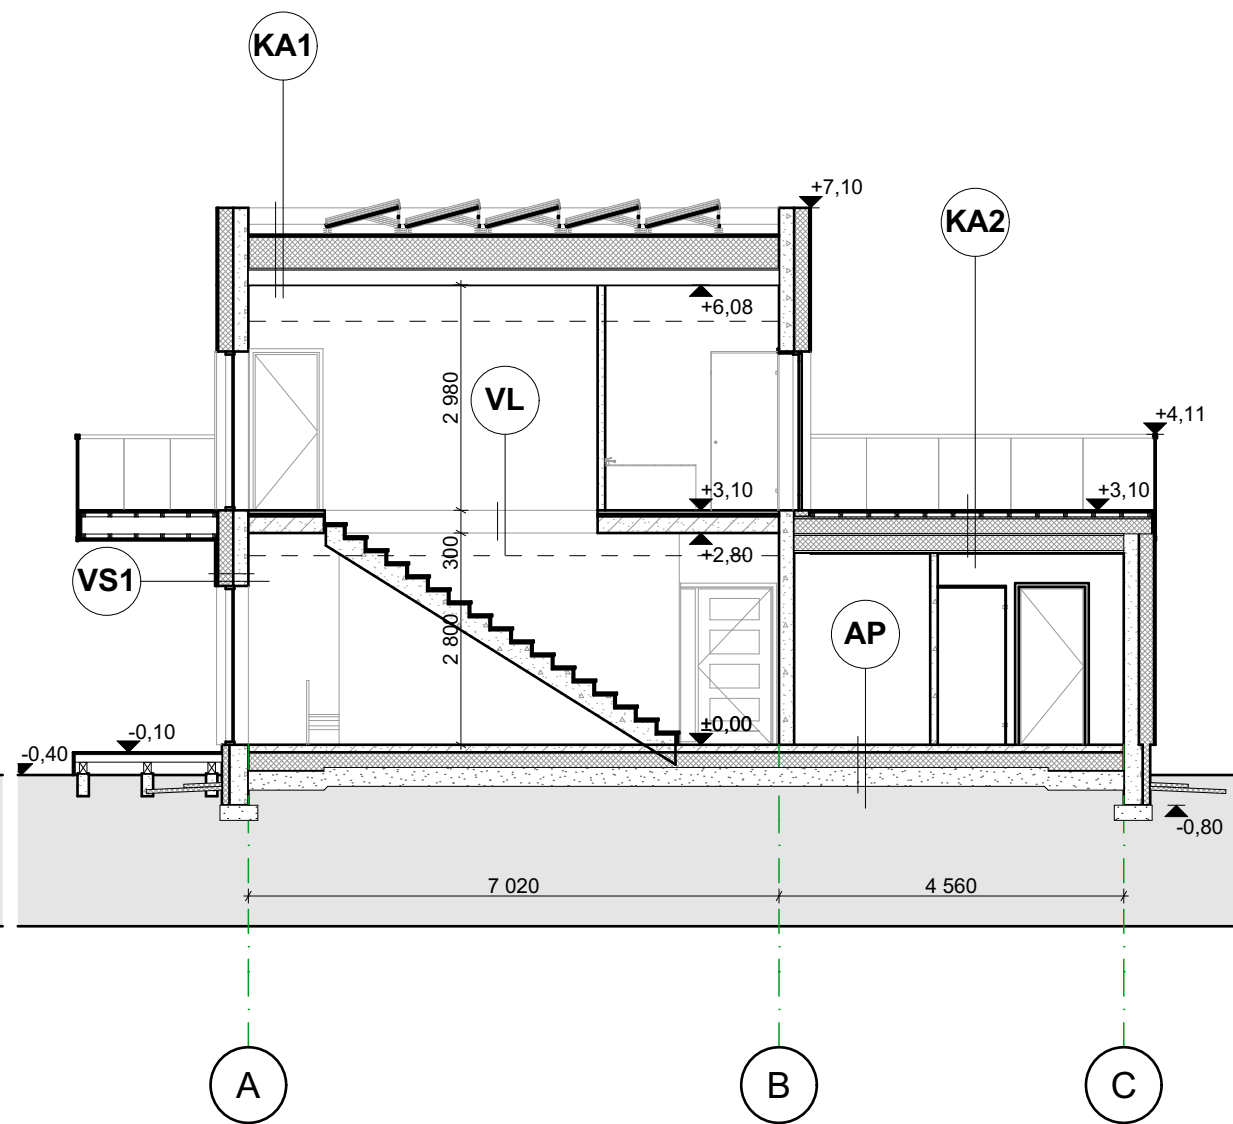

Lõige A-A

1:100

- KA1**
- 2xSBS
 - kõva mineraalvillplaat 25mm $\lambda D=0,031$ W/mK
 - EPS viltu lõigatud min 250mm $\lambda D=0,33$ W/mK
 - OSB 22mm
 - puitkandjad / villisolatsioon 200mm $\lambda D=0,33$ W/mK
 - aurutõkkeile
 - hõre laudis
 - metallkarkass (vajadusel)
 - siseviimistlusplaat 13mm
 - ripplagi vajadusel

- KA2 (RÖDU)**
- terrassilaudis 36mm
 - puittalastik 50mm
 - sbs rullmaterjal
 - koormustaluv villisolatsioon 25mm $\lambda D=0,035$ W/mK
 - EPS 200mm $\lambda D=0,033$ W/mK
 - OSB 22mm
 - puitkandjad / villisolatsioon 200mm $\lambda D=0,33$ W/mK
 - aurutõkkeile
 - hõre laudis
 - metallkarkass (vajadusel)
 - siseviimistlusplaat 13mm

- VL**
- põrandakate
 - aluskate
 - EPS 30mm $\lambda D=0,33$ W/mK
 - tasanduskiht
 - r/b paneel 220mm
 - ripplagi vajadusel

- VS1**
- krohv
 - EPS 200mm $\lambda D=0,033$ W/mK
 - FIBO 200mm
 - silumine
 - siseviimistlus

- VS2**
- puitlaudis 22mm
 - puitkarkass/õhkvahe 25mm
 - EPS 200mm/kinnitid $\lambda D=0,033$ W/mK
 - FIBO 200mm
 - silumine
 - siseviimistlus

- AP**
- põrandakate
 - aluskate
 - r/b valu küttestorustikuga
 - ehituspaber
 - XPS 200mm, äärtes 1m ulatuses 50mm $\lambda D=0,33$ W/mK
 - killustikalus 250mm
 - tihendatud aluspinnas

Aknad ja rõduuksed $U<0,8$ W/m²K

Välisüksed $U<1,0$ W/m²K

Märkus: Ehitamine lubatud tööjooniste järgi