


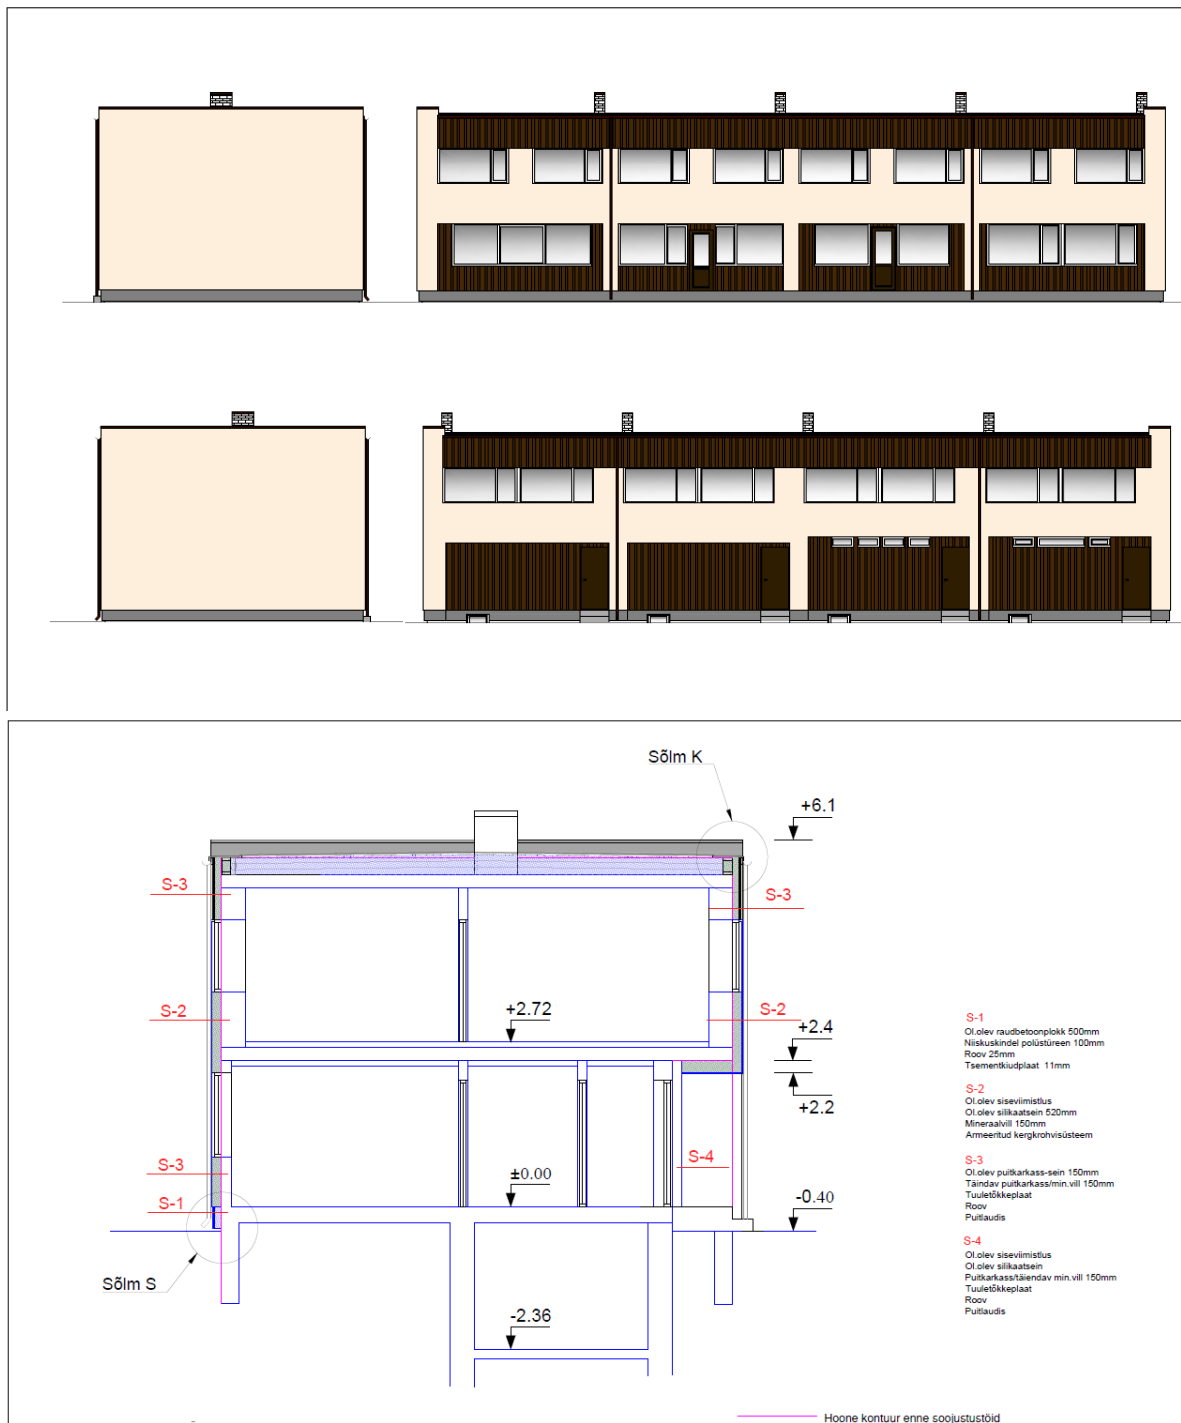


Projekt

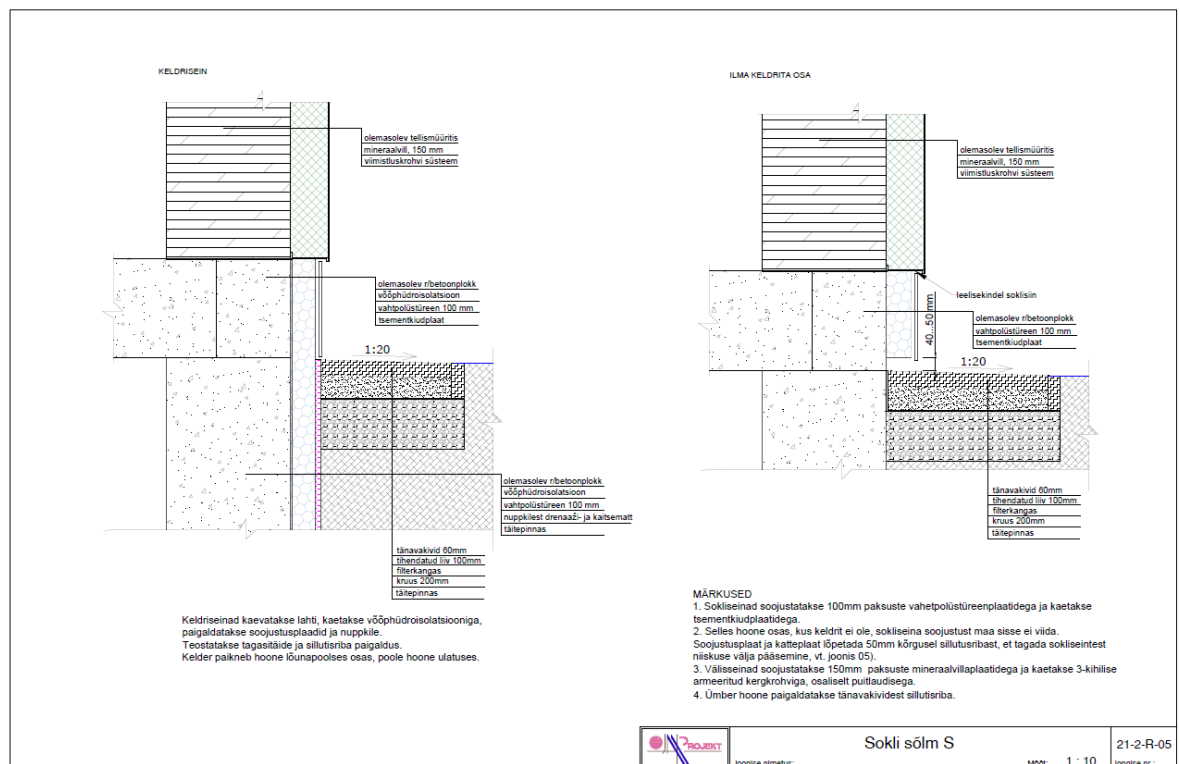

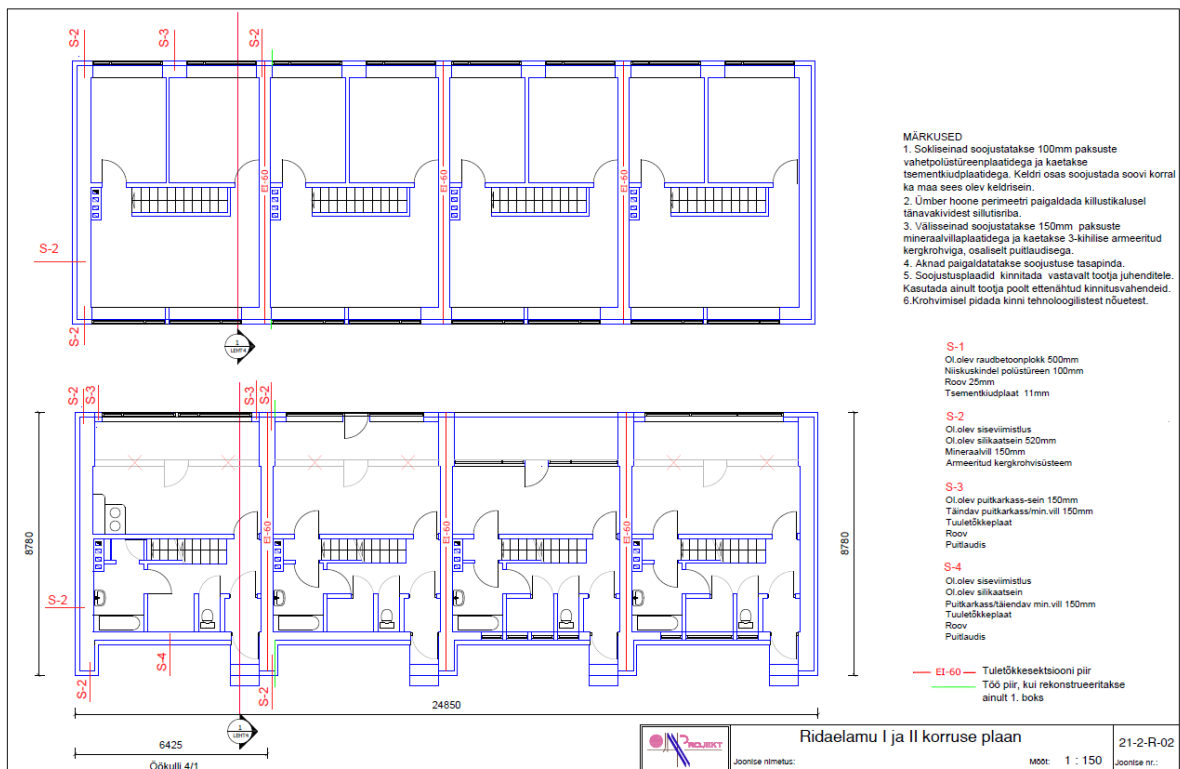


S-1



1. Olemasolev soklisein
2. Vahtpolüstüreen 100mm/vahel vert.pultprussid (antiseptitud) 50x100, kinnitada tugevdatud nurgikutega 100x100x55x2,5
3. Puitroovitus 25x100(antiseptitud), s 600
4. Tsementkludplaat

Märkus: tsementkludplaadi asemel võib soojustuse katta armeeritud silikoonsidealnega kergkrohviga


S-2

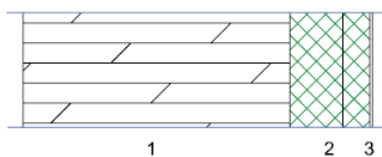

1. Olemasolev tellissein 500mm
2. Mineraalvill 150mm (kinnitada täispinnalise liimseguga ja tüüblitega)
3. Armeeritud kergkrohv


Märkus: mineraalvilla võib otsaseinas asendada vahtpolüstüreeniga, boksidevahelistes seina osades tuleb kasutada kivivilla (tuletundlikkus A)

S-3



1. Olemasolev hor. puitkarkass ol.oleva soojustusega 150mm
2. Liitav vertikaalne puitkarkass 100x50 samm 600, vahel plaatvill 100mm
3. Lisatav hor. puitkarkass 50x50 samm 600, vahel plaatvill 50mm
4. Min.villast tuuletõkkeplaat 20mm
5. Roovitus 25x100/õhkvahe
6. Värvitud laudis

S-4

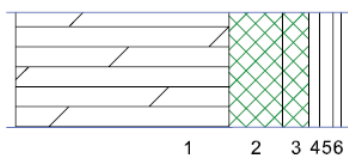

1. Olemasolev tellissein 400mm
2. Vertikaalne puitkarkass 100x50 samm 600, vahel plaatvill 100mm kinnitada tugevdatud nurgikutega 100x100x55x2,5
3. Horisontaalne puitkarkass 50x50 samm 600, vahel plaatvill 50mm
4. Min.villast tuuletõkkeplaat 20mm
5. Roovitus 25x100/õhkvahe
6. Värvitud laudis