
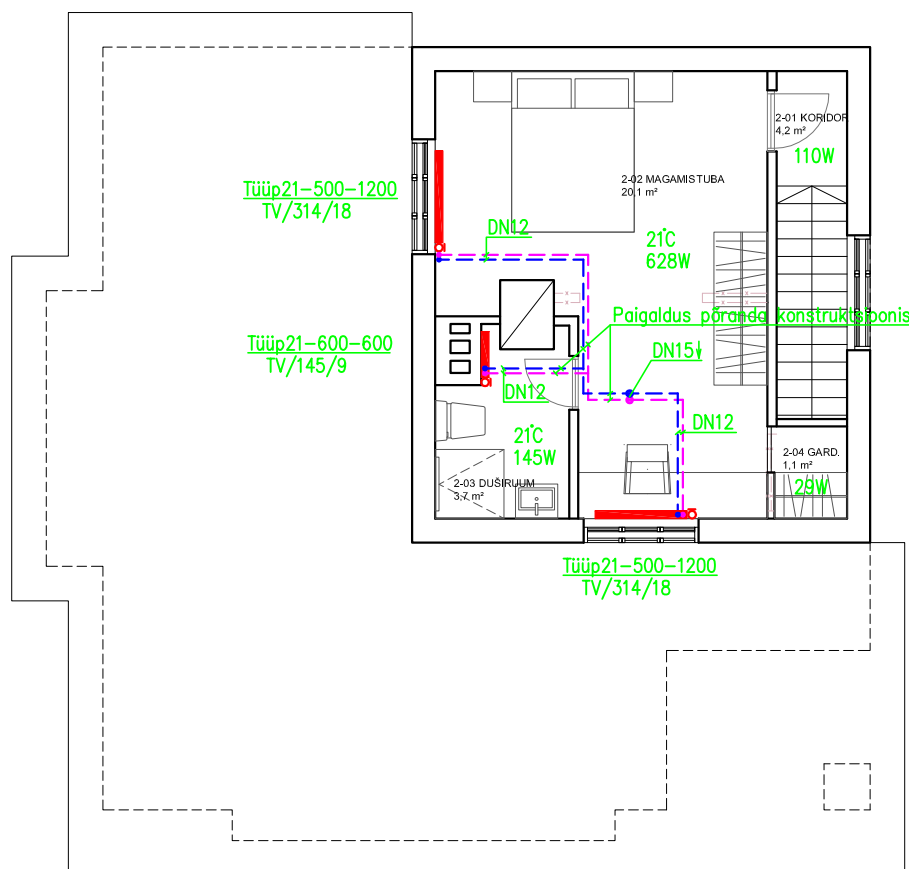


2.KORRUS



TINGMÄRGID:

- =PAIGALDUS PÕRANDA KONSTRUKTSIOONIS
- Tüüp21-500-1200 =RADIAATORI MUDEL
- TV/314/18 =TERMOSTAATVENTIIL JA -PEA/KÜTTEVÕIMSUS 314W/VEE LÄBIVOOL 18 L/H
- DN12 =TORU SISELÄBIMÕÖT 12 mm

| | | | | |
|---|---|----------------|-----------|---------------|
| tellija: | | töö nr: | | |
| objekt: | | 211025 | | |
| ERAMU, Ülejõe, Pärnu linn, Pärnu maakond | | | | |
| joonis: | | joonise nr: | | |
| KÜTE: 2. KORRUSE PLAAN | | KV-03 | | |
|  | projekteerija: | Timo Vanhatalo | | |
| | joonestaja: | Lea Vanhatalo | MTR kood: | |
| | kuupäev: | 28.11.2021 | M1:50 | EH/EK/EO/EP |
| | mob. 56666769, optivent.ee@gmail.com, www.optivent.ee | | | 10724868-0001 |