

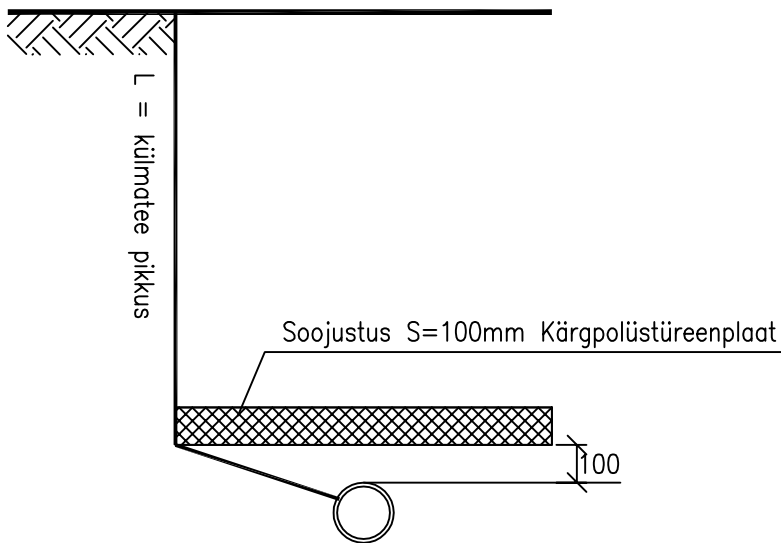


# TORUSTIKU SOOJUSTUSE PAIGALDUSKEEMID

Variant 1

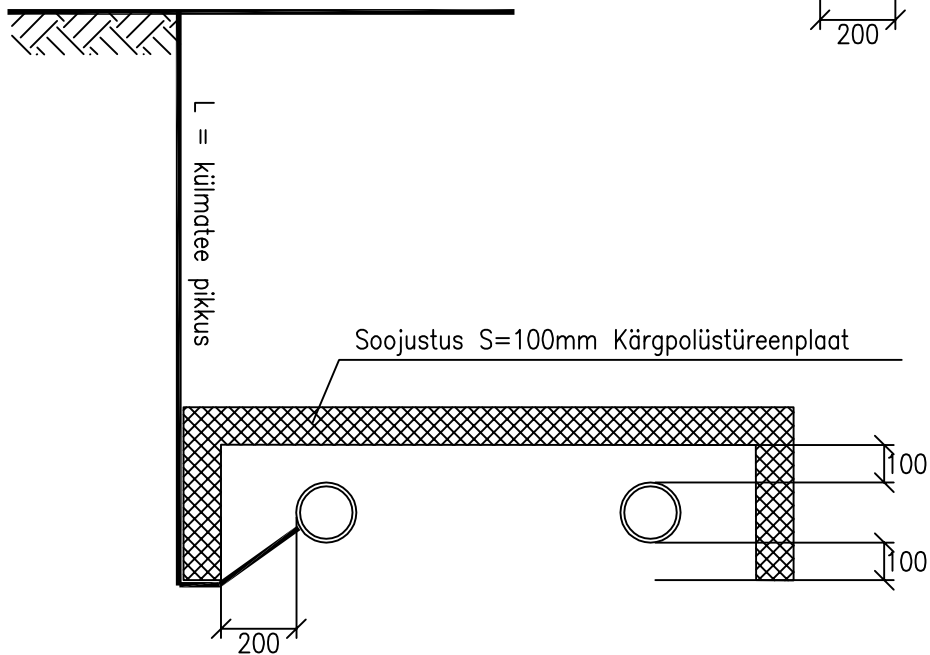

Variant 2

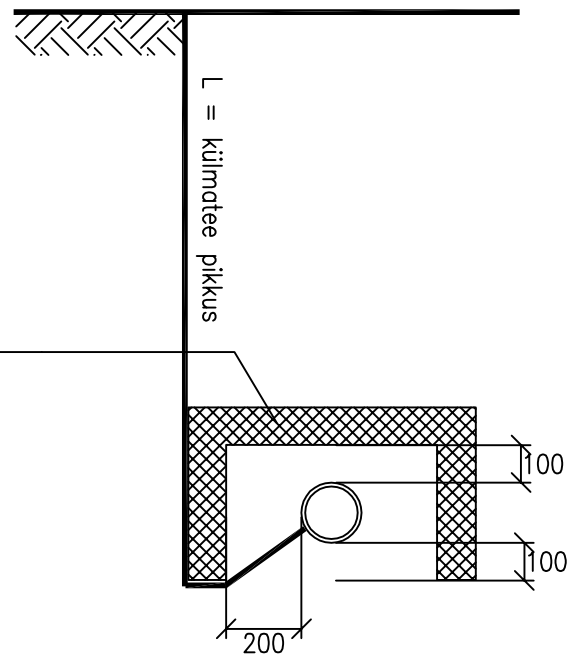

- 1) Soojustuse paigaldamisel tagada nõuetekohane pinnase tihendamine toru ja soojustusplaatide ümber.
- 2) Külmatee pikkus (L) survetorustiku puhul maapinnast toru peale  $\geq 1,8\text{m}$ , vabavoolse torustiku puhul maapinnast toru alla  $\geq 1,2\text{m}$ .
- 3) Soojustusena kasutada 100mm paksust XPS kärmpolüstüreenplaati.