


kiviprofiil
roovitus 32x100mm
tuulutuslist 25x50mm
aluskate
katusefermid
teras tala

püikesepaneelid
roovitus 32x100mm
tuulutuslist 25x50mm
aluskate
katusefermid
kivivill 300mm
puitpruss 50x150mm
laekate

vahtpolüstürool 150mm
Fibo 200mm

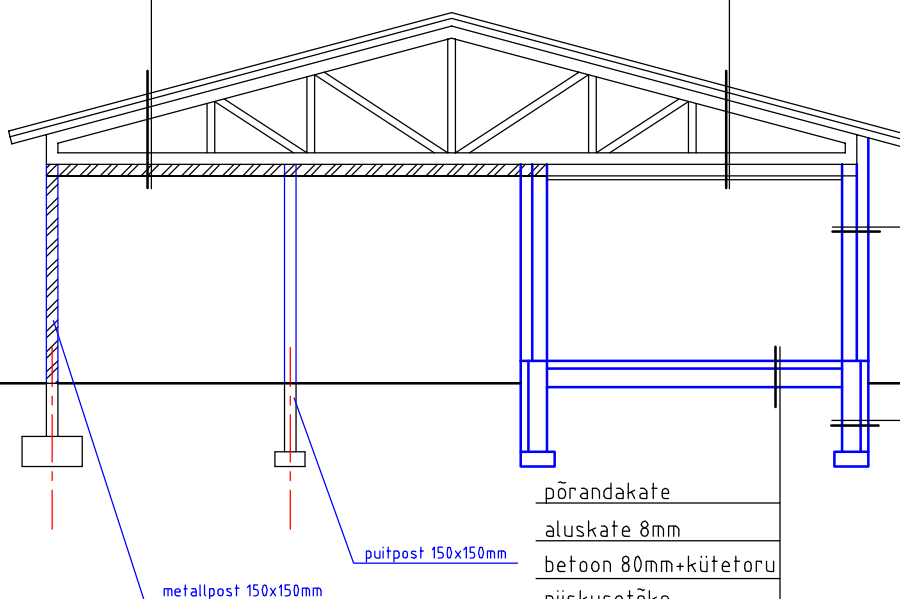

põrandakate
aluskate 8mm
betoon 80mm+kütetoru
niiskusetõke
soojustus 250mm
tambitud liiv 200mm

soojustus 100mm
Fibo 5MPa plokk 300

Märkused:

1. Katuse kandekonstruktsioon täpsustada ehituse käigus.
2. Vundamendi konstruktsioon täpsustada geoloogiliste uuringute alusel.

3. Hüdroisolatsioon teostada teostada footjapoolsetele nõuetele, ning vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele ehitustööde teostamise normatiividele.