


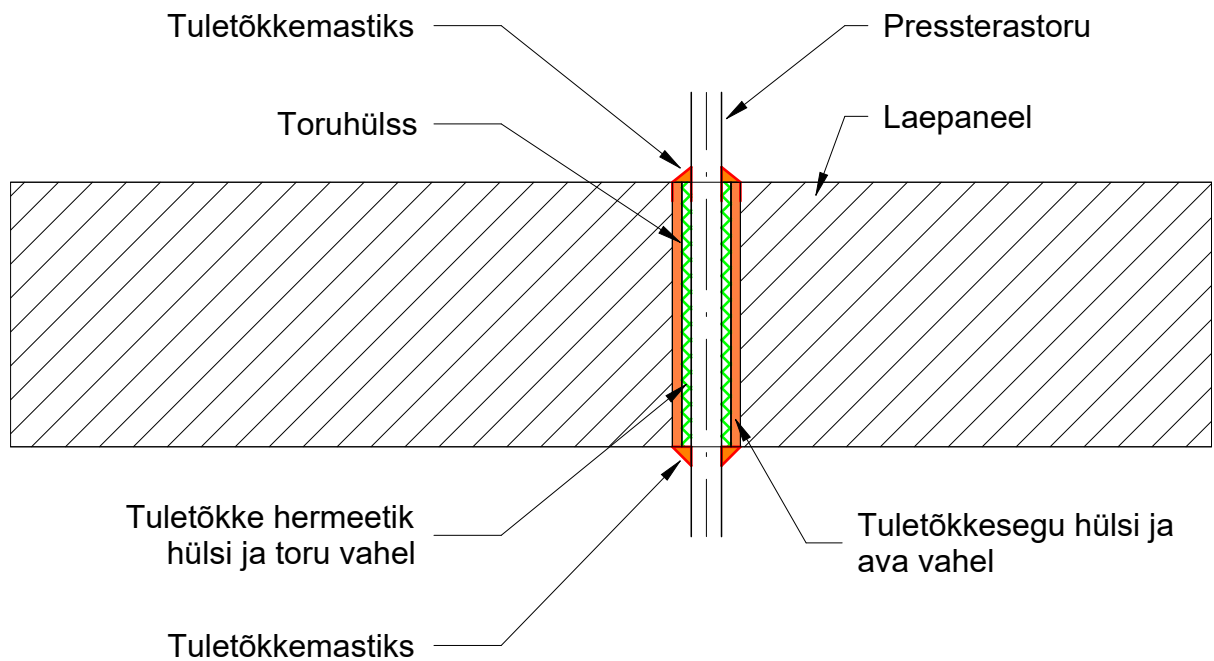

MÄRKUSED:

1. Torude läbiminekuks hoone konstruktsioonidest peavad olema teostatud nii, et need ei kahjustaks läbitavaid konstruktsioone ja ei vähendaks nende tulepüsivust.
2. Läbiminekisavad varustada kaitsehülssiga, et seintest ja vahelagedest läbiminekutel ei puutuks torud vahetult kokku konstruktsiooniga.
3. Tuletõkketsoonidest läbiminekul konstruktsiooni ja hülssi vaheline tühimik täita mittepõleva materjaliga, mille tulepüsivus vastab konstruktsiooni tulepüsivusele.
4. Hülssi ja torudevaheline tühimik täita tuletõkkemastiksiga või mineraalvillaga.