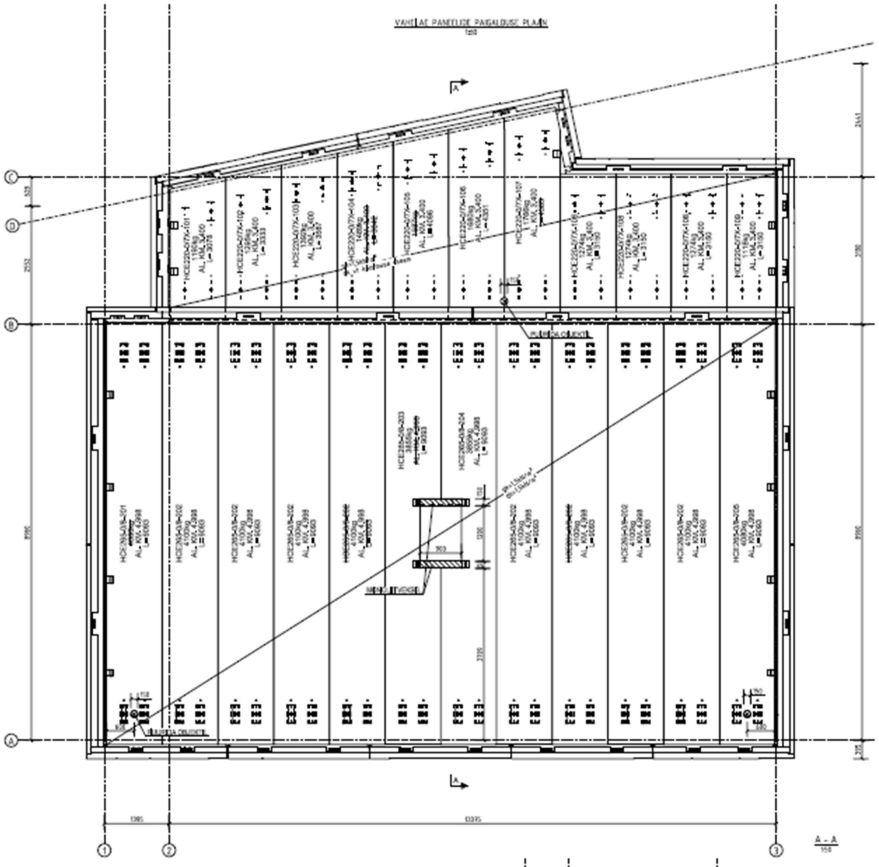

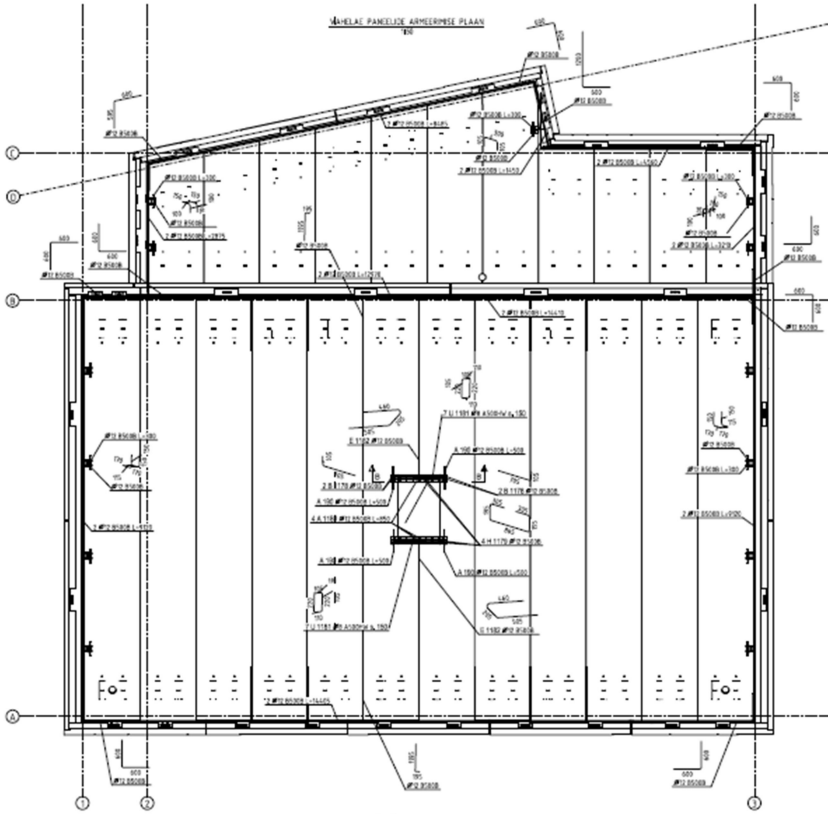

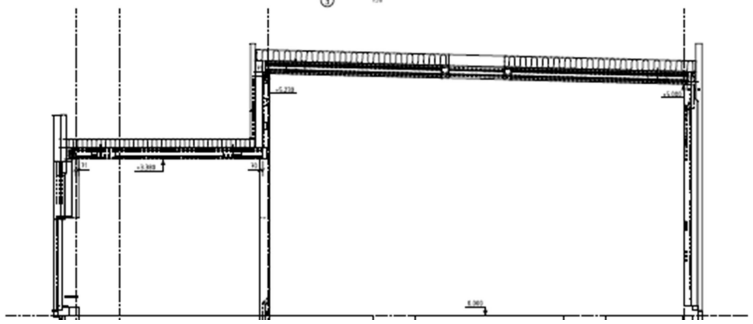

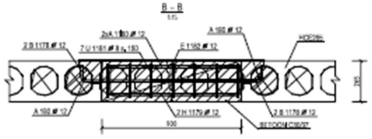

MÄRKUSED:

1. KÕIK ESITATUD KÕRGUSMÄÄRAD ON SUHTELISED. SUHTELISELE KÕRGUSMÄÄRALE ±0,000= +8,850 ABSOLUUTNE KÕRGUSMÄÄR
2. PÕRSTAKAASTUSMÄÄTSE EVS-EN 13670:2010, I TOLERANTSIKLASS (NORMAALTOLERANTSID). VAATA KA BETOONIMÄRGA JA KAITSEKIHI PAKSUSI SE 3 JA 15
3. CONTJETÕRCETE NÕUDED EVS-EN 13369:2018 JA SELLES VÄÄTAID TÕÕTSTANDARDID.
4. BETAATSIOONETE TOLERANTSID B KLASSI, KLI STANDARDID LUMONDID ON TÕETUD ANKUDJATUD RENNVÄÄB KLASSE, VT. BO 9.
5. LONTSIONTSIOONETE MAHTUVATE PRAGUE PRAMKLASSID VALDAVALT KLASS A. TÄPSUSTUSSE EN 13670.ADMINISL.
6. ÜLEJÄÄNUTSIOON CIBUTU
7. ÕÕNESPANELIDE KÜSIMINAKLASS KI1.
8. ÜLEJÄÄNUSE TÜÜMI MONTAAJIL TÕSTAMIA MÕLLERDATAVATE TUGEDEGA. TOGE KINNITADA ELEMENTIDELE BETOONITAHKESA. TOGE VÕIB EEMALDADA PEALE SELLAVATE ELEMENTIDE MONTAAJI JA VUUGEDTEMIDE KVÄRMIST. KÕIK STANDARD KOHASE LÕMTUSEVÕISE MÄÄTEGEST.
9. KÜLMEMATE TOHIK TÕSTA AINULT TÕSTMAKORDT. TÕSTMAKAGE TÜÜP VT. 13670.ADMINISL.
10. TÄLDPÕÜÜVÕSLKLASS R50.
11. PÕHIMAAT ÕÕNESPANELIDE MONTAAJI JA VUUGVALU TEGEMIST TULEB KONTROLLIDA, ET GAS ÕÕNES KUMMAGIS ETTAS OLEKS KÜSIMALDSAKA. KONTAGES, KUS AVADE JA SÕVINDEI VALUD, SÕGEDETÕNGEDETE TAKISTAMIJ JA TÕSTAGAGI LIMMISTAVAD ÕÕNE JA TAKISTAVAD VÕI VÄLJIMÄÄRA TÕNADES TÕHTUS AVADEST. TULEB AVADI MUUDA PLATSE.