



VEEMÕÕDUSÕLME SKEEM

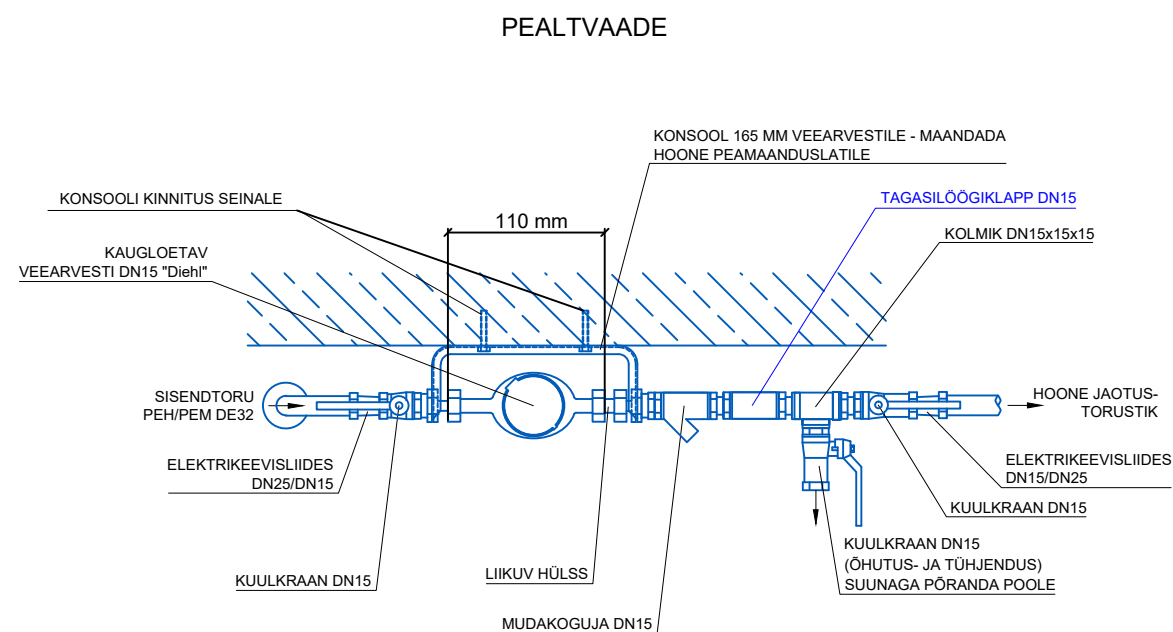

VEEMÕÕDUSÕLME SKEEM TÜHJENDUSEGA MAAKRAANI PAIGALDAMISE KORRAL

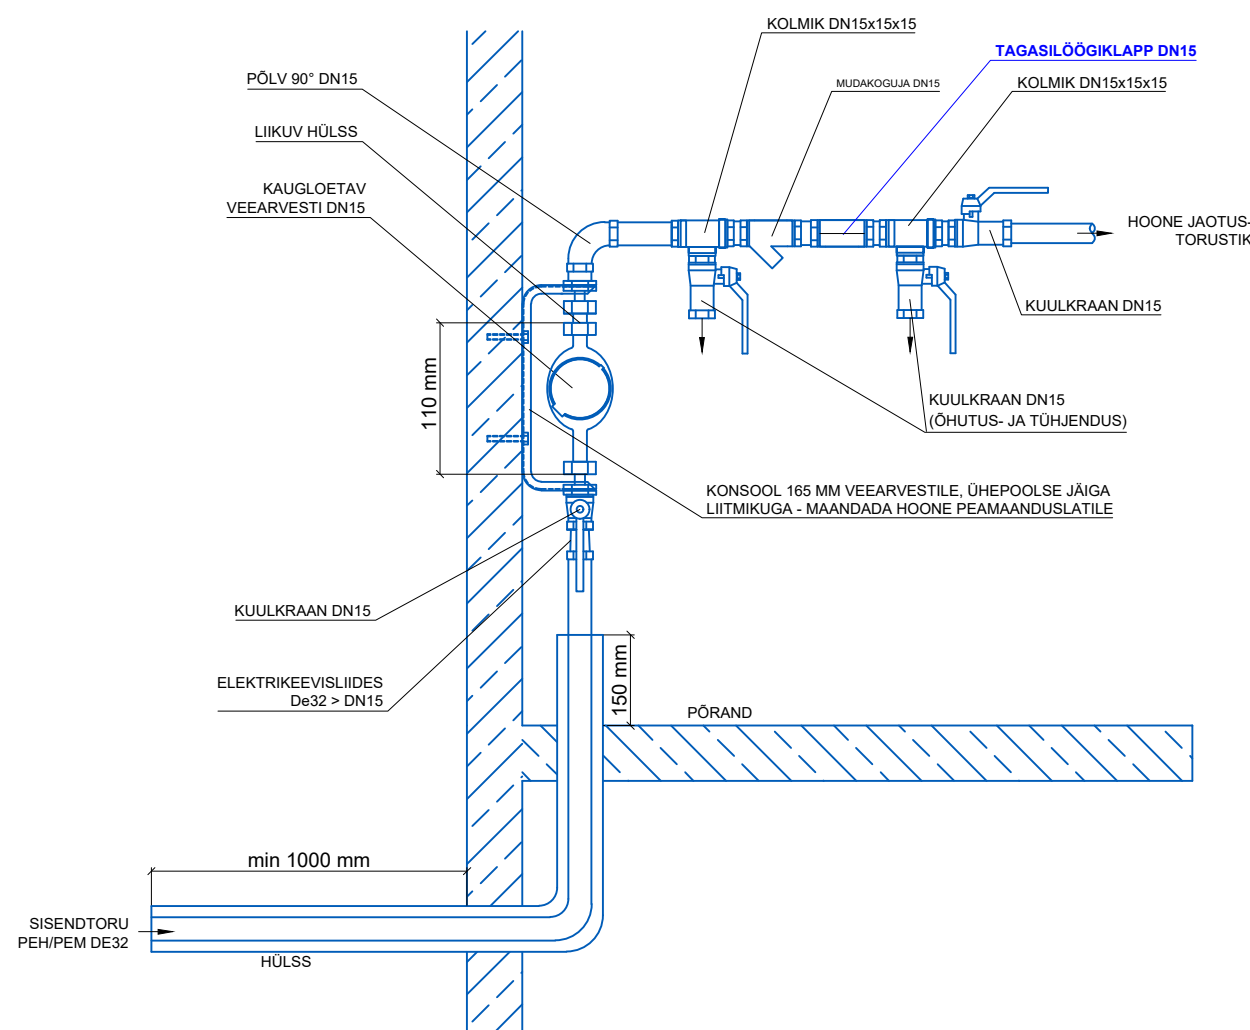

1. Sisendtorud De32 mm tuua läbi vundamendi või selle alt kaitsehülsis min DN60 mm kuni veemõõdusõlmeni.
2. Hülsi ulatus maja seinast väljapoole peab olema vähemalt 1 m, põrandast 0,15 m. Kaitsehülssi välimine ots sulgeda veetihedalt.
3. Veemõõdusõlm peab olema paigaldatud kuiva ja valgustatud ruumi, mille temperatuur on vahemikus +4 kuni +40 C° (v.a tühjendusega maakraani korral, kus klient väldib külmakahjustused veemõõdusõlme õigeaegse veest tühjendamisega).
4. Veearvesti tuleb paigaldada nii, et selle näitu oleks kerge lugeda, et seda oleks hõlbus vahetada ning et see oleks kaitstud külma, kuuma ja mehaaniliste mõjutuste eest.
5. Veearvesti konsool tuleb maandada hoone peamaanduslatile.
6. Veemõõdusõlmes ei tohi olla veearvestist mööda viivat toru.
7. Sisendtoru käänakud/ühendused enne veemõõdusõlme peavad olema teostatud elektrikeevisliitmikutega.
8. Tühjendusega maakraani kasutamise korral peab veearvesti olema paigaldatud vertikaalselt. Tühjendusega maakraanid ja tagasilõõgiklapp peavad olema paigaldatud horisontaalselt.
9. PE veetoru ja keevisliitmike materjali miinimumnõuded kuni veemõõdusõlmeni (kaasa arvatud):
 - De32 PE100(RC) PN16 SDR11

Vaba ruumi nõuded veemõõdusõlmes veearvestile rajatava hoone puhul:

- a. vähim vaba ruum veearvesti all - 700-1100 mm
- b. Vähim kaugus seinast - toru suurim nimiläbimõõt + 200mm konsooli puudumisel
- c. vähim vaba ruum veearvesti kohal (toru teljest) - 700mm
- d. vähim vaba ruum veearvesti ees (toru teljest) - 800mm.
- e. vähim ruumi kõrgus - 1800mm puhast kõrgust



AQUARE OÜ
Reg.nr. 14785938
Mustamäe tee 6b
Tallinn, Harjumaa
Tel +372 666 1939
aquare@aquare.ee

Koostas:
Marko Raid

Joonise nimetus:
AS Lahevesi veemõõdusõlmede tüüpskeemid

Joonise koostamise kuupäev:
10.05.2021