




Soojuspumba automaatika põhimõtteline skeem

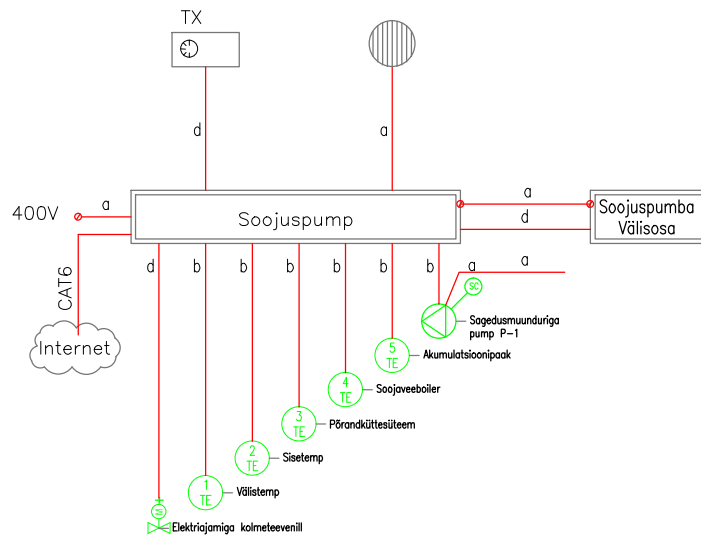

Ventilatsiooni automaatika põhimõtteline skeem1

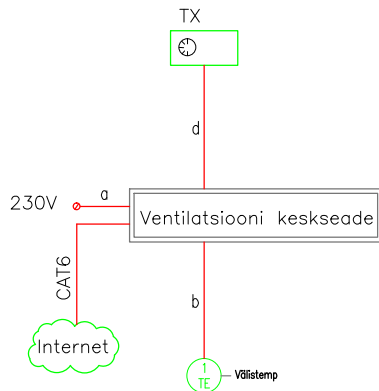

Põrandakütte automaatika põhimõtteline skeem1

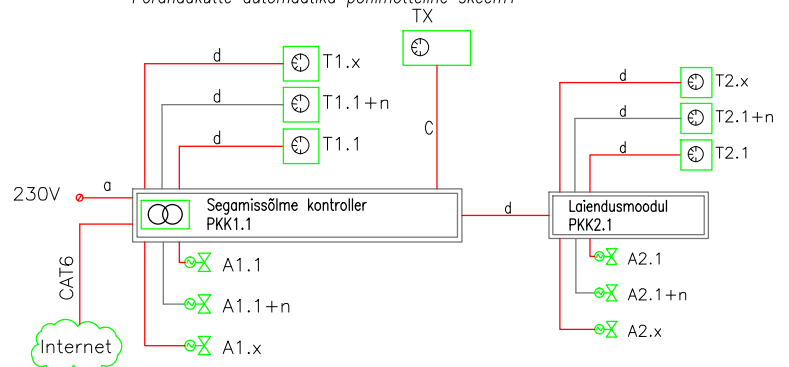

- a- Tugevoolukaabel (vt. Tugevvolu projekt)
- b- 2x0,8+0,8mm (Kaablid komplektis seadmetga)
- c- Kaabel komplektis seadmega
- d- 4x0,8+0,8mm
- f- Tugevoolukaabel (vt. Tugevvolu projekt)

- Digitaalne Ruumitermostaat (24V)
- Juhtpaneel (süsteemiseade kuvamiseks, haldamiseks....)
- Temperatuuriantur
- Elektriline Kolmeteeveniil
- Ventiilajamid (24V)
- Sagedusmuunduriga ringluspump

Märkused:

1. Skeem täpsustada tööprojekti koostamise käigus vastvalt valitud kontrolleri ja laiendusmoodulile;
2. Termostaatide kaabeldus küttesüsteemi mahus, kaabel vastavlt tootjapoolsetele juhistele;
3. Põrandaküttekontroller võimaldama kaughaldust;
4. Trafo (230/24V) komplektis kontrolleri ja laiendusmooduliga;