



# FESTIVAALDE

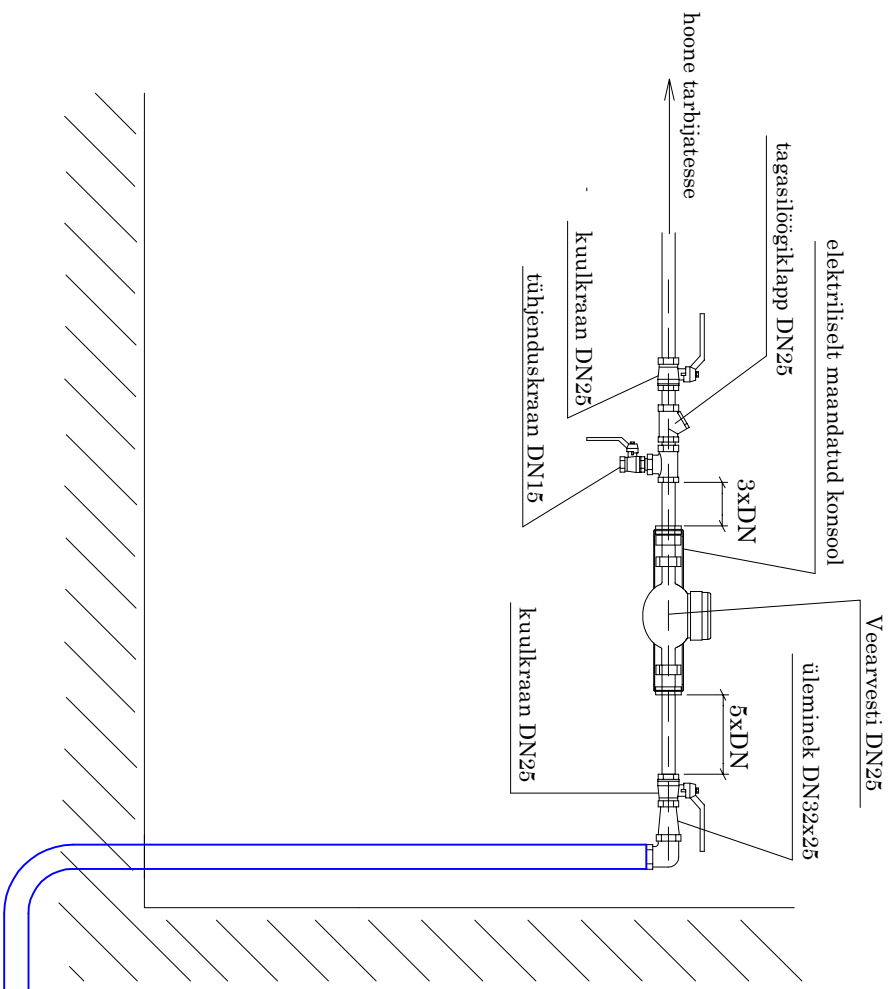

## PEALTVAADE

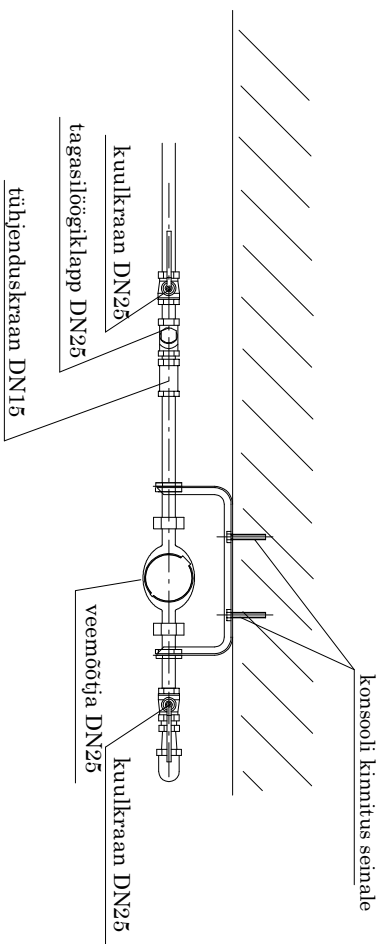

# Veemõõtesõlm ja veearvesti

1. Üldjuhul peab veemöödusõlm paiknema hoone sees, kohe välisseina taga ja võimalikult ühendussulguri lähedal, kuivas ja valgustatud ruumis, kus temperatuur ei tohi langeda alla  $+4^{\circ}\text{C}$ , et vältida veearvesti külmniumist. Võimalusel projekteerida põrandasse sulgemisvõimalusega trapp.
2. Veemöödusõlme sisustamine (torude, sulgurite, veemõõja jm paigaldamine) toimub kliendi kuulul.
3. Veemöödusõlmes ei tohi olla veearvestist möödaviivat toru. Rööptoru on lubatud ainult juhul, kui hoones on eraldi tuletõrjevõrk. Siis pea rööptorul olema sulgur, mis on normaolukorras kimni ja millel on vee-ettevõtte plomm.
4. Majja võib paigaldada peaveearvestitena ainult kuiva näidikukambriga majaveearvesteid (niiskuskindlad, vähemalt B täpsusklassi ja Eesti Vabariigi tüübikimnust omavad).
5. Veearvestid tuleb paigaldada horisontaalasendisse.
6. Enne ja pärast veearvestit on nõutav sulgur, veearvesti ette võib panna vaid täisavaga sulguri. Veearvestitaguse sulguri taga peab olema tagasilöögiklapp (kui klapp ei ole arvesti sisse ehitatud).
7. Arvesti ette filtri (mudakuguri) paigaldamiseks peab olema projekt, mis on kooskõlastatud vee-ettevõttega. Filter peab olema plommitud vee-ettevõtte poolt. Märkus: enamikesse veearvestitesse on mudakoguja juba sisse ehitatud.
8. Veemöödusõlmes peab arvestitaguse sulguri taga olema kraan, mille kaudu saab vajadusel süsteemi täiujaks lasta, võtta veeproove või arvestit kontrollida.
9. Arvestile peab eelnema vähemalt viie arvesti tinglähimöödu pikkune ning järgnema kolme lähimöödu pikkune sirge horisontaalne torulõik, mille sisse võib arvata ka täisavaga sulguriid.
10. Ühe arvesti asemel võib kasutada ka mitut rööparvestit, mis kõik peavad olema korralikult kimmitatud, sulguritega varustatud ja plommitud.
11. Veemöödusõlme hooldamise, sisustamise ja turvalisuse tagab klient. Kui veemöödusõlm ei asu liitumispunkti, kooskõlastab klient tegevuse (hooldus, remont jms) liitumispunktiist kuini arvestini vee-ettevõttega.
12. Veemöödusõlme pandud plommide eest vastutab klient, kes kannab ka kõik nende rikkumisega seotud kulud.
13. Veemöödusõlme sisustuse rikkumisest või rikkimine kust peab klient teatama vee-ettevõttele kirjalikult kolme päeva jooksul.

