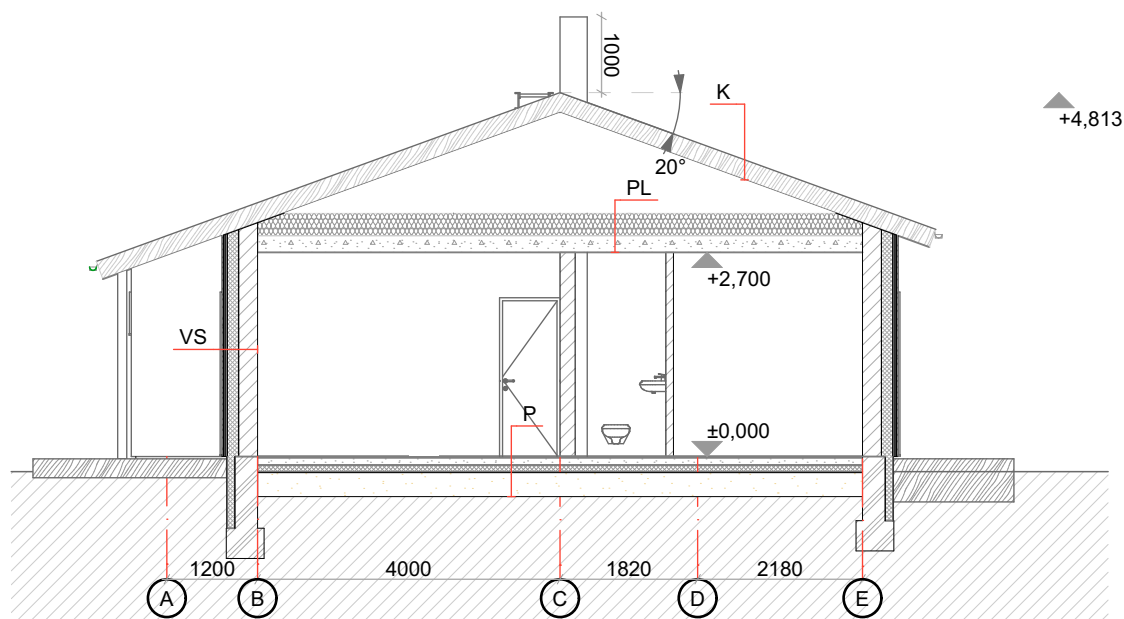


**Märkused:****Välissein VS:** $U = 0,14 \text{ W/m}^2\text{k}$

- voodrilaud
- distantssliist
- tuuletõkkeplaat
- puitkarkass 50x200, vahel mineraalvill 200 mm
- betoonplokk 190 mm
- siseviimistlus

Pööninglagi PL: $U = 0,10 \text{ W/m}^2\text{k}$

- sarikad 250x50, vahel puistevill 300 mm
- hor. roov 100x50, vahel mineraalvill
- aurutõke
- kipsplaadi karkass, vahel mineraalvill
- kipsplaat 13 mm
- viimistlus

Katuslagi KL: $U = 0,10 \text{ W/m}^2\text{k}$

- valtsprofiilkatus (toon RR23)
- roov 25 x 100 mm
- distantssliist 25 x 50 mm
- hingav aluskate
- sarikad 250x50, vahel mineraalvill
- hor. roov 100x50, vahel mineraalvill
- aurutõke
- kipsplaadi karkass, vahel mineraalvill
- kipsplaat 13 mm
- viimistlus

Katus K:

- valtsprofiilkatus (toon RR23)
- roov 25 x 100 mm
- distantssliist 25 x 50 mm
- aluskate
- sarikad 250x50

Põrand pinnasel P: $U = 0,15 \text{ W/m}^2\text{k}$

- parkett / keraamilisedplaadid
- RB plaat 80 mm
- niiskustõkkekile
- EPS 80 250 mm
- tihendatud liivalus 100 mm
- tihendatud kruusalus 200 mm
- pinnas

Sokkel S:

- tsementkiudplaat
- roovitus
- EPS 120 Perimeeter 150 mm
- vundamendiplokkid 190 mm

Sisesein SS-1:

- viimistlus
- betoonplokk 190 mm
- viimistlus

Sisesein SS-2:

- viimistlus
- betoonplokk 90 mm
- viimistlus