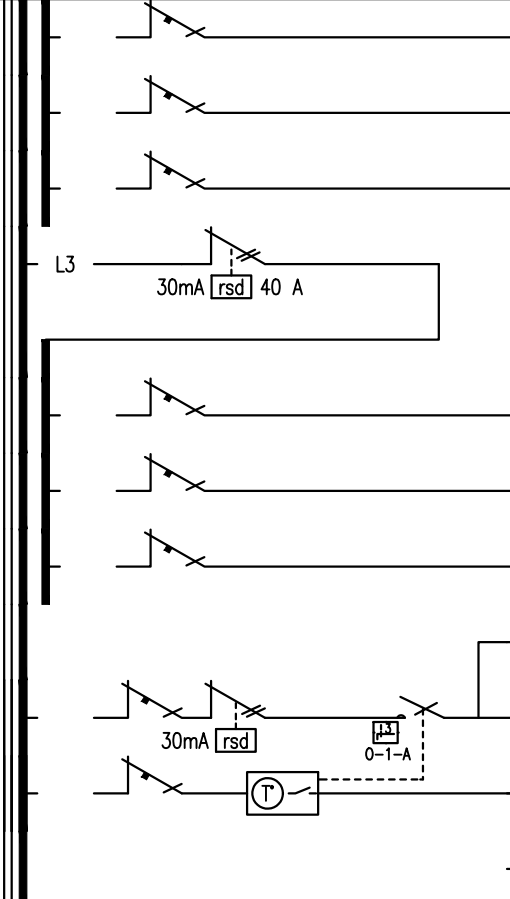


1. ELEKTROTEHNILISED ANDMED
 - 1.1 Nimipinge U_n 400/230 V
 - 1.2 Nimivool I_n 25 A
 - 1.3 Minimaalne lühisvool I_1 1 kA
 - 1.4 Maksimaalne lühisvool I_3 6 kA
 - 1.5 Installeeritud võimsus P_i 32 kW
 - 1.6 Arvutuslik võimsus P_a 13 kW
 - 1.7 Liigpinge kategooria III
 - 1.8 Juhistiku süsteem TN-S
 - 1.9 Latistik L1,L2,L3,N,PE
2. EHTUSLIKUD ANDMED
 - 2.1 Keskuse tüüp Ühtne moodul
 - 2.2 Kaitseaste IP23
 - 2.3 Paigaldusviis Pinnapealne
 - 2.4 Kinnitusviis Seinal
 - 2.5 Aparaatide liik Kohtkindel
 - 2.6 Ukse tüüp Pöörsulguriga
 - 2.7 Teenindusviis 1-poolne
 - 2.8 Pinnakate PVC-kest
 - 2.9 Max mõõtmed –
 - 2.10 Nõrkvooluosa kõrgus –
3. KAABLIÜHENDUSTE TEOSTUS
 - 3.1 Toide Ült
 - 3.2 Väljuvad kaablid Ült ja alt
 - 3.3 Juhtimiskaablid Ült ja alt
4. TUNNUSSILT JA TÄHISTUSED
 - 4.1 Tunnussilt Vastavalt standardile
 - 4.2 Tähistused Vastavalt standardile
5. ELEKTRIENERGIA MÕÖTESÜSTEEM
 - 5.1 Pinge –
 - 5.2 Tariifide arv –
 - 5.3 Arvelduse liik –
 - 5.4 Mõõtesüsteemi tüüp –
6. APARATUUR KESKUSE UKSEL
 - 6.1 Signaallambiga lülitid 0 – A – 1 1 tk

FIIDER	VÕRGU TEHNILISED ANDMED				
	Grupi tähis	Nimetus	Kaitse Lühisvool	Võimsus kW	Juht Pingekadu Juhtide pikkus
	QS	SISEND PEAKILBIST PK	3x25 A Pealüliti		XPJ-HF-D5G4
	1	KUURI TOIDE	C16 0.203 kA	3	FXQJ-HF4x2,5/2,5 1.18 % 34 m
	2	KUURI TOIDE	C16 0.208 kA	3	FXQJ-HF4x2,5/2,5 1.13 % 33 m
	3	MAASOOJUSPUMP	C16 0.381 kA	9	XPJ-HF-D5G2,5 0.54 % 5 m
	4	VENTILAATORID	C10 0.197 kA	0.1	XPJ-HF-D3G1,5 0.03 % 43 m
	5	KATUSEAKNA AJAM	C10 0.242 kA	0.1	XPJ-HF-D3G1,5 0.03 % 15 m
	6	KÜTTE KOLLEKTOR 1	C10 0.275 kA	0.1	XPJ-HF-D3G1,5 0.03 % 19 m
	7	KÜTTE KOLLEKTOR 2	0.249 kA	0.1	XPJ-HF-D3G1,5 0.03 % 32 m
	8	VEEPUMP	C10 0.180 kA	1.5	XPJ-HF-D5G2,5 0.68 % 42 m
	9	2. KORRUS TOAD VALGUS	C10 0.128 kA	0.1	XPJ-HF-D3G1,5 0.09 % 77 m
	10	TERRASS VERANDA AIA VALGUS	C10 0.106 kA	0.2	XPJ-HF-D3G1,5 0.22 % 92 m
	11	TREPP II KORR RÕDU VALGUS	C10 0.150 kA	0.1	XPJ-HF-D3G1,5 0.03 % 36 m
	12	TEHNORUUM ELUTUBA VALGUS	C10 0.110 kA	0.3	XPJ-HF-D3G1,5 0.33 % 115 m
	L1	30mA Irsd 40 A			
	RVK1				
	13	VÄLIS PPESAD MAJA EES	B16 0.170 kA	1	XPJ-HF-D3G2,5 1.08 % 46 m
	14	VÄLIS PPESAD MAJA TAGA	B16 0.227 kA	1	XPJ-HF-D3G2,5 0.36 % 34 m
	15	ELUTUBA 1 PPESAD	B16 0.251 kA	1	XPJ-HF-D3G2,5 0.62 % 22 m
	L2	30mA Irsd 40 A			
	RVK2				
	16	ELUTUBA 2 PPESAD	B16 0.222 kA	1	XPJ-HF-D3G2,5 0.77 % 20 m

FIIDER	VÕRGU TEHNILISED ANDMED				
	Grupi tähis	Nimetus	Kaitse Lühisvool	Võimsus kW	Juht Pingekadu Juhtide pikkus
	17	TEHNORUUM PPESAD	B16 0.318 kA	1	XPJ-HF-D3G2,5 0.28 % 12 m
	18	VERANDA KIIRGUR	B16 0.342 kA	2	XPJ-HF-D3G2,5 0.62 % 9 m
	19	PESUMASIN	B16 0.376 kA	2	XPJ-HF-D3G2,5 0.39 % 6 m
		RVK3			
	20	TUBA 1 RÕDU PPESAD	B16 0.245 kA	1	XPJ-HF-D3G2,5 0.79 % 24 m
	21	TUBA 2 WC RÕDU PPESAD	B16 0.225 kA	1	XPJ-HF-D3G2,5 1.03 % 28 m
	22	VAHERUUM PPESAD	B16 0.178 kA	1	XPJ-HF-D3G2,5 1.30 % 43 m
	23	RENNIKÜTE MAJA EES	0.183 kA	1.1	XPJ-HF-D3G2,5 0.98 % 28 m
	24	RENNIKÜTE MAJA TAGA	C16 0.240 kA	1.1	XPJ-HF-D3G2,5 0.44 % 21 m
	25	RENNIKÜTTE ANDUR			ÖLFLEX LSZH4x0,75 4 m
		RESERVMOOMULIKOHTI 20 %			